




Detail přístavku HUP, RTP, PLYNOMĚRU

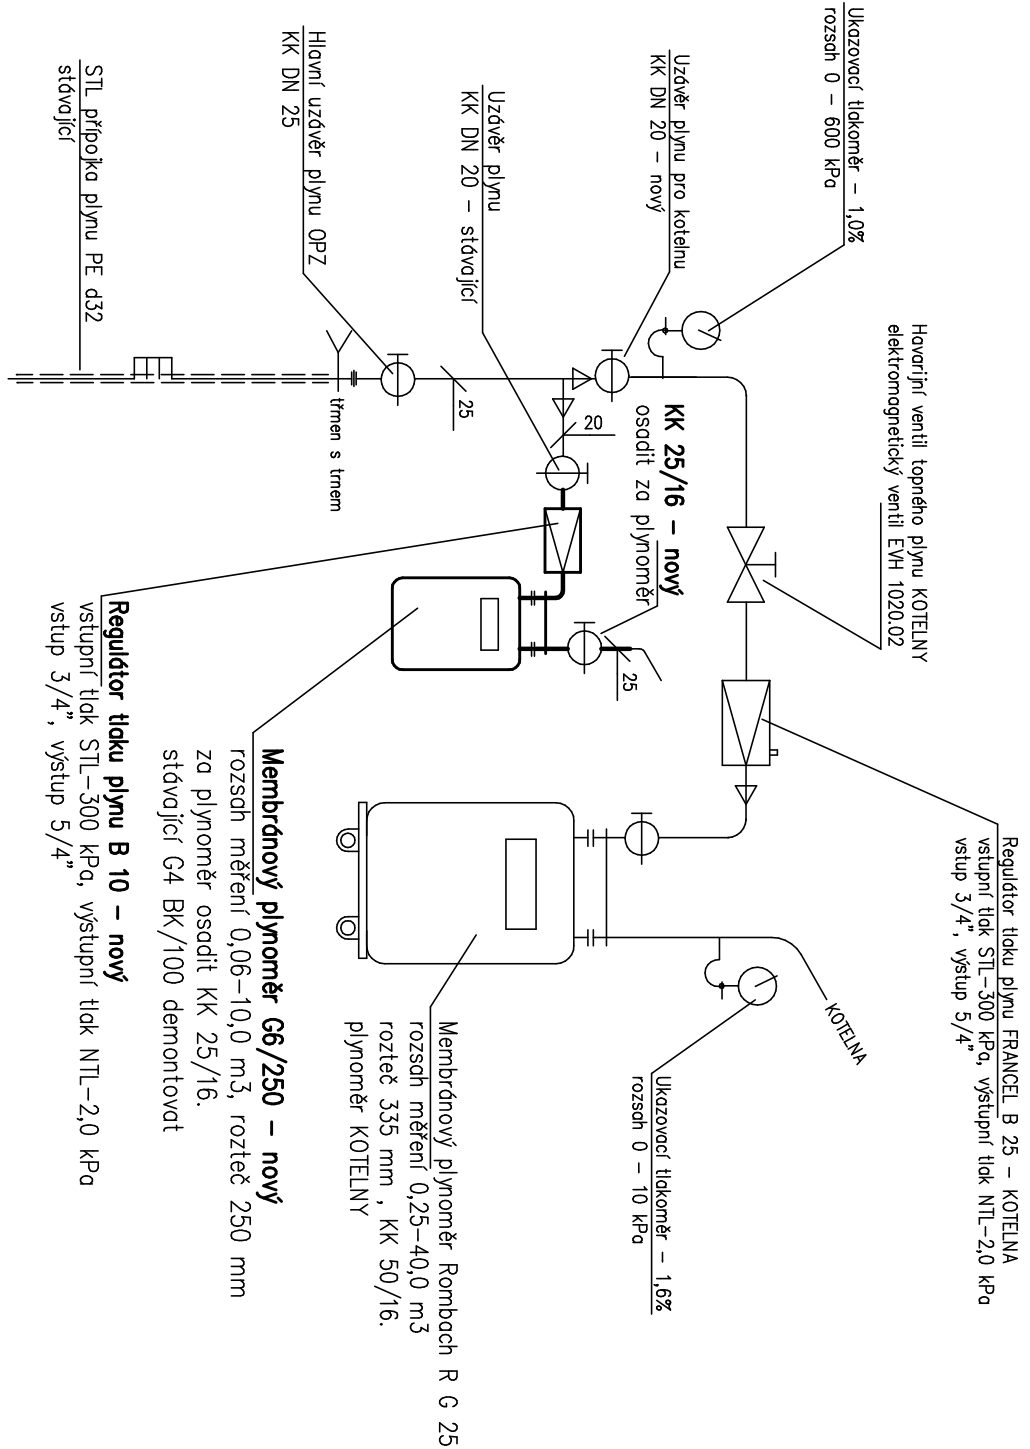

stávající plynovod do kuchyně:
velkokuchyňský kombinovaný sporák
(19,0 kW – 2,1 m3.h-1)
velkokuchyňský kombinovaný sporák
(26,0 kW – 2,9 m3.h-1)

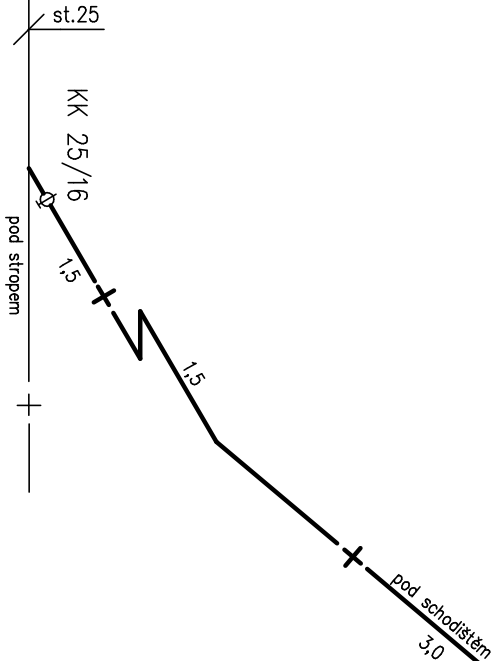



Izometrie rozvodu

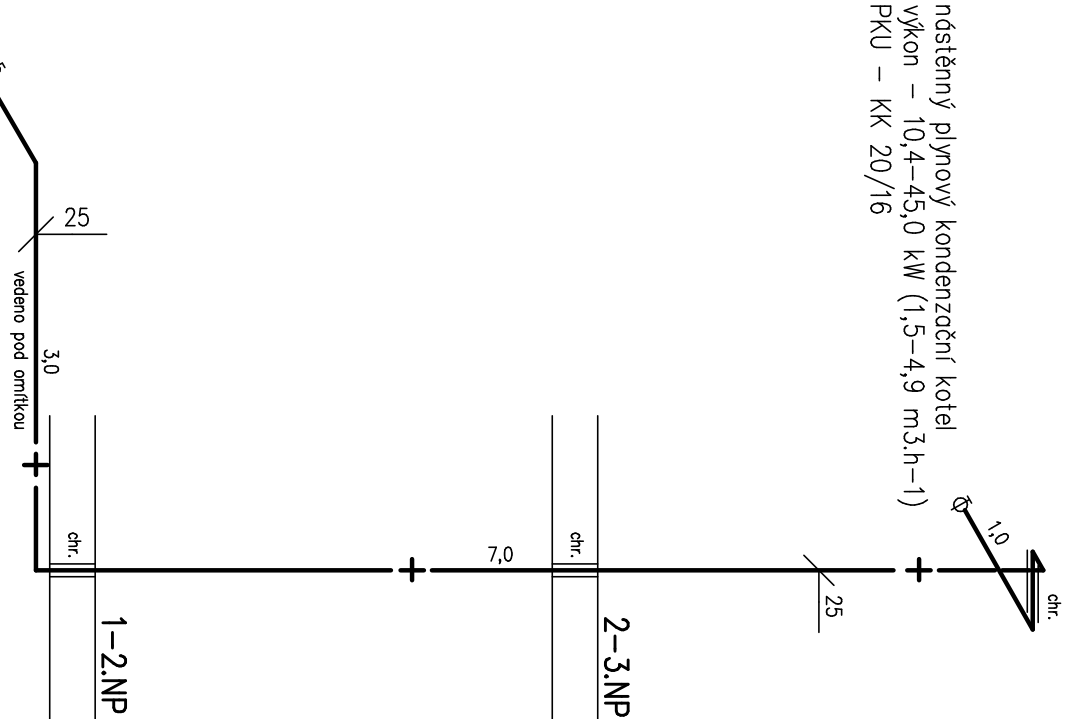

nástěnný plynový kondenzační kotel
výkon – 10,4–45,0 kW (1,5–4,9 m3.h-1)
PKU – KK 20/16

DRUH PLYNU, PROVOZNÍ PŘETLAK: ZEMNÍ PLYN, STL–300 kPa, NTL–2,0 kPa
VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI ZDMI A STROPEM OPATŘIT CHRÁNICÍKOU

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zodp. proj. (ČKAIT–0300585) | Vyprac. (ČKAIT–0301342) |  Michal Zoufalý-TZB, projektování staveb Hazišov 476, kont. Moravská 5 AŠ tel/fax 354526039, mobil 723-322561 | |
| Ing. Pavel Sobotka | M. Zoufalý | | |
| Kroj Karlovarský | St.Ú: AŠ | MÚ: HRANICE | Formát A 3 |
| Investor : Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 776 | | Datum 9/2014 | |
| Rekonstrukce objektu domova pro seniory včetně půdní vestavy a solárních panelů Hranice, Krásňany č.p.766 (st.p.č. 852, 928) | | Č. zok. 9/10/14/Z/PD | |
| | | Účel PD–stav.povolení | |
| | |  IČO: 46865306 | |
| Měřítko : 1:50 Izometrie rozvodu plynu, plynoměr | | Č. výkresu : P.3 | |