

- Legenda
- RM1

stávající rozvaděč objektu - hlavní
- ZM

ekvipotenciální sběrnice domu (HOP)
- PM

ochranné pospojování
- ZM

označení montáž pod omítku
- PM

označení povrchová montáž

Vnější vlivy

ČSN 33 200-5-51 ed.3

prostory normální
vnitřní neoznačené prostory

ABS Vlhkost


Poznámky

el.rozvody jsou uloženy pod omítkou, na povrchu ,

Poznámky

el.rozvody jsou uloženy pod omítkou,

při uložení kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobci kabelů

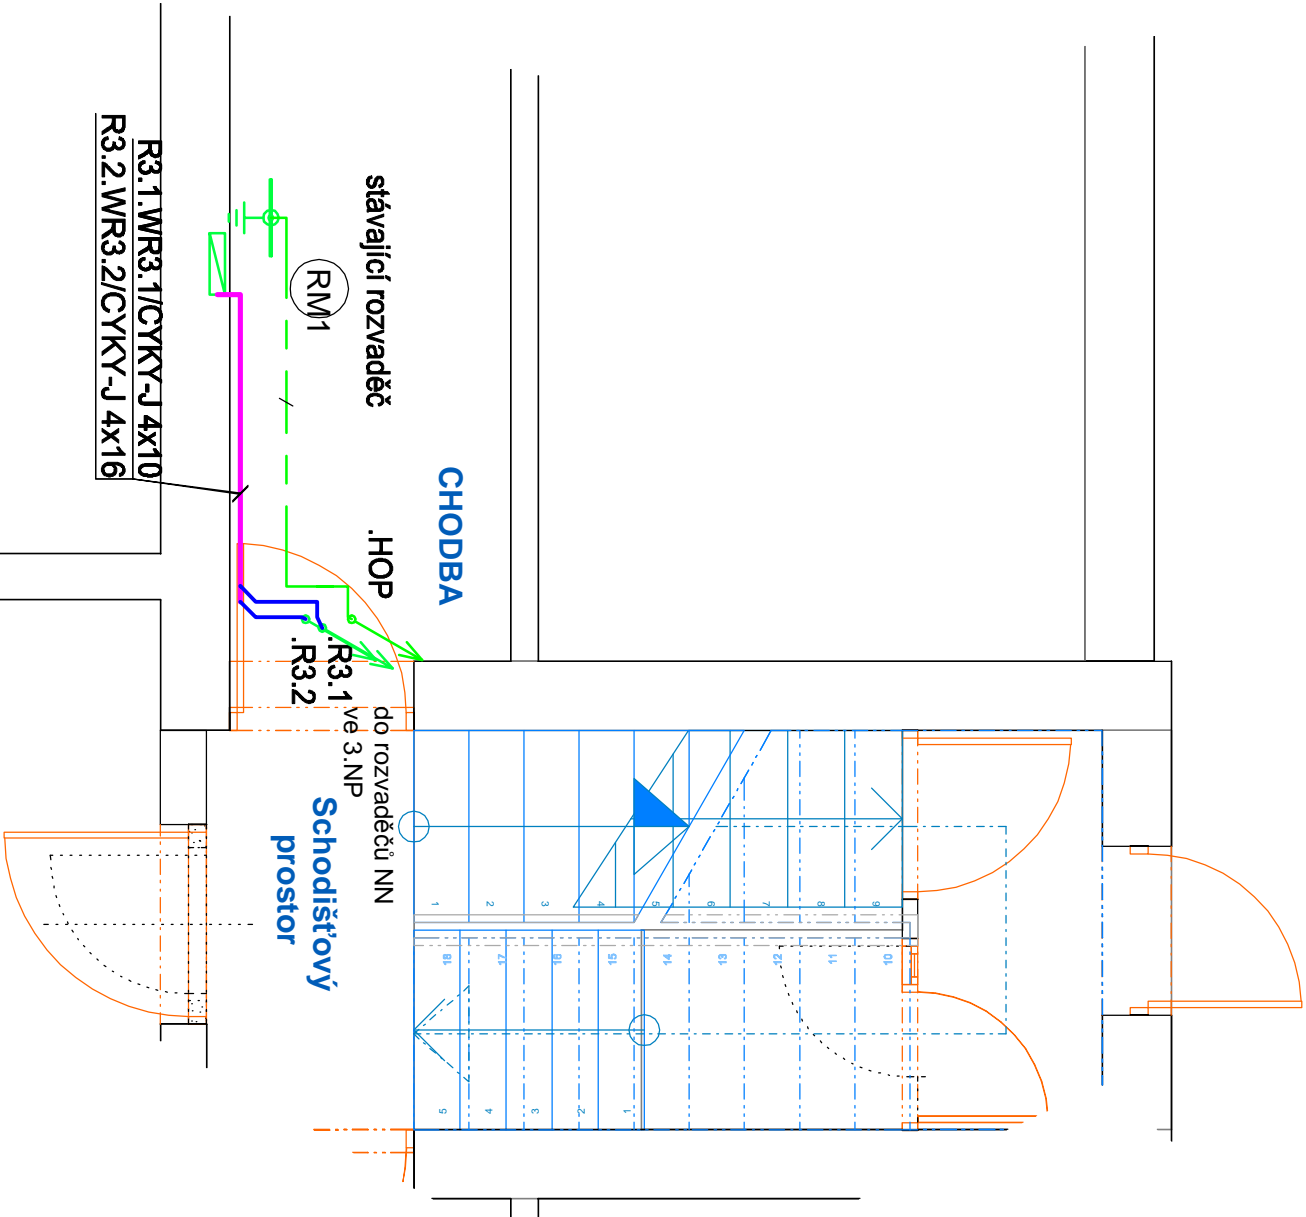

- Legenda vedení
- sdrúžená trasa vedení


vedení - osvětlení

vedení - zásuvky

vedení - ostatní

vedení ochranné

vedení ovládací

3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S		1.NP.suterén silinoproudé rozvody	
Zodp.projektant, MATĀLA P.	kontroloval MATĀLA P.	<div></div> <div>Petr MATĀLA - PROJEKCE Východní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@tiscali.cz E-mail matala59@gmail.com</div>	
Číslo autorizace 0300583			
Investor Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásňany 766, 351 24 Hranice,			
Rekonstrukce střešny objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů na střešnu Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 766,		Formát Měřitko Datum Č.zakázky stupeň Č.výkresu	
D.1.4. 4. Silinoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.4. 5. Elektronická komunikace		A3 . 1 1 : 50 10 / 2014 53 / 2014 D P S Č.paré	
		2	