




# Rozvaděč RMD/4A-2.1

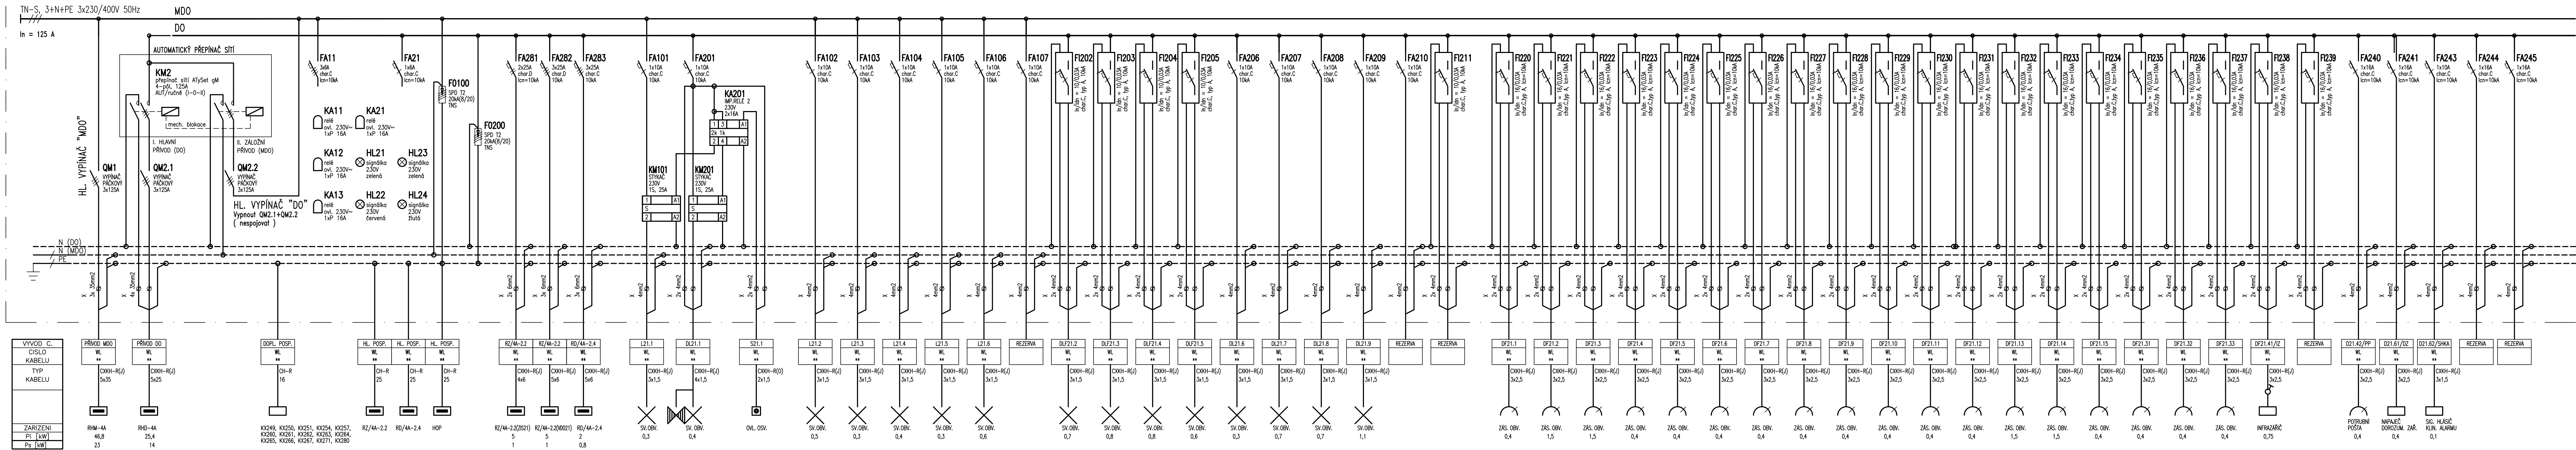


SCHEMA SIGNALIZACE PŘÍVODŮ DŮLEŽITÝCH OKRUHŮ "00"

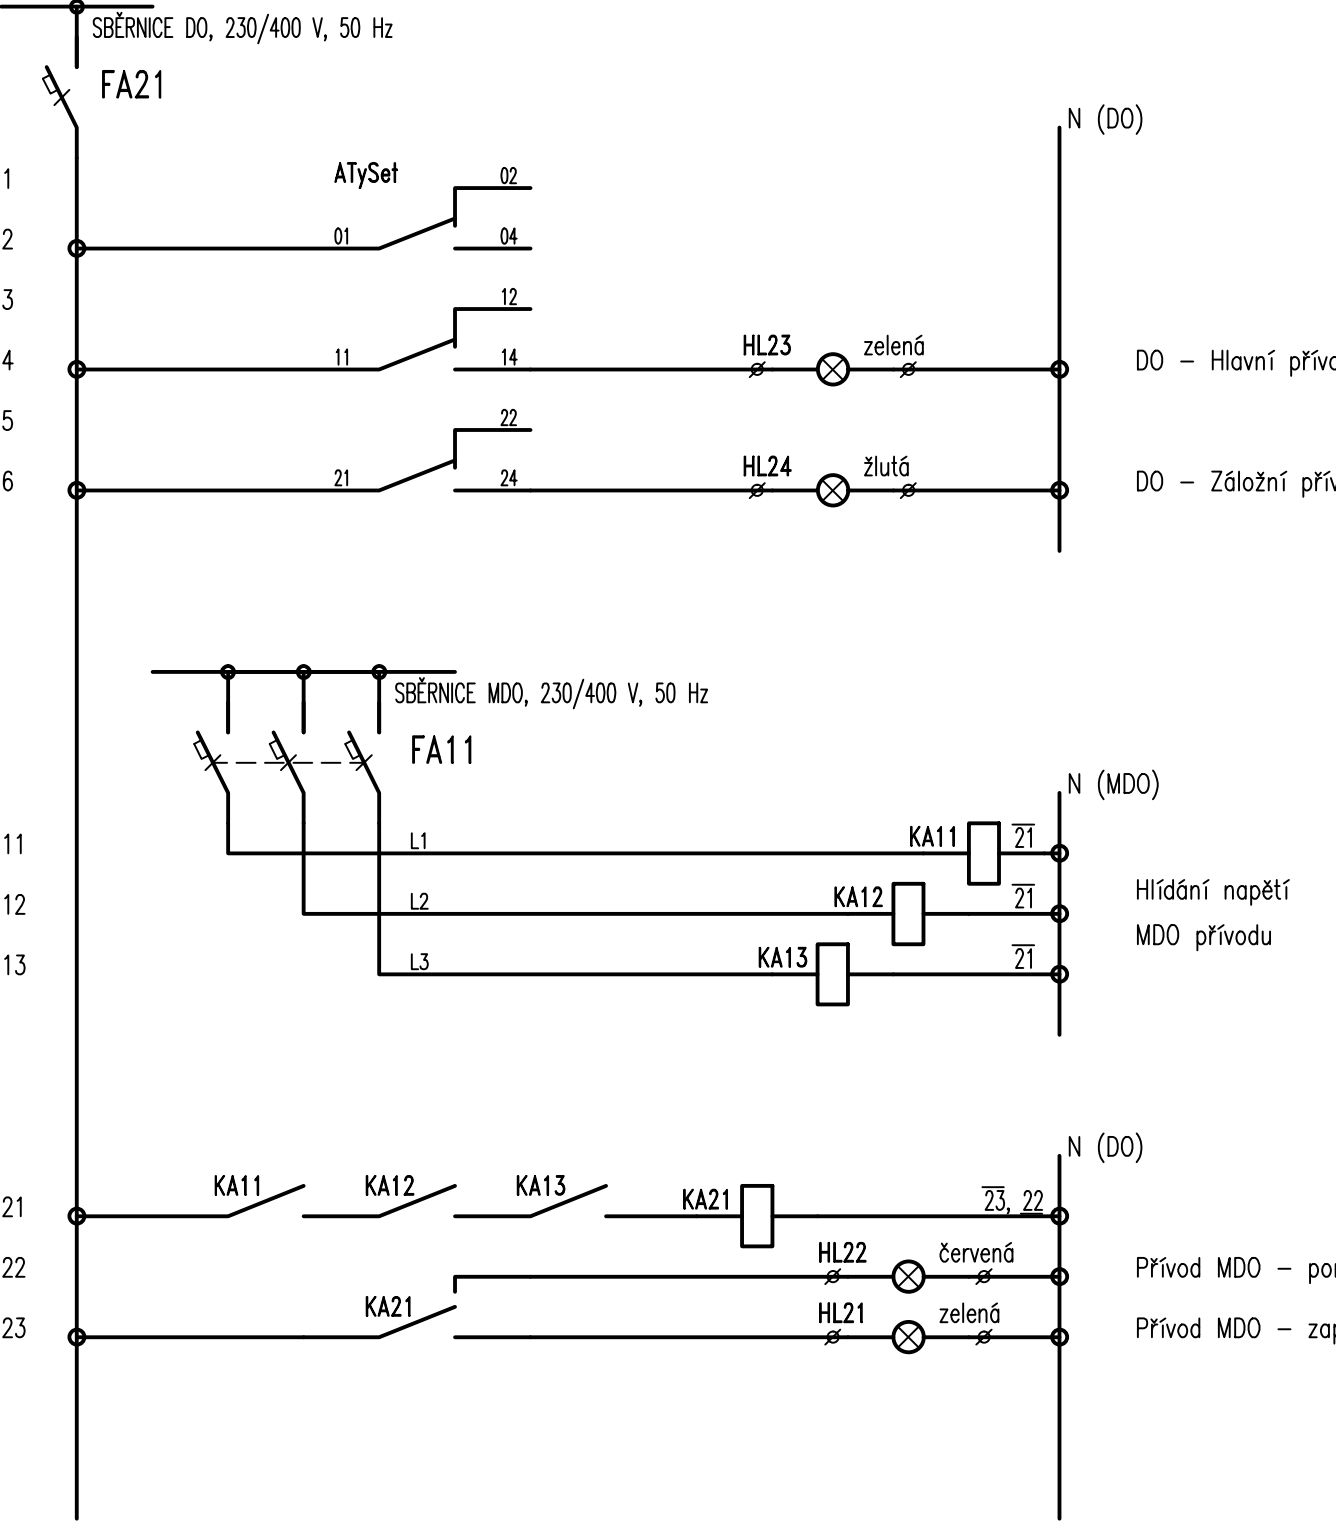

**ROZVADĚČ:**  
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30  
(SKŘÍŇ S LUMENEM PRO ZAŘÍZENÍ)  
KRYTÍ: IP43/20  
ROZMĚR NIKY: 1000 x 21000 x 400 mm (š x v x h)  
PARAPET NIKY: 100 mm  
PŘÍVODY: HOREM  
VÝVODY: HOREM  
BARVA: DLE INTERIÉRU

**SKŘÍŇKA:**  
ČELNÍ DESKA: HLINÍKOVÁ, 4xM22, 171x155x3mm  
KRABICE POD OMIČKY PLASTOVÁ, 141x59x95mm, IP40  
BARVA: DLE INTERIÉRU

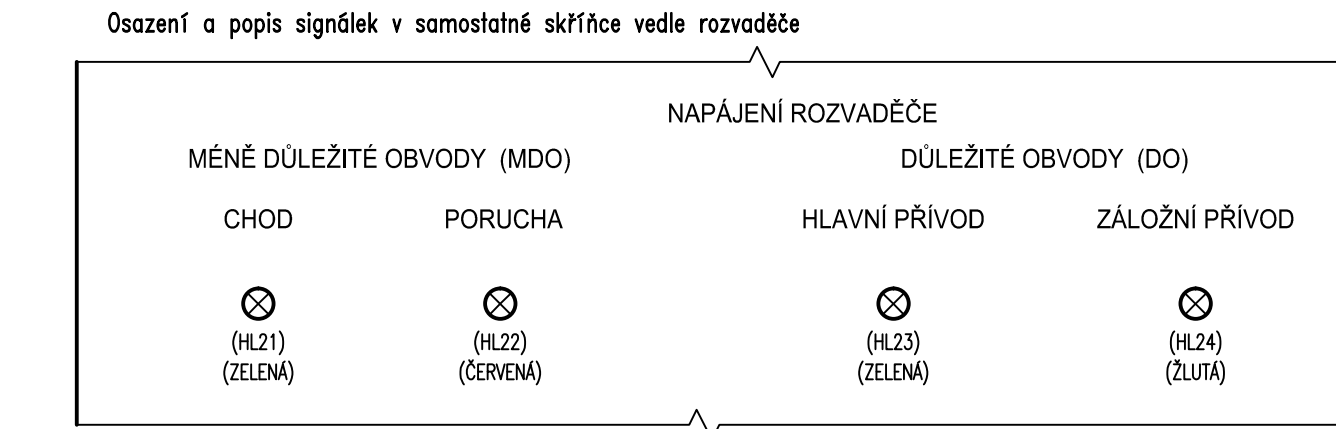

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x230/400 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNĚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

**D1.01. PORODNICKÉ ODĚLENÍ**  
**D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CĚLÝ  
ANŽI ŽÁDNÝ BEZ JEHO SOUHLASU (ČÍSLO ŽÁKOVKA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL: DÍLČÍ ČÁSTI ATELIER PENTIA s.r.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava	KONTROLOVAL:
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	VYPRACOVAL: ING. PETR KRŠNÁČEK
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ
INVESTOR: Karlovarská kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary	ING. ALEŠ PRUDKÝ

NAZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODĚLENÍ

VÝKRES: Rozvaděč RMD/4A-2.1

OSLOUŠENÍ: 14x A4  
DATUM: 1 / 2017  
STUPĚŇ: DPS  
ZÁK. ČÍSLO: A 32-16-P  
C. VÝKRESU: D1.01.4g-22