




Rozvaděč RZ/4B-2.5

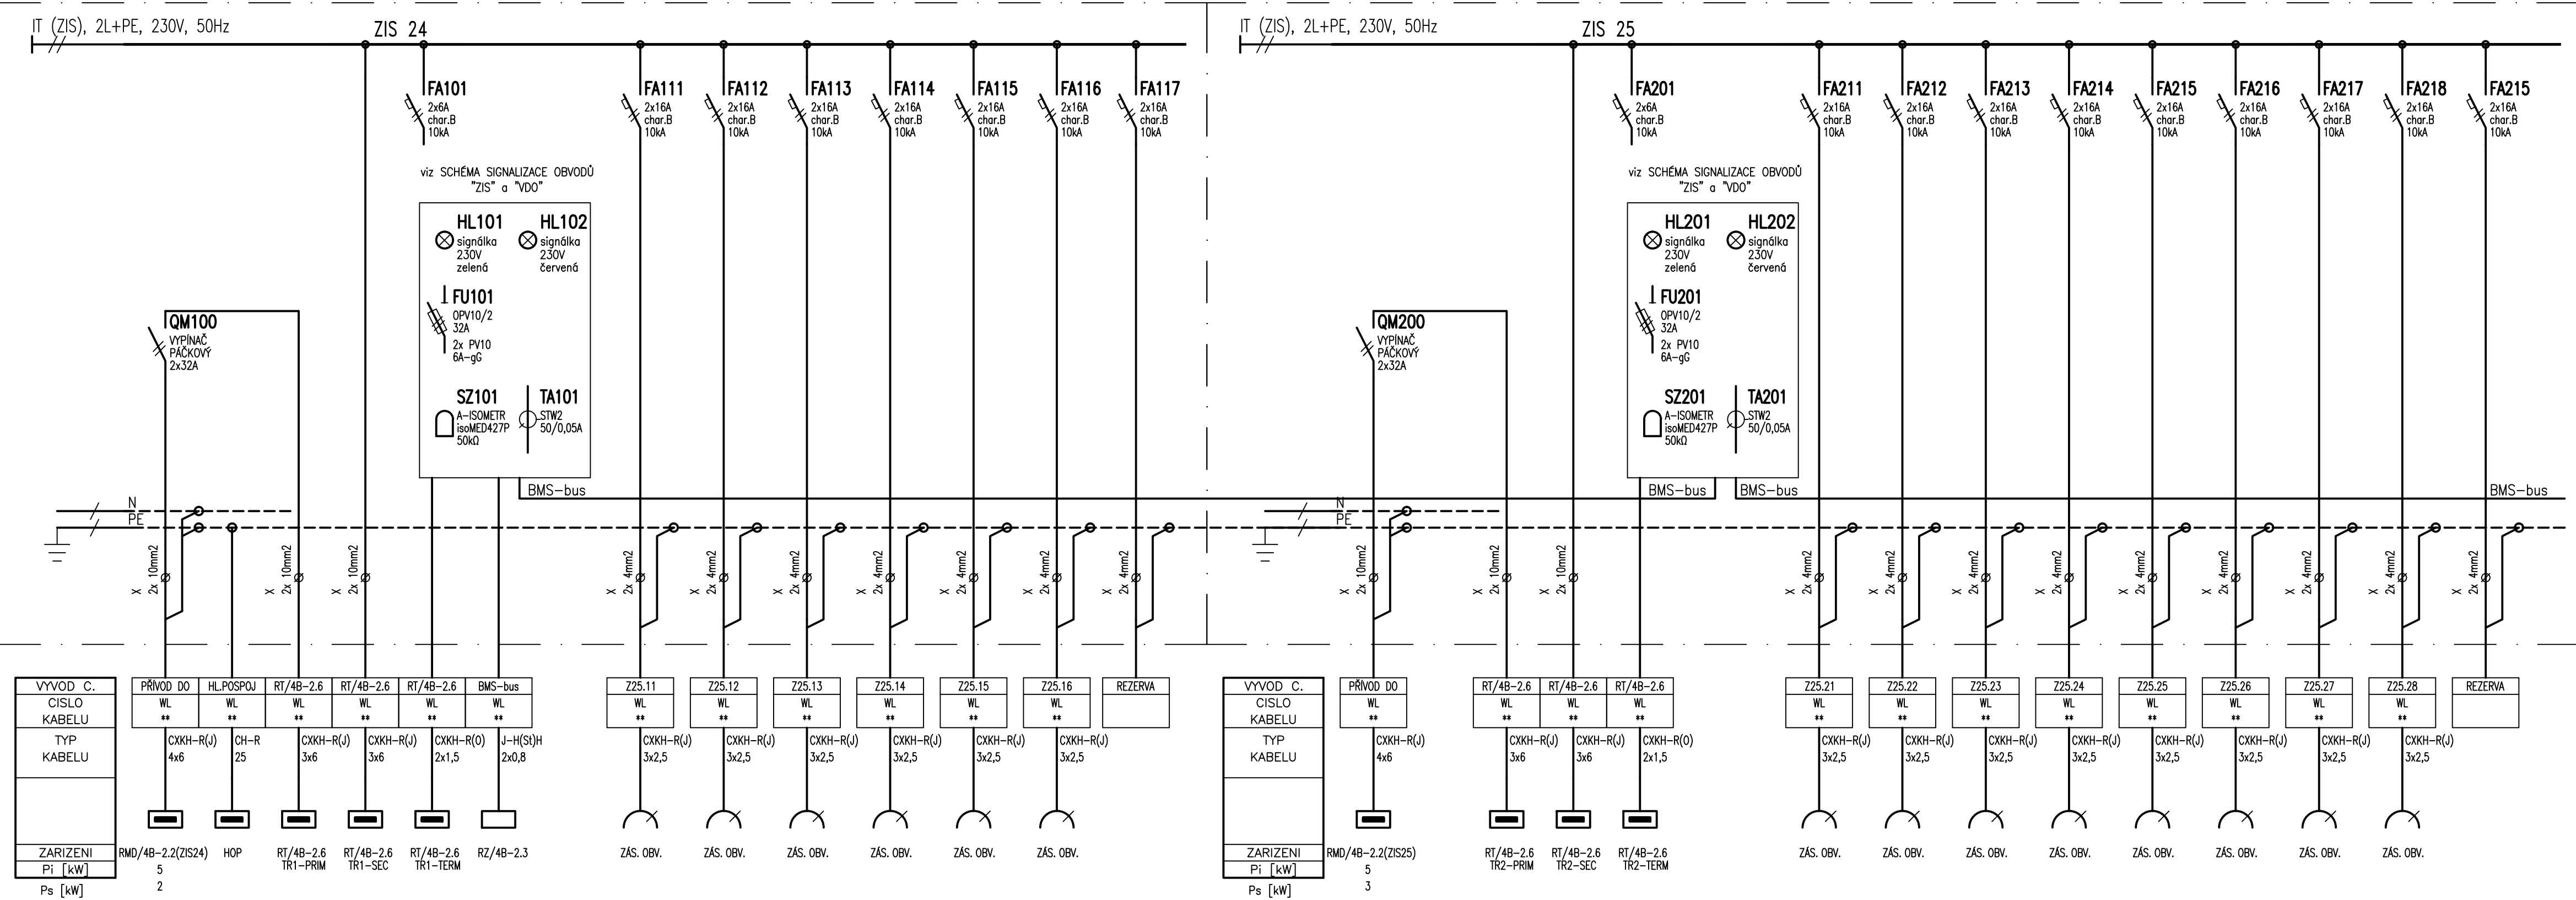


SCHEMA SIGNALIZACE OBVODU ZDRAVOTNICKE IZOLOVANE SOUSTAVY "ZIS" a "VDO"

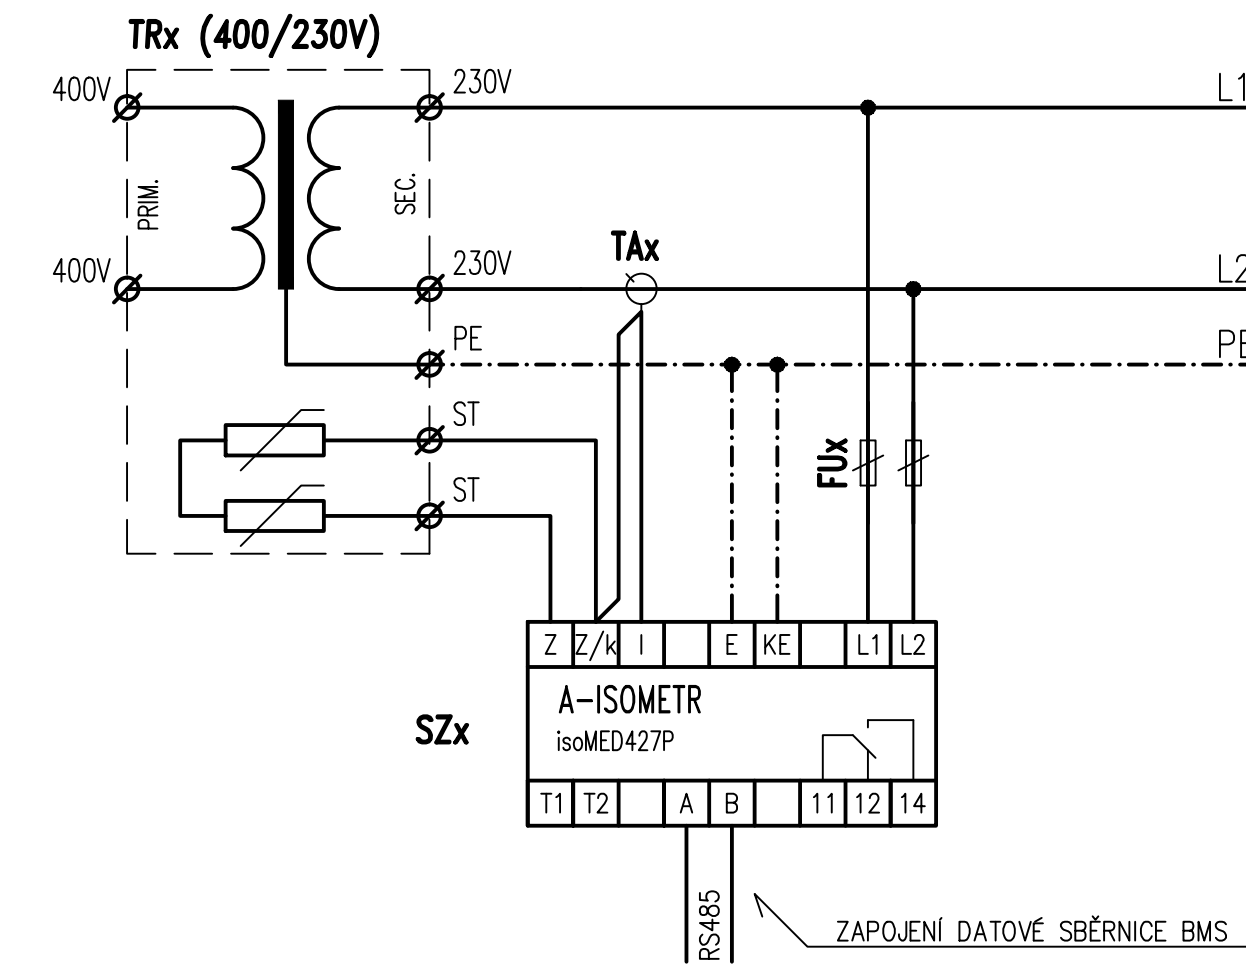

SCHEMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU ZIS



SCHEMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU VDO



POZNÁMKA:

- Jednotlivé soustavy (ZIS, VDO) v rozvaděči prostorově oddělit (osadit na samostatné DIN lišty)

SKŘÍŇ RZ/4B-2.5:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm

KRYTÍ: IP40/20


ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)

PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM

BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

Signálky osazené na dveřích

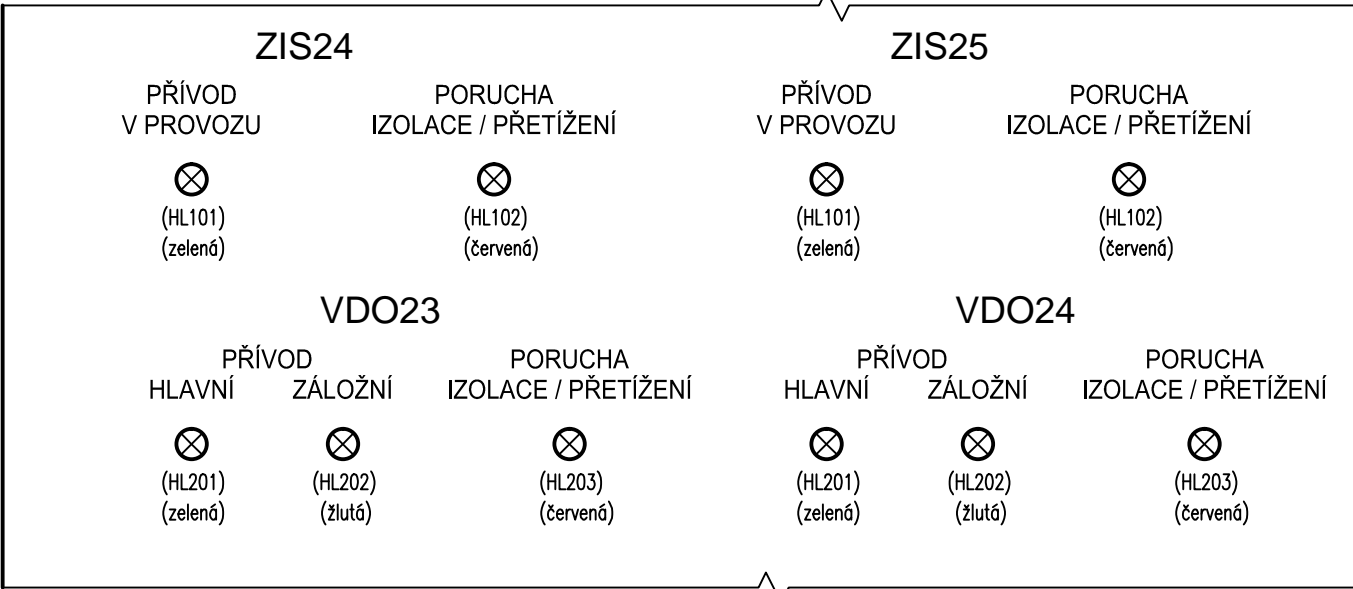

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDELENÍ
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (dle ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ZPRACOVATEL DÍLCŮ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mstíkova 12, 586 01 Jihlava | ING. PETR KREMLÁČEK | ING. PETR KREMLÁČEK |
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. J. HOMOLKA, CSc. | ING. J. HOMOLKA, CSc. |
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. J. HOMOLKA, CSc. | ING. J. HOMOLKA, CSc. |
| INVESTOR: Karlovarský kraj, Zvodní 88, 360 06 Karlovy Vary | ING. ALEŠ PRUDKÝ | ING. ALEŠ PRUDKÝ |
| NAZEV AKCE: | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. |
| VÝKRES | Rozvaděč RZ/4B-2.5 | Rozvaděč RZ/4B-2.5 |

| | |
|------------|-------------|
| FORMÁT | 8x A4 |
| DATUM | 1 / 2017 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAK. ČÍSLO | A 32-16-P |
| Č. VÝKRESU | D1.02.4g-29 |