


SKŘÍŇ RT/4B-2.4

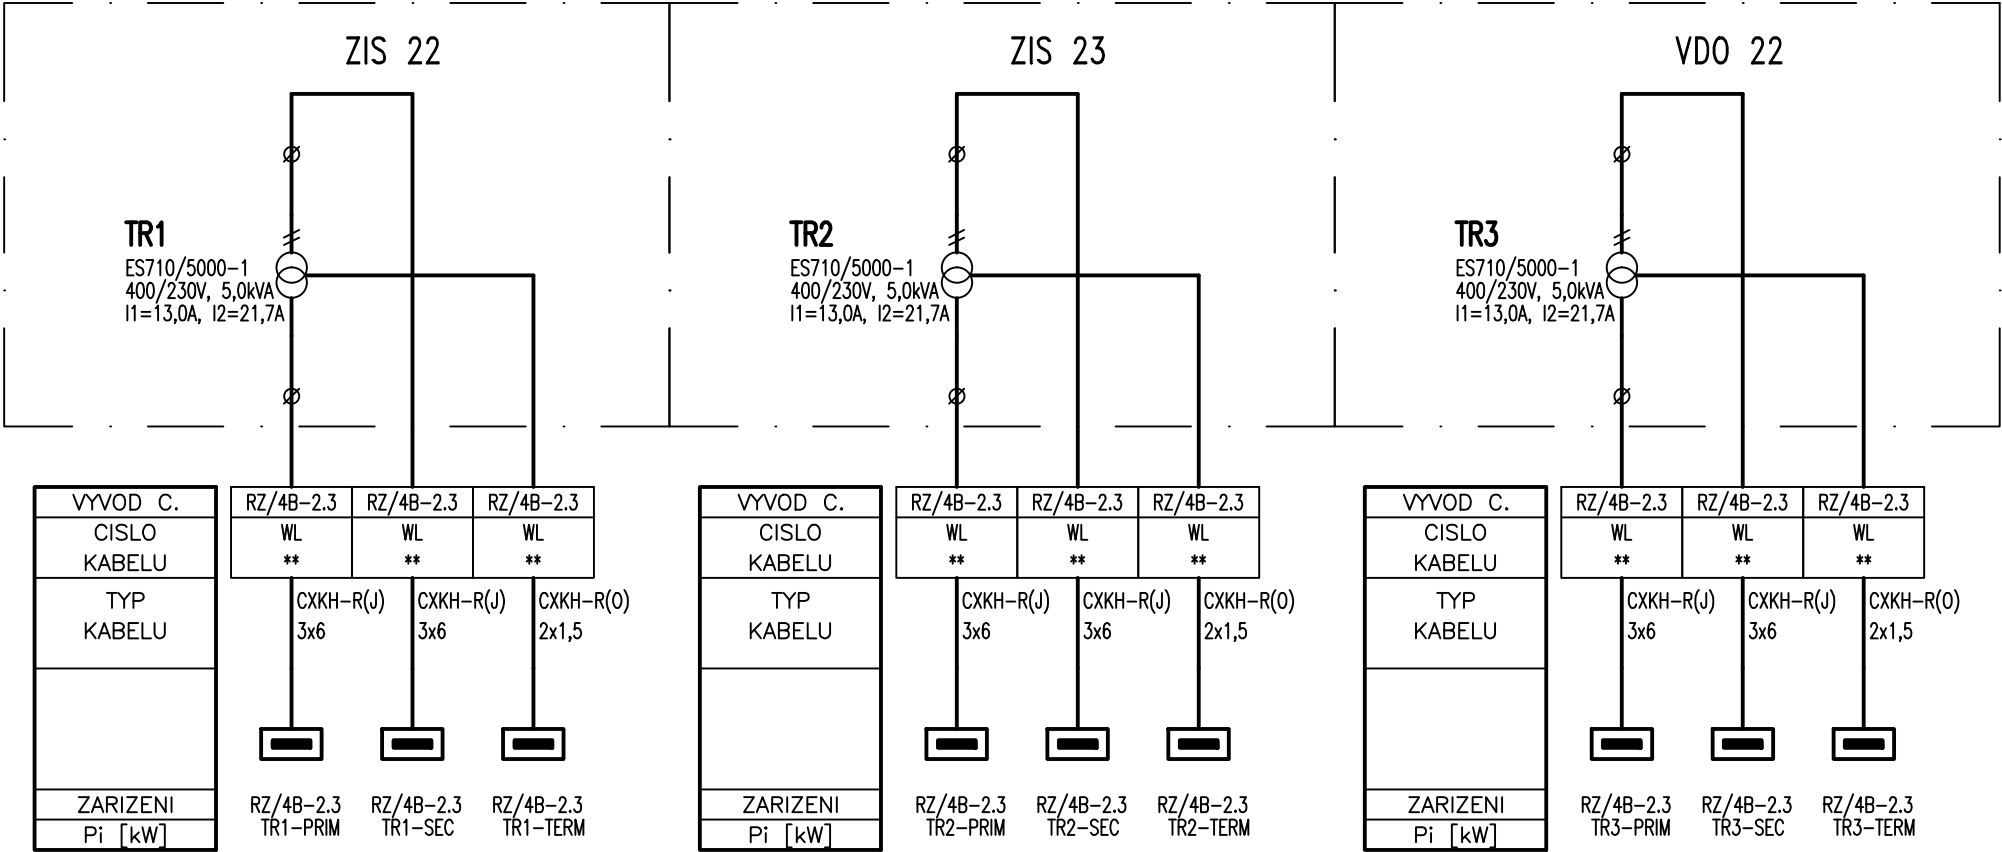

SKŘÍŇ RT/4B-2.4:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm

- ve spodní a horní části dveří osadit větrací mřížku o rozměru cca 400x200mm
- IT transformátory (3ks) osadit na nosníky.

KRYTÍ: IP40

ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)

PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM



BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary					
NÁZEV AKCE:			FORMÁT		5x A4
<b>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ</b>			DATUM		1 / 2017
			STUPEŇ		DPS
			ZAK. ČÍSLO		A 32-16-P
VÝKRES			MĚŘITKO		Č. VÝKRESU
SKŘÍŇ RT/4B-2.4			-		D1.02.4g-31

ČÍSLO PARE