
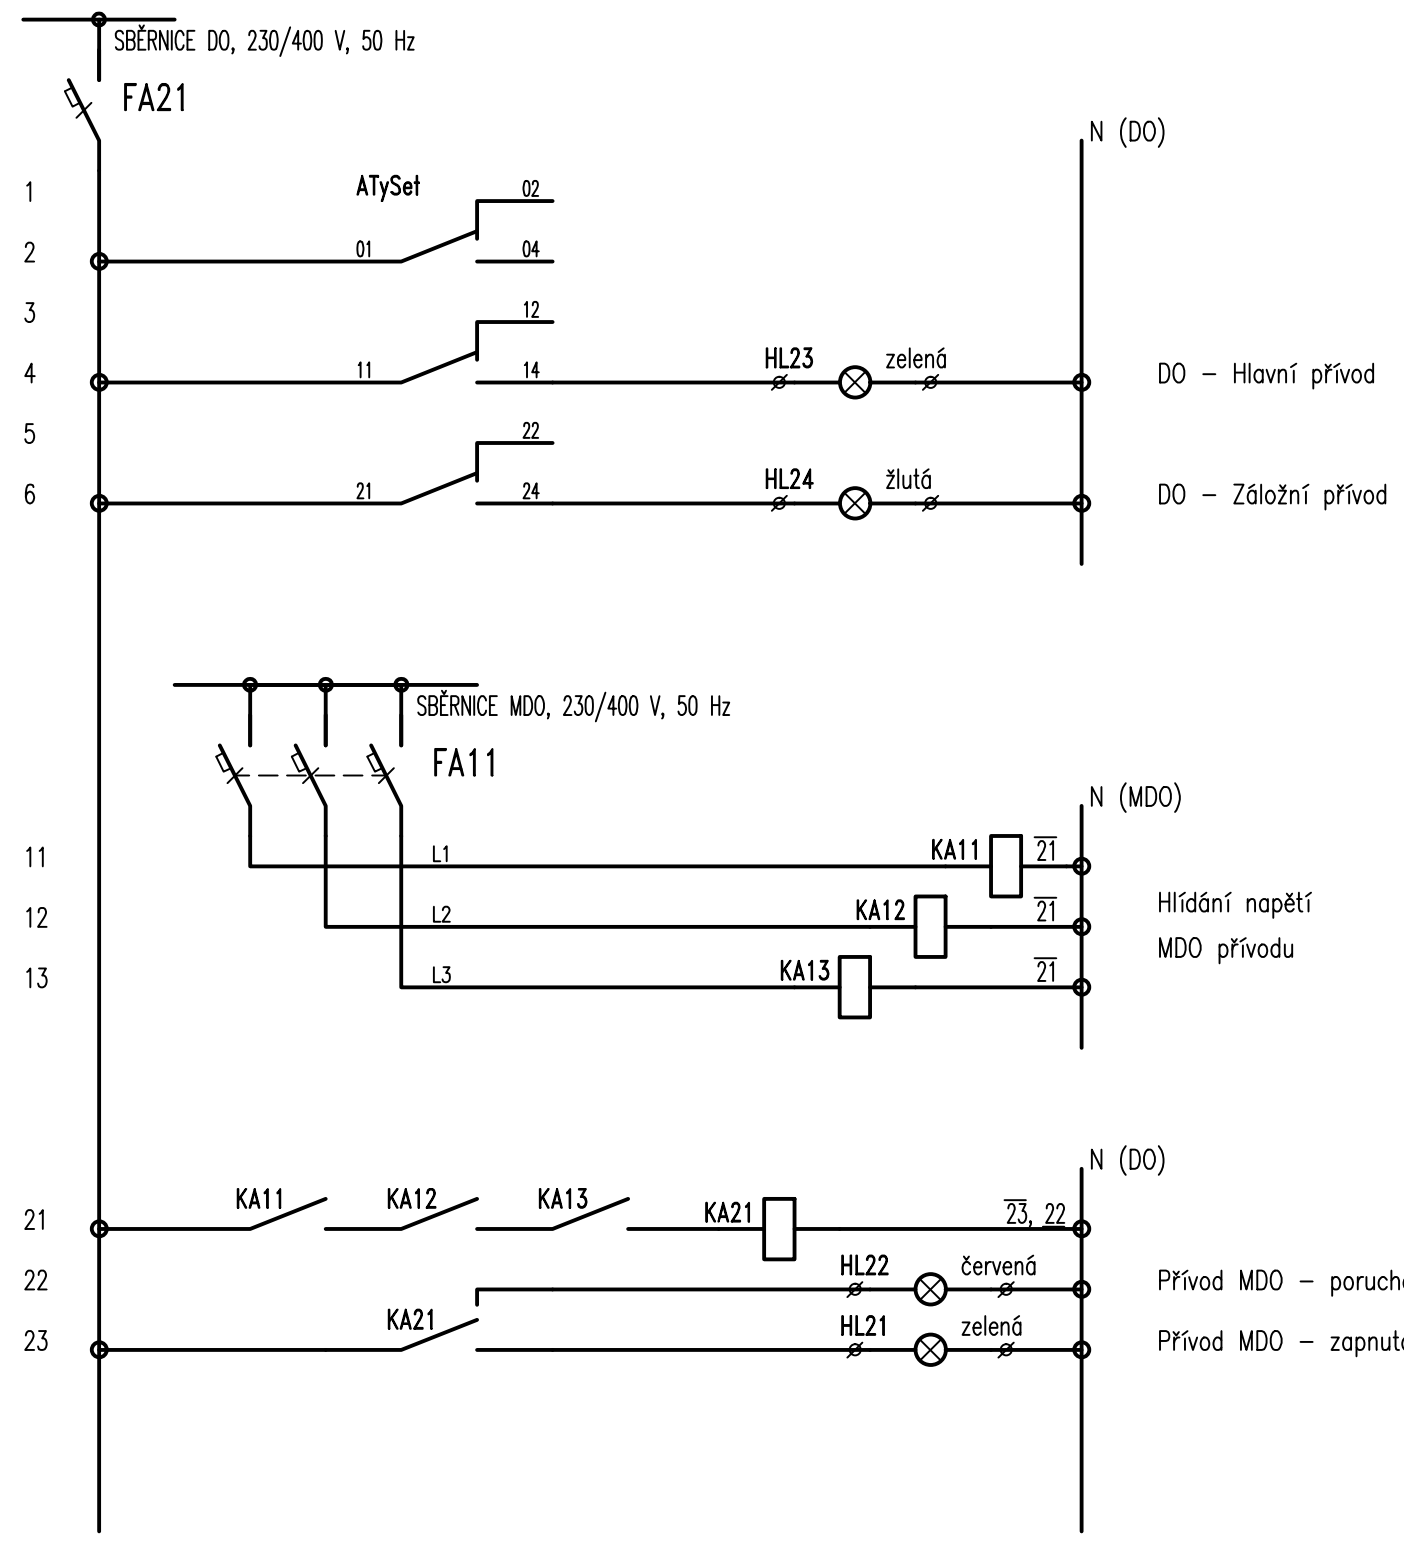


Rozvaděč RMD/4B-2.2

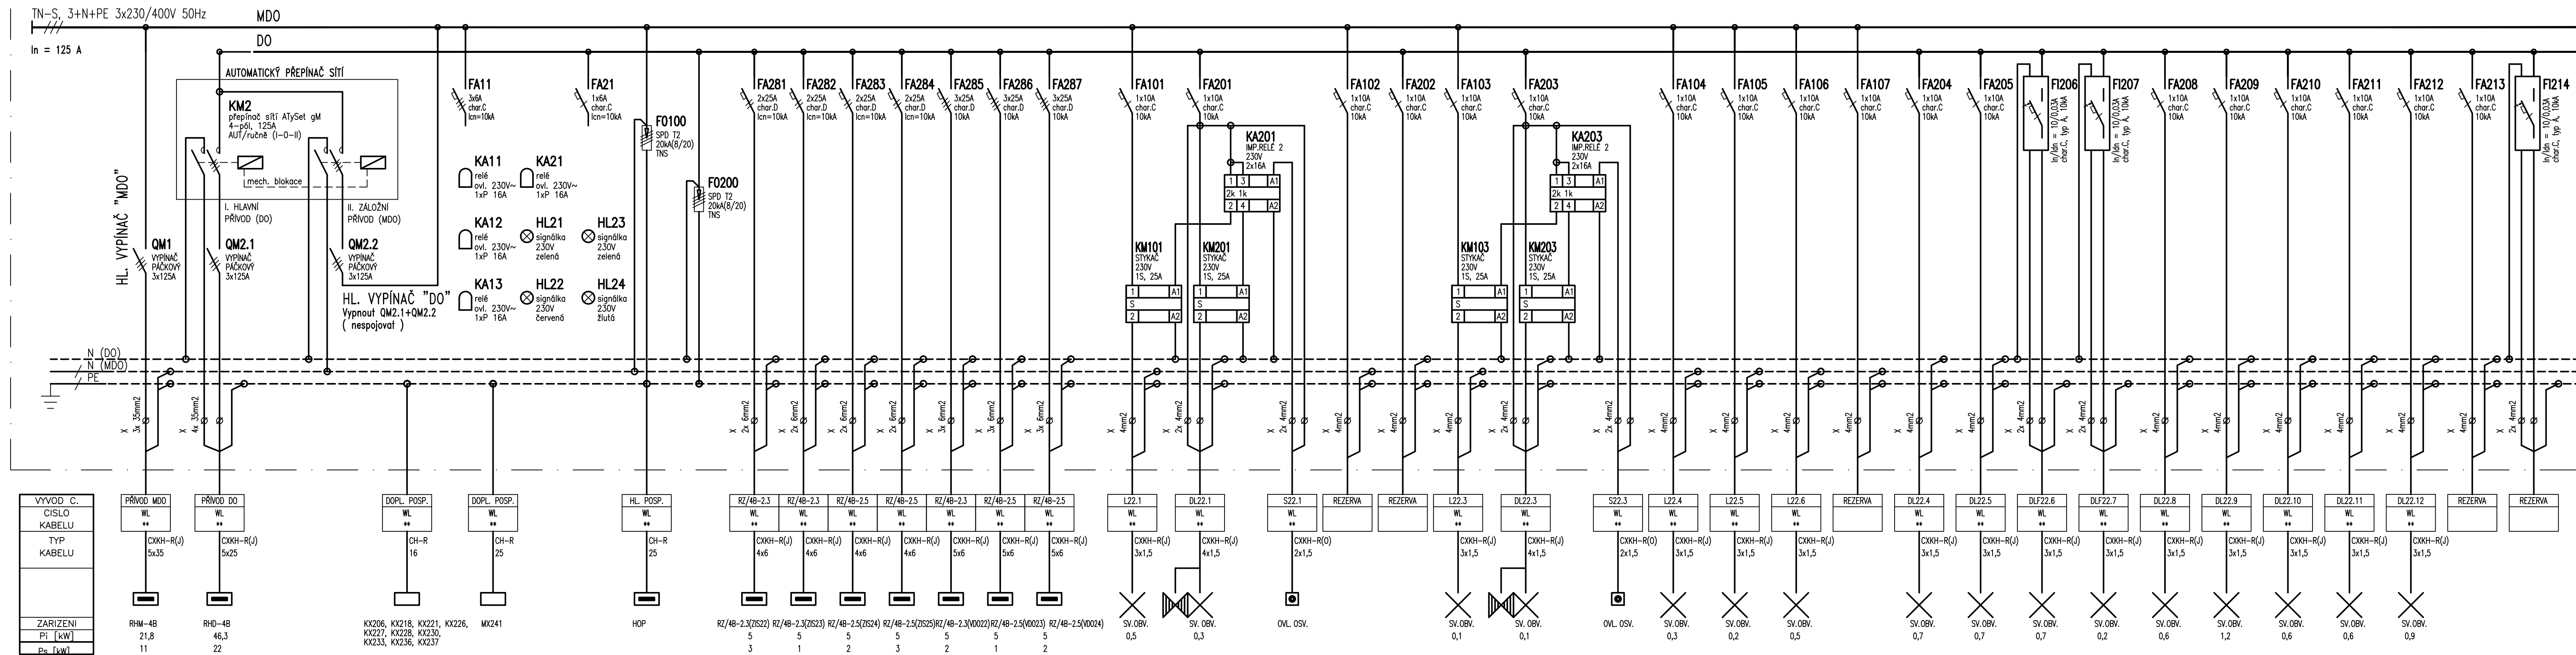

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30
(SKŘÍŇ S LÚMCEM PRO ZAZDĚNÍ)

KRYTÍ:

ROZMER NIKY: 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h),
 PÁRABET NIKY: 100


PARAFET
DOLYDOL

PRIVODY:
160000


BARVA: DLE INTERIÉR

SKŘÍŇKA:

ČELNÍ DESKA: HLINIKOVÁ, 4xM22, 171x155x3mm
KRABICE POD OMÍTKU: PLASTOVÁ, 141x59x95mm, IP40
BARVA: DLE INTERIÉRU

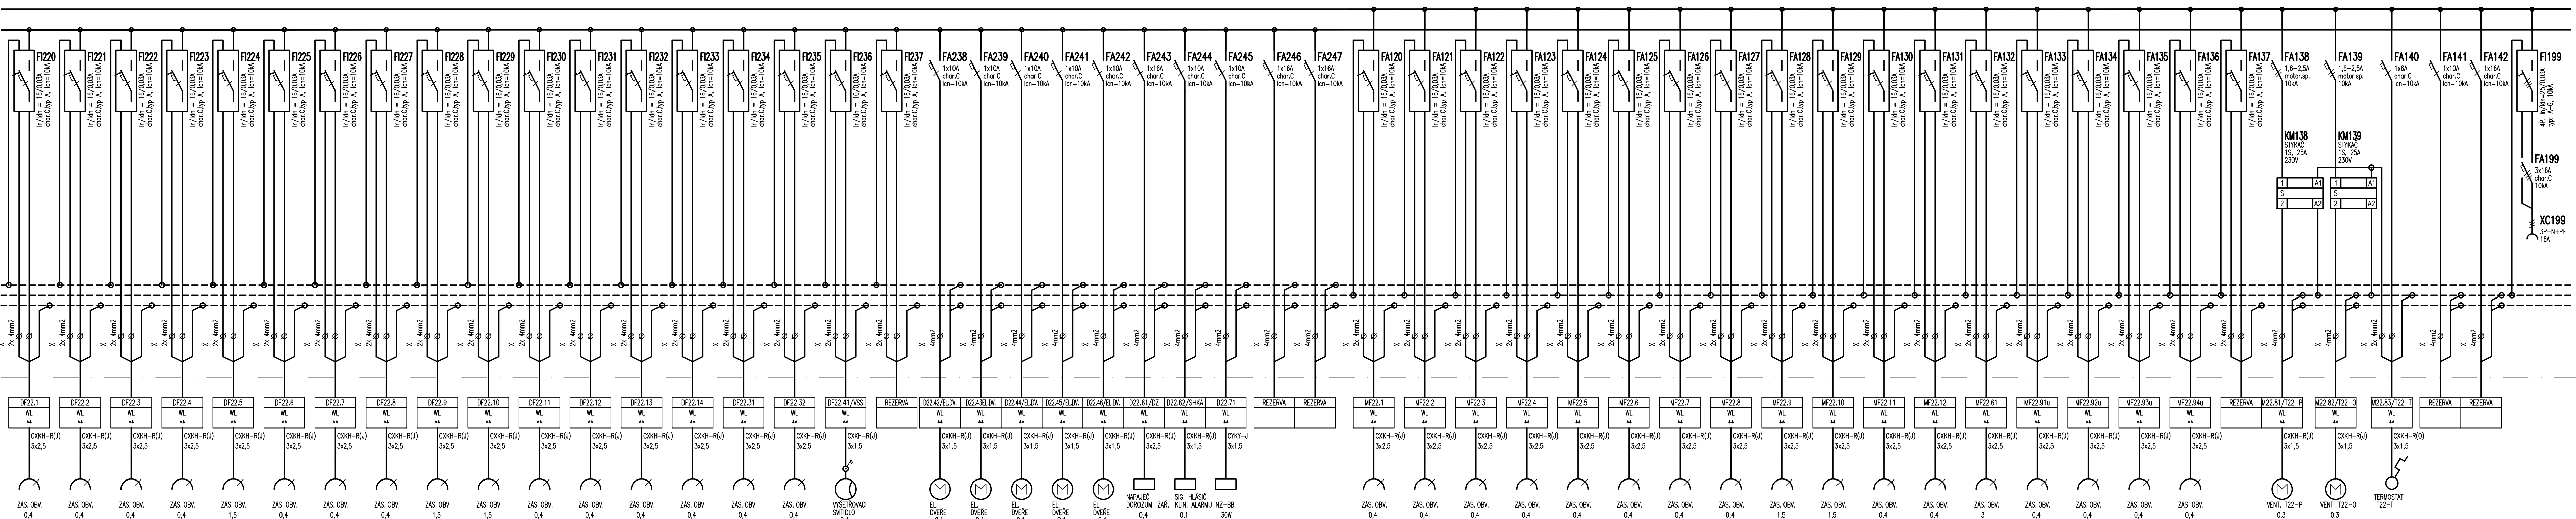

Osazení a popis signálů v samostatné skříňce vedle rozvaděče

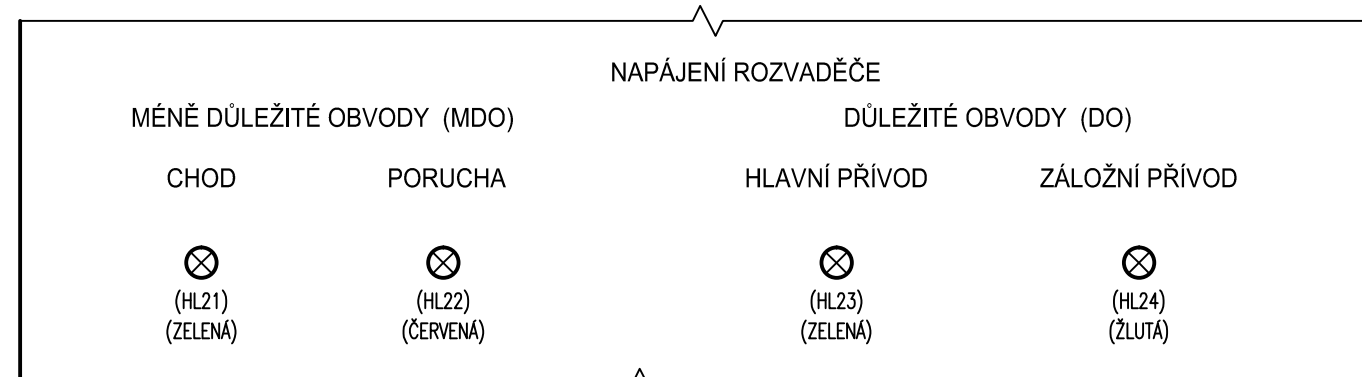

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJ
DOPĹŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITY CE
ANL 7 ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
--------------------	------------	-------------

ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK
----------------------------	---------------------	---------------------

GENÉRALNI PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
--------------------	-------------------------

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ
---------------------------------	------------------

INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary
NÁZEV AKCE:

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ NEMOCNICE

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE d.s.
STÁVERBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

VÝKRES

Rozvaděč RMD/4B-2.2