



Projektová kancelář PS
Oto Szakos
Bří Čapků 550
362 21 Nejdek

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
2121/OŽP/17

VYŘIZUJE / LINKA
Modrová/731

KARLOVY VARY
2.5.2017

Věc: Vyjádření k akci „Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek“

Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary vydává na základě žádosti o vyjádření k úpravě plochy pro mytí sanitních vozů a osazení ORL, p.p.č. 3119/3, st.p. 2609, k.ú. Nejdek, následující souhrnné stanovisko:

Z hlediska ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn, (Ing. Doubravová, linka 730) : Bez připomínek.

Z hlediska ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, (Modrová, linka 731) : Bez připomínek.

Z hlediska státní správy lesů dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (Bc. Slabá, linka 523) : Bez připomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, (Ing. Průša, linka 735) : Bez připomínek.

Z hlediska odpadového hospodářství dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů - (Plic, linka 743): Se vzniklými odpady musí být nakládáno dle zákona. V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita na pozemku jiného vlastníka např. k terénním úpravám (dojde k naplnění definice pojmu odpad a je nutné s ní nakládat dle zákona o odpadech), požadujeme dodržování ust. § 12 a § 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(172)

Jiřina Modrová
oprávněná úřední osoba

co: vlastní

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.05.2017

NAŠE ZN.: POH/21538/2017-2/037200

VYŘIZUJE:  Pavel Nedelka

TEL.: 474 636 282

MOBIL:

E-MAIL: nedelka@poh.cz

DATUM: 12.06.2017

Projektová kancelář PS

Oto Szakos

Bří. Čapků 550

362 21 Nejdek

Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek – vyjádření pro stavební řízení

K Vaší žádosti ze dne 10. května 2017 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 12. května 2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře" ID OHL_0370 a ve vodním útvaru podzemních vod "Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor" ID 61110.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
 - a) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače a sorpčních vpustí, navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, s. p., Chomutov odbor VH plánování a vodoprávnímu úřadu),
 - b) bude provozovatel odlučovač provozovat dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
2. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
 - a) bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek a vpustí (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů),
 - b) bude po dokončení osazení odlučovač ropných látek odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“,
 - c) bude u přípojky splaškové kanalizace a u přípojky dešťové kanalizace napojené na odlučovač ropných látek provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s. p.:

1. Vlastní technické řešení napojení na kanalizaci bude ještě v konceptu konzultováno s jejím správcem, který bude ručit za kvalitu vypouštěných vod v souladu s platným povolením k vypouštění vod.
2. Součástí provozního řádu odlučovače bude jméno osoby zodpovědné za jeho provoz.
3. Provozní řád odlučovače ropných látek bude před kolaudací předložen k vyjádření našemu závodu Povodí Ohře, s. p., (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary).

Předmětem vyjádření je osazení odlučovače ropných látek GSOL – 2/4P před stávající zaústění do splaškové kanalizace u odstavné plochy pro sanitky VZ Nejdek na p. p. č. 3119/3, st. p. č. 2609 v k. ú. Nejdek (investor ZZSKK Nejdek). Lokalita leží mimo zátopové území toku Rolava (IDVT 10100121).

ČHP: 1-13-01-1630-0-00



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy
Podklady

Rozdělovník
POh, s. p. závod Karlovy Vary
VHE 11-21-07/8220, CE 1-13-01-163 (GIS 857971 ; 999575)
chrono
vlastní

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.05.2017

NAŠE ZN.: POH/21538/2017-2/037200

VYŘIZUJE:  Pavel Nedelka

TEL.: 474 636 282

MOBIL:

E-MAIL: nedelka@poh.cz

DATUM: 12.06.2017

Projektová kancelář PS

Oto Szakos

Bří. Čapků 550

362 21 Nejdek

Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek – vyjádření pro stavební řízení

K Vaší žádosti ze dne 10. května 2017 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 12. května 2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře" ID OHL_0370 a ve vodním útvaru podzemních vod "Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor" ID 61110.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
 - a) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače a sorpčních vpustí, navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, s. p., Chomutov odboru VH plánování a vodoprávnímu úřadu),
 - b) bude provozovatel odlučovač provozovat dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
2. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
 - a) bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek a vpustí (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů),
 - b) bude po dokončení osazení odlučovač ropných látek odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“,
 - c) bude u přípojky splaškové kanalizace a u přípojky dešťové kanalizace napojené na odlučovač ropných látek provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s. p.:

1. Vlastní technické řešení napojení na kanalizaci bude ještě v konceptu konzultováno s jejím správcem, který bude ručit za kvalitu vypouštěných vod v souladu s platným povolením k vypouštění vod.
2. Součástí provozního řádu odlučovače bude jméno osoby zodpovědné za jeho provoz.
3. Provozní řád odlučovače ropných látek bude před kolaudací předložen k vyjádření našemu závodu Povodí Ohře, s. p., (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary).

Předmětem vyjádření je osazení odlučovače ropných látek GSOL – 2/4P před stávající zaústěním do splaškové kanalizace u odstavné plochy pro sanitky VZ Nejdek na p. p. č. 3119/3, st. p. č. 2609 v k. ú. Nejdek (investor ZZSKK Nejdek). Lokalita leží mimo zátopové území toku Rolava (IDVT 10100121).

ČHP: 1-13-01-1630-0-00



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889908 DIČ. CZ70889908
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy
Podklady

Rozdělovník

POh, s. p. závod Karlovy Vary
VHE 11-21-07/8220, CE 1-13-01-163 (GIS 857971 ; 999575)
chrono
vlastní



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Magistrát města Karlovy Vary
Úřad územního plánování a stavební úřad
U Spořitelny 2
360 21 Karlovy Vary

Projektová kancelář PS
Bratří Čapků 550
362 21 Nejdek

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
OSÚŽP/627/2017-2

VYŘIZUJE / TELEFON / E-MAIL
Satýnek/353240137
p.satýnek@nejdek.cz

NEJDEK
15.5.2017

VĚC: Souhlas dle § 15 stavebního zákona

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Nejdek, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") souhlasí ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním vodoprávního povolení na povolení odlučovače RL pro objekt DZZS čp. 1347 v Karlovarské ulici v Nejdku na ppč. 3119/3 kú. Nejdek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEJDEK

Petr Satýnek
Oprávněná úřední osoba
Odboru stavebního úřadu
a životního prostředí



Městský úřad Nejdek, Odbor vodovodů a kanalizace

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN: OVaK/9/2017-55

VYŘIZUJE: Kováčová

TELEFON: 353 240 160

E-MAIL: m.kovacova@nejdek.cz

DATUM: 10. 8. 2017

**Projektová kancelář PS
Oto Szakos
Bří Čapků 550
362 21 Nejdek**

Žádost o vydání souhlasu k PD: „Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na Vz Nejdek“

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 10. 5. 2017 o vyjádření Odboru vodovodů a kanalizace k PD na výše uvedenou stavbu sdělujeme:

S projektovou dokumentací stavby – Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na Vz Nejdek souhlasíme a nemáme připomínky.

S přátelským pozdravem

MĚSTO NEJDEK ①

odbor vodovodů a kanalizace

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí OVaK

SEZNAM DOKLADŮ – DPS

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek

Správcí inženýrských sítí

- | | |
|--|---|
| • CETIN, a.s. <ul style="list-style-type: none">○ č.j. 581094/17 | Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
z 05.04.2017 |
| • Město Nejdek - odbor vodovodu a kanalizace <ul style="list-style-type: none">○ č.j. OVaK/9/2017-23 | nám. Karla IV. 239, Nejdek, 362 21
z 10.04.2017 |
| • ČEZ Distribuce, a.s. <ul style="list-style-type: none">○ č.j. 0100724325 | Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV - Podmokly
z 04.04.2017 |
| • Telco Pro Services, a.s. <ul style="list-style-type: none">○ č.j. 0200580789 | Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00
z 04.04.2017 |
| • GridServices, s.r.o. <ul style="list-style-type: none">○ č.j. 5001488588 | Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
z 04.04.2017 |

Oto Szakos
Bratří Čapků 550
36221 Nejdek

naše značka
5001488588

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
04.04.2017

Věc:

Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek

K.ú. - p.č.: Nejdek

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 36006 K

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.


Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001488588 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001488588 ze dne 04.04.2017.

provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 36006 Karlovy Vary. K.ú.: Nejdek.




Legenda:








linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

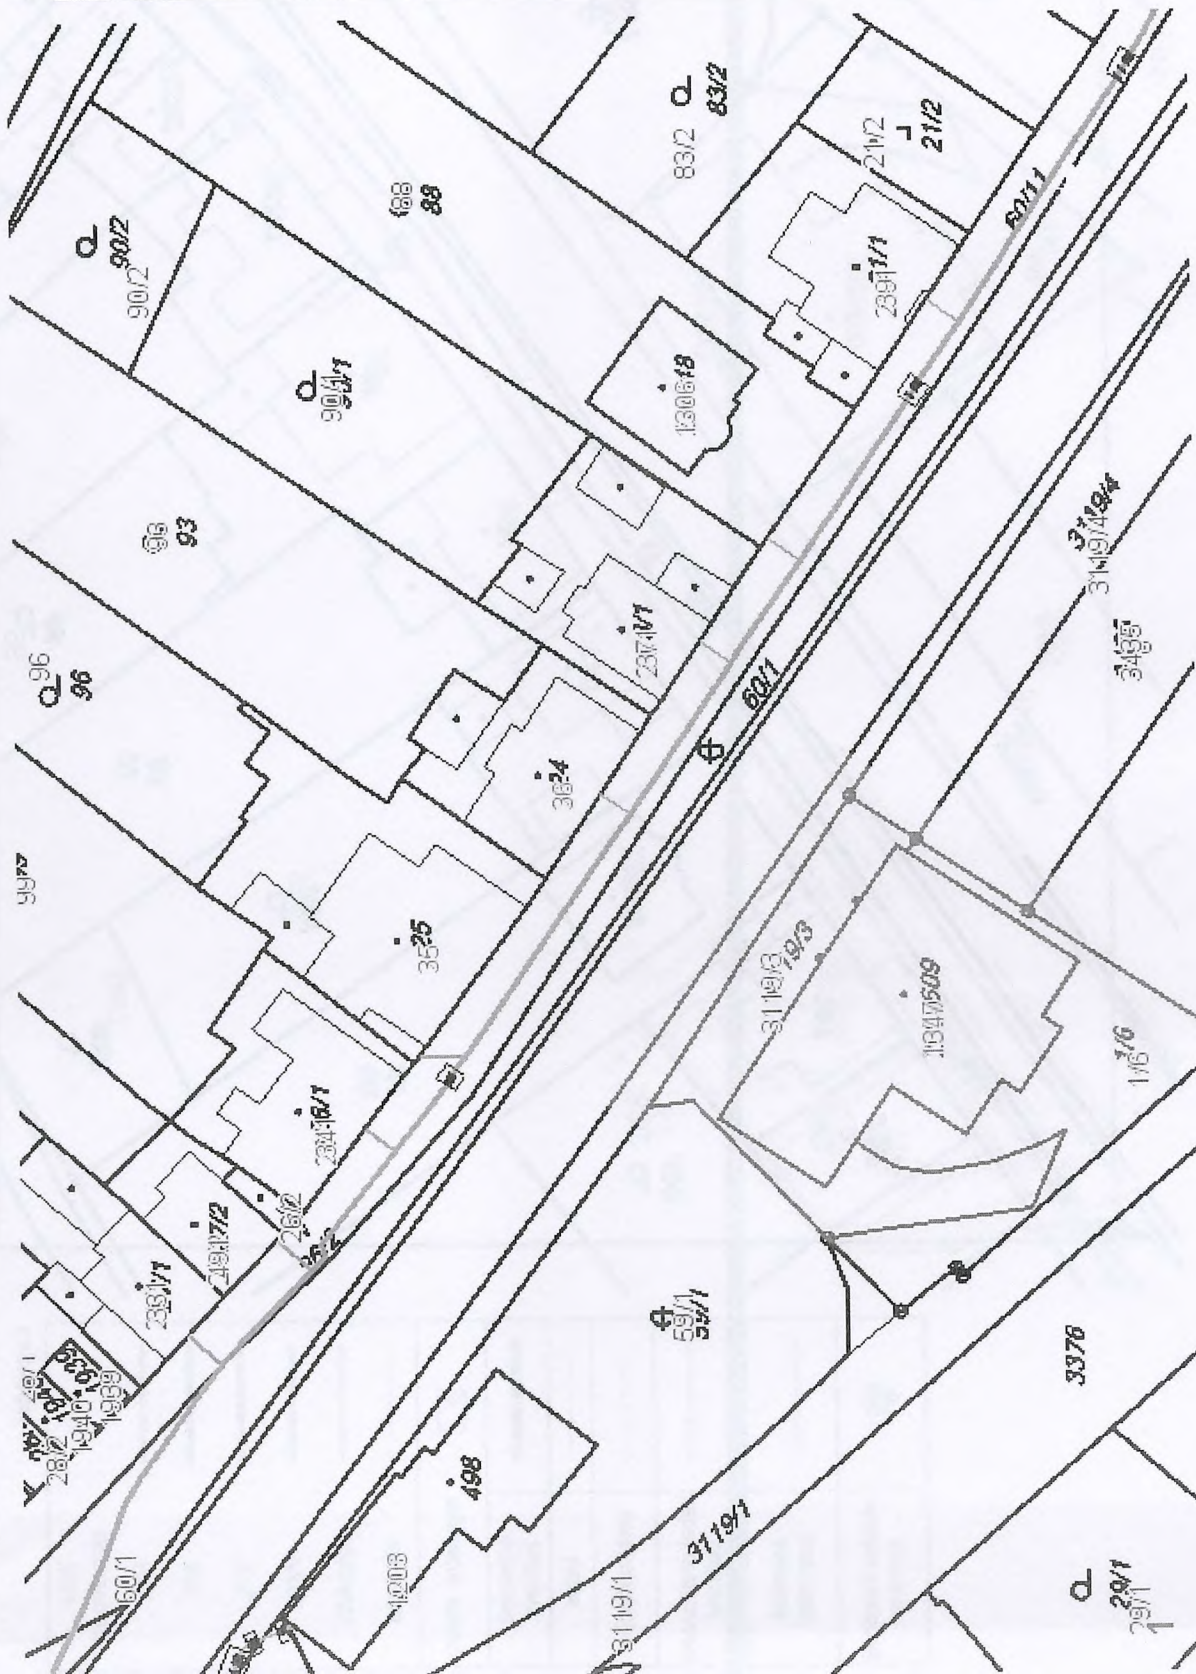Príloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001488588 ze dne 04.04.2017.

ovozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 36006 Karlovy Vary. K.ú.: Nejedek.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	výstavba
<div>  </div>						
ochranné zařízení	<div>  </div>					
kabel	<div>  </div>					
elektropřípojka	<div>  </div>					
kabel protikoroziční ochrany	<div>  </div>					
anodové uzemnění	<div>  </div>					
stanice katodové ochrany	<div>  </div>					



ŽADATEL

Oto Szakos

NAŠE ZNAČKA
0200580789

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
04.04.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200580789 ze dne 04.04.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.04.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 231 43 278
(13)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200580789.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| — — — Nadzemní optické vedení | — — — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| — — — Nadzemní metalické vedení | ===== Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

ŽADATELOto Szakos

NAŠE ZNAČKA
0100724325VYŘÍZENO DNE
04.04.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Osazení odlučovače ropných látek - mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek**

Vážený zákazníku,


dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100724325 ze dne 04.04.2017, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.10.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o sítí
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0100724325.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území



Městský úřad Nejdek, Odbor vodovodů a kanalizace

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN: OVaK/9/2017-23

VYŘIZUJE: Kováčová

TELEFON: 353 240 160

E-MAIL: m.kovacova@nejdek.cz

DATUM: 10. 4. 2017

**Projektová kancelář PS –
Oto Szakos
Bří Čapků 550
362 21 Nejdek**

Vyřádření k existenci sítí – „Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek“

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 5. 4. 2017 o sdělení existence inženýrských sítí v majetku města Nejdek pro výše uvedenou akci sdělujeme:

1. V příloze tohoto dopisu zasíláme situaci se zákresem stávajících rozvodů (vodovodu a kanalizace) = dle skutečnosti, které se nacházejí v zájmovém území nebo jeho blízkosti.
2. Zákres sítí je pouze informativní. Příslušné zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení na základě objednávky, vytýčí provozní pracovníci Odboru vodovodů a kanalizace, adresa: Závodu míru 636, Nejdek, telefon: 353 240 160, 773 773 840 (p. Šesták)
3. Návrhy nových staveb v blízkosti zařízení u vodovodů a kanalizací budou v souladu s ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Při návrhu i realizaci stavby nutno respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace, které jsou definována v §23 Zákona č.274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích.

Vodovodní potrubí

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a (dále jen „ochranná pásma“).

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m;
- c) u vodovodních řadů nebo o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ochranné pásmo potrubí kanalizací je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí (§ 23 zákona č. 274/2001 Sb.)

36

37

LTH 150

69/1

BE 600

3119/3

1347

3435

1/C

KA

16