





ROZVADĚČ PRO NAPÁJENÍ EL.INSTALACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
RS....a

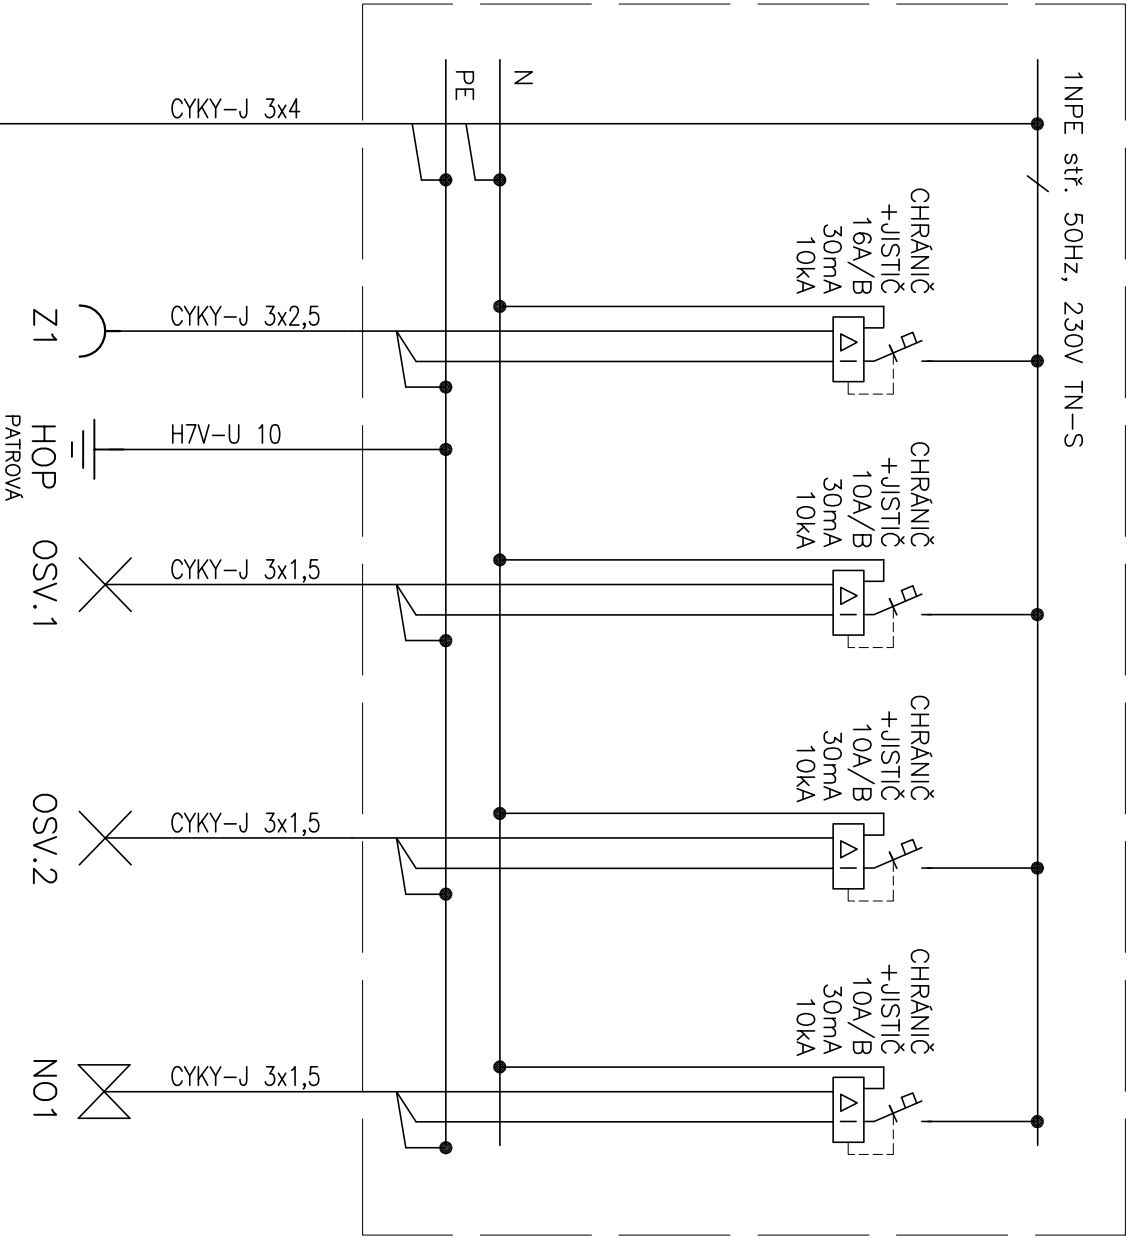

PATROVÉ ROZVADĚČE EL.INSTALACE OBJ. INTERNÁTU
RS....

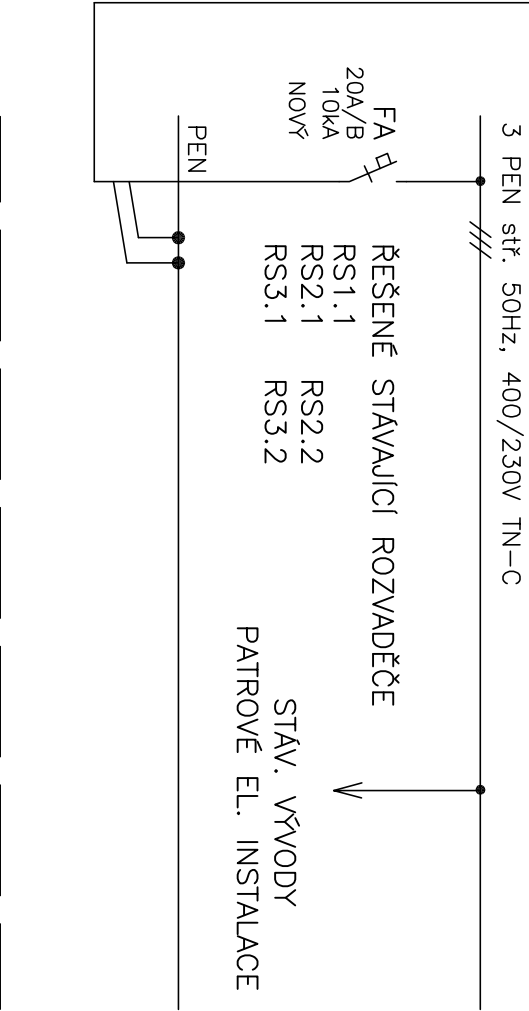

ŘEŠENÉ ROZVADĚČE
RS1.1a RS2.2a
RS2.1a RS3.2a
RS3.1a RS3.2a

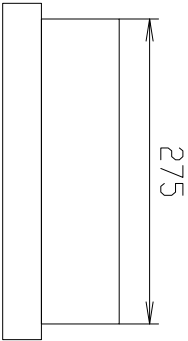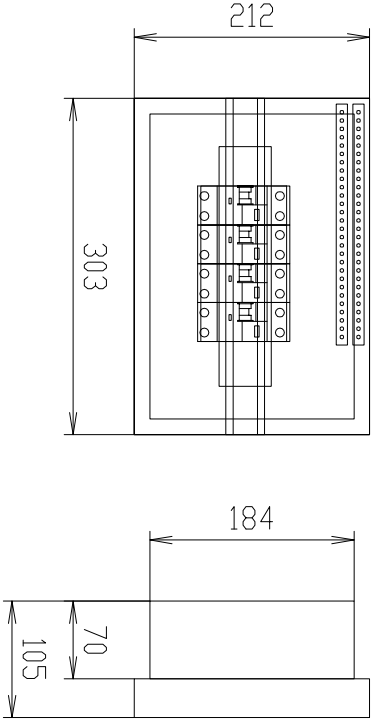

Typ :
Poloha:
Stupeň krytí:
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:
Výklepek šířka x Výška x Hloubka:
Vnější šířka x Výška x Hloubka:

1 ŘADA 12 MODULŮ
PDD omítkou
IP40/20
303 x 212
275 x 184 x 70
303 x 212 x 105

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPĚŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ
: DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN : 3 N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM PŘED EL. PROUDEM - SOUSTAVA NN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROPLAN s.r.o. <i>PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO</i>				KARLOVY VARY 36005 NEJDECKÁ 160/8 IČ: 263 94 472 TEL: 353 567 665 MOBIL: 608 981 690			
VYPRACOVAL	REMÍŠOVSKÝ	ZODP.PROJ.	REMÍŠOVSKÝ	HIP	ING. TOMAŠ ZÁTKO		
INVESTOR	STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA ŽLUČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE					FORMÁT	2 A 4
STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ					DATUM	03/2018
ČÁST	SILNOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ					MĚŘÍTKO	-
						STUPĚŇ	PP
						Č. ZAKÁZKY	18 - 034
OBSAH	ROZVADĚČ RS					č.v.	D.1.4-7