

























	Nové hrany		
	Stávající stav, zaměření		
	Hranice pozemků		
	Nové komunikace - asfaltobetonový kryt		upozornění
	Pojízdné plochy - kamenná dlažba		Zákresy podzemí
	Betonová dlažba		Před zahájením
	Svahy násypů		
	Stávající asfaltová vozovka		LEGENDA
	Stávající vodní plochy či odoteče		
	Nezpevněná krajnice, asf. recyklát		
	Městská zeleň, travnaté a jiné zelené plochy		
	Objekty určené k demolici - rekultivace vozovky (SO 002, SO 801)		


	sďelovací vedení nadzemní
	elektro NN nadzemní
	elektro elektro NN nadzemní
	sďelovací vedení rušené

upozornění

Zákresy podzemních zařízení (střít) neslouží jako výtčovací výkres.

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich výtčení dle platných předpisů

- - - - - nové kabelové vedení NN
 ————— nové kabelové vedení NN v chráničce
 ————— nové venkovní vedení NN
 ————— nové vedení VN 22 kV

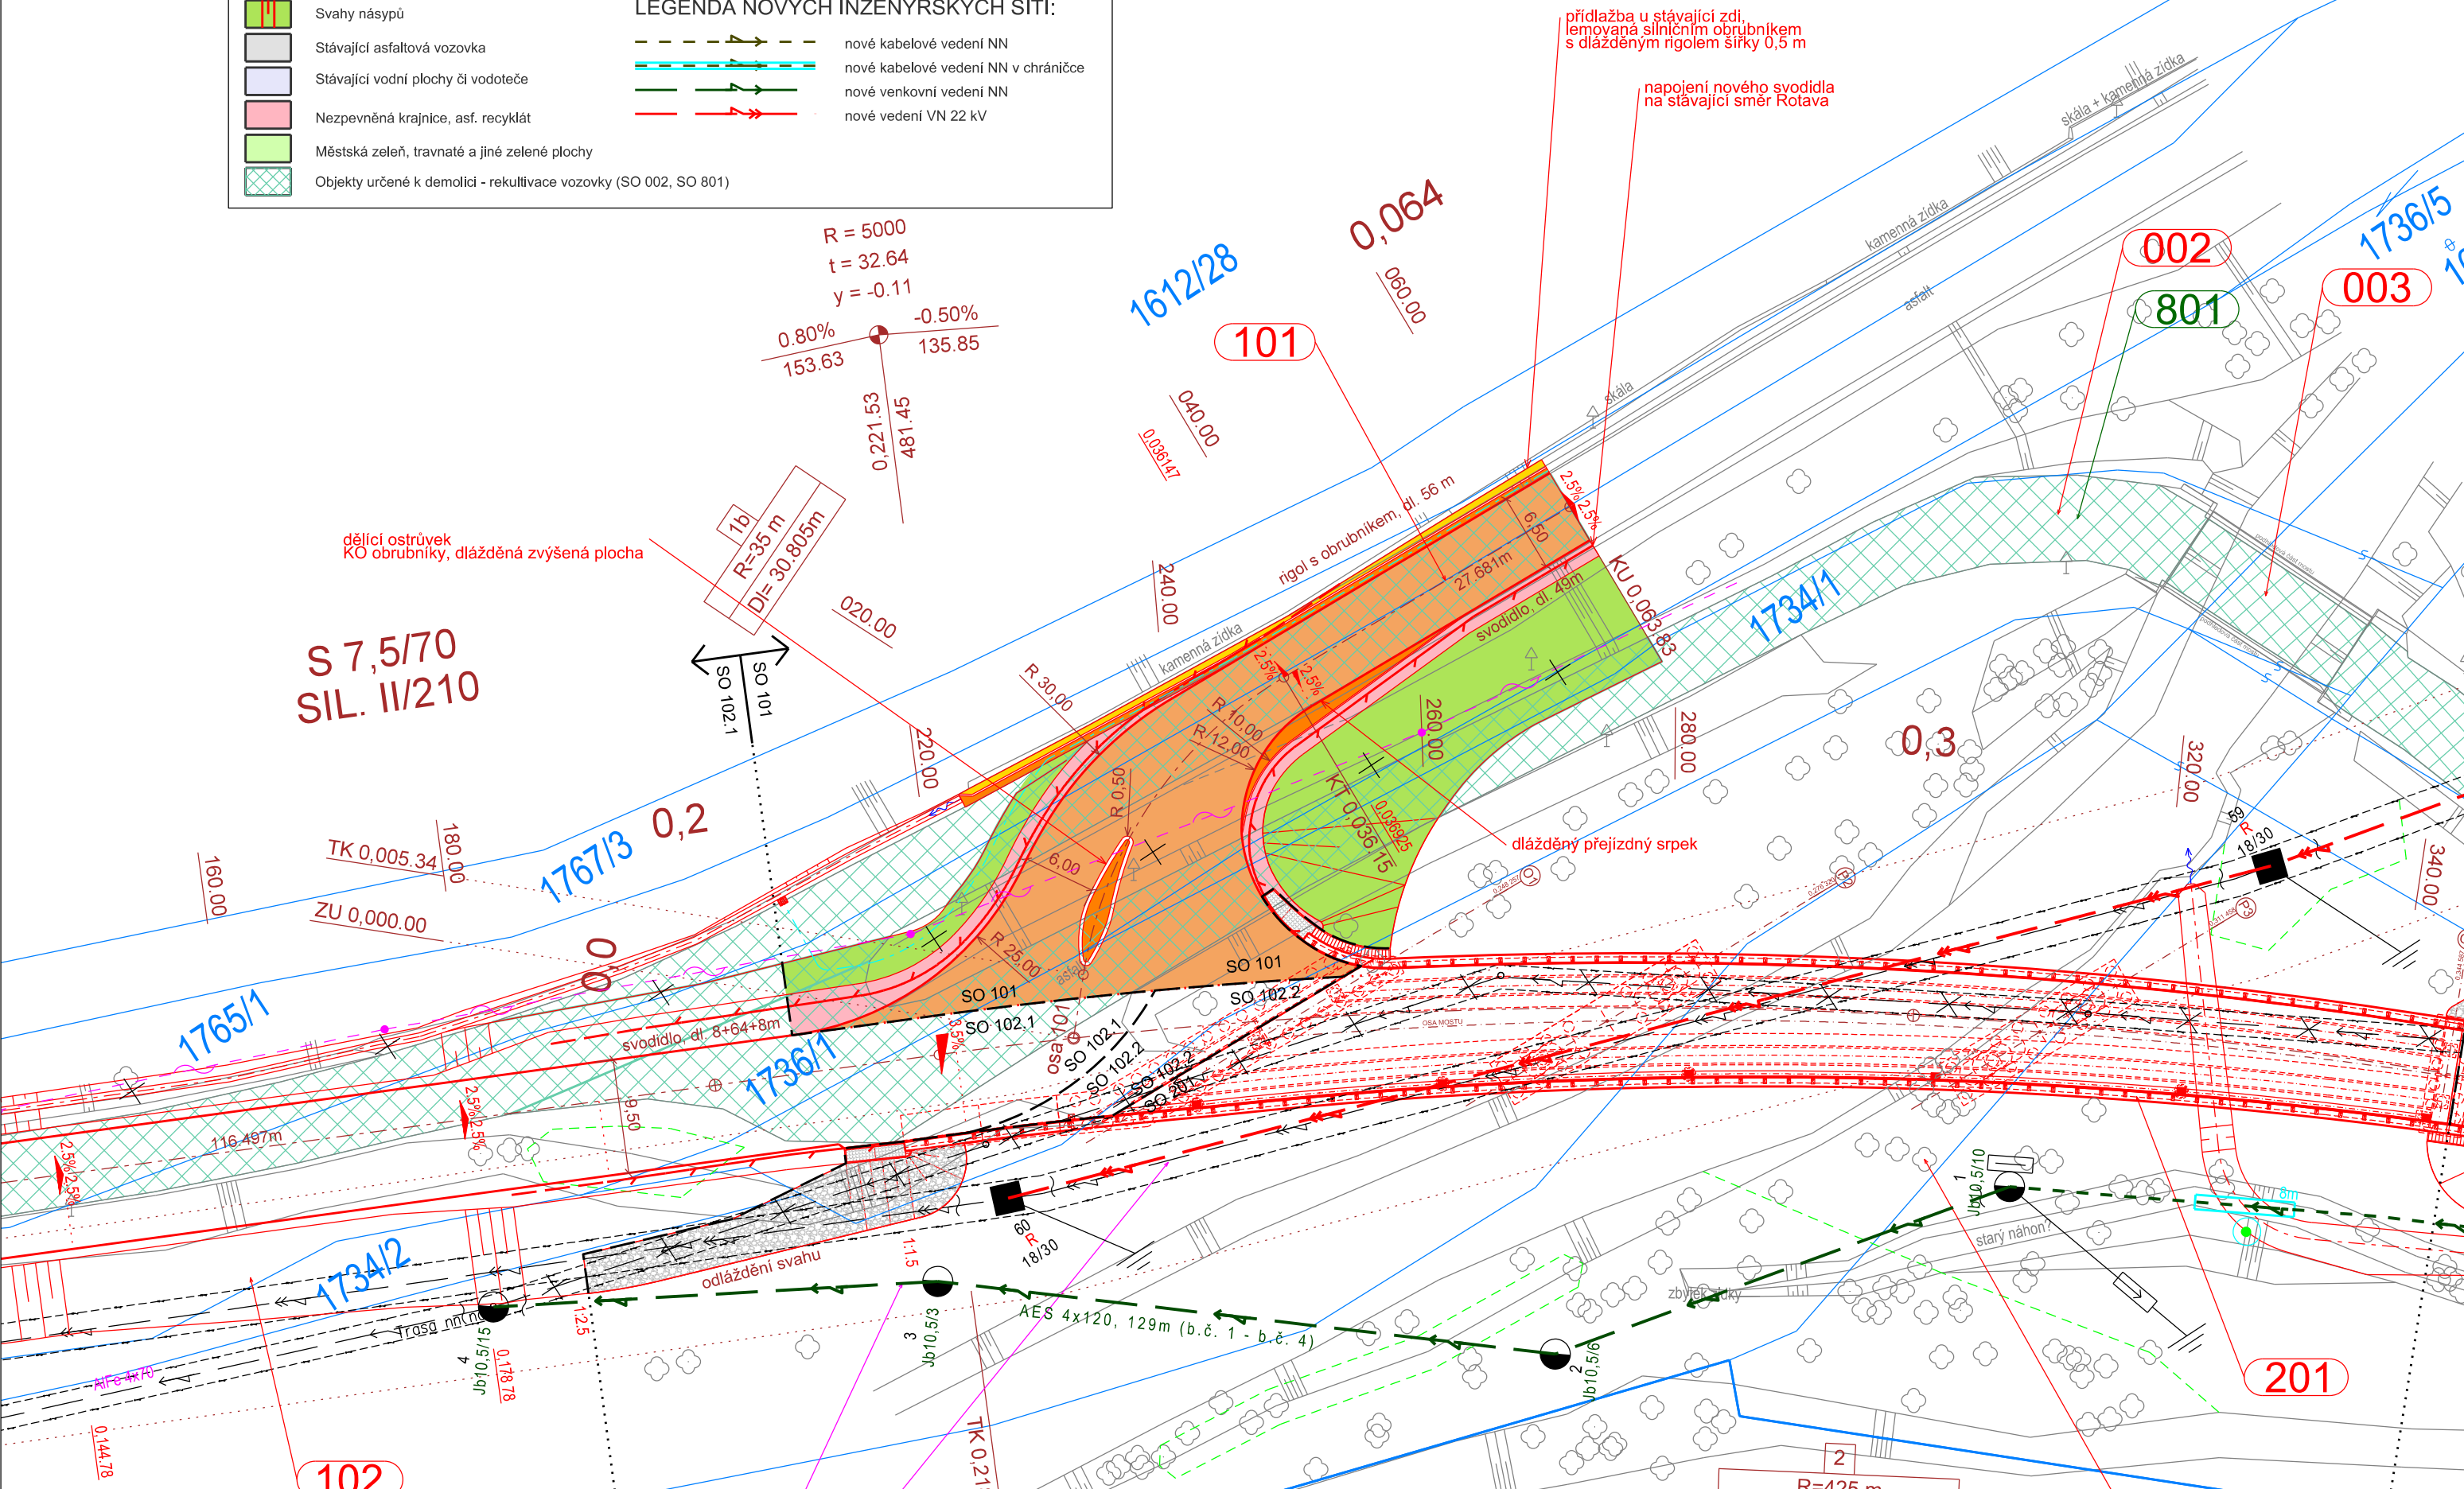

INVESTOR

Chebská 282, 356 01 Sokolov






SO 101 MODERNIZACE SILNICE II/210

II/210 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY ANENSKÉ ÚDOLÍ



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf	
středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.	
web: www.sawconsulting.cz	e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSÚS KK, p.o.
ING. FILIP KUČERA	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2017-049
			DATUM	12/2017
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:500
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
SITUACE			2	