

UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

AZ Consult spol. s r.o.

Daniela Dariusová

Klišská č.p.12

40001 Ústí nad Labem



Datum: 11.12.2015

**Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E019066/15**

Název stavby /akce: **II/210 Modernizace silnice lom- Podstrání**

Katastrální území: **Novina u Sokolova (782955), Vítkov u Sokolova (782963), Vranov u Rovné (742198), Čistá u Rovné (742163), Milíře u Rovné (742180), Lobzy u Březové (614653), Hrušková (782947)**

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Územní řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

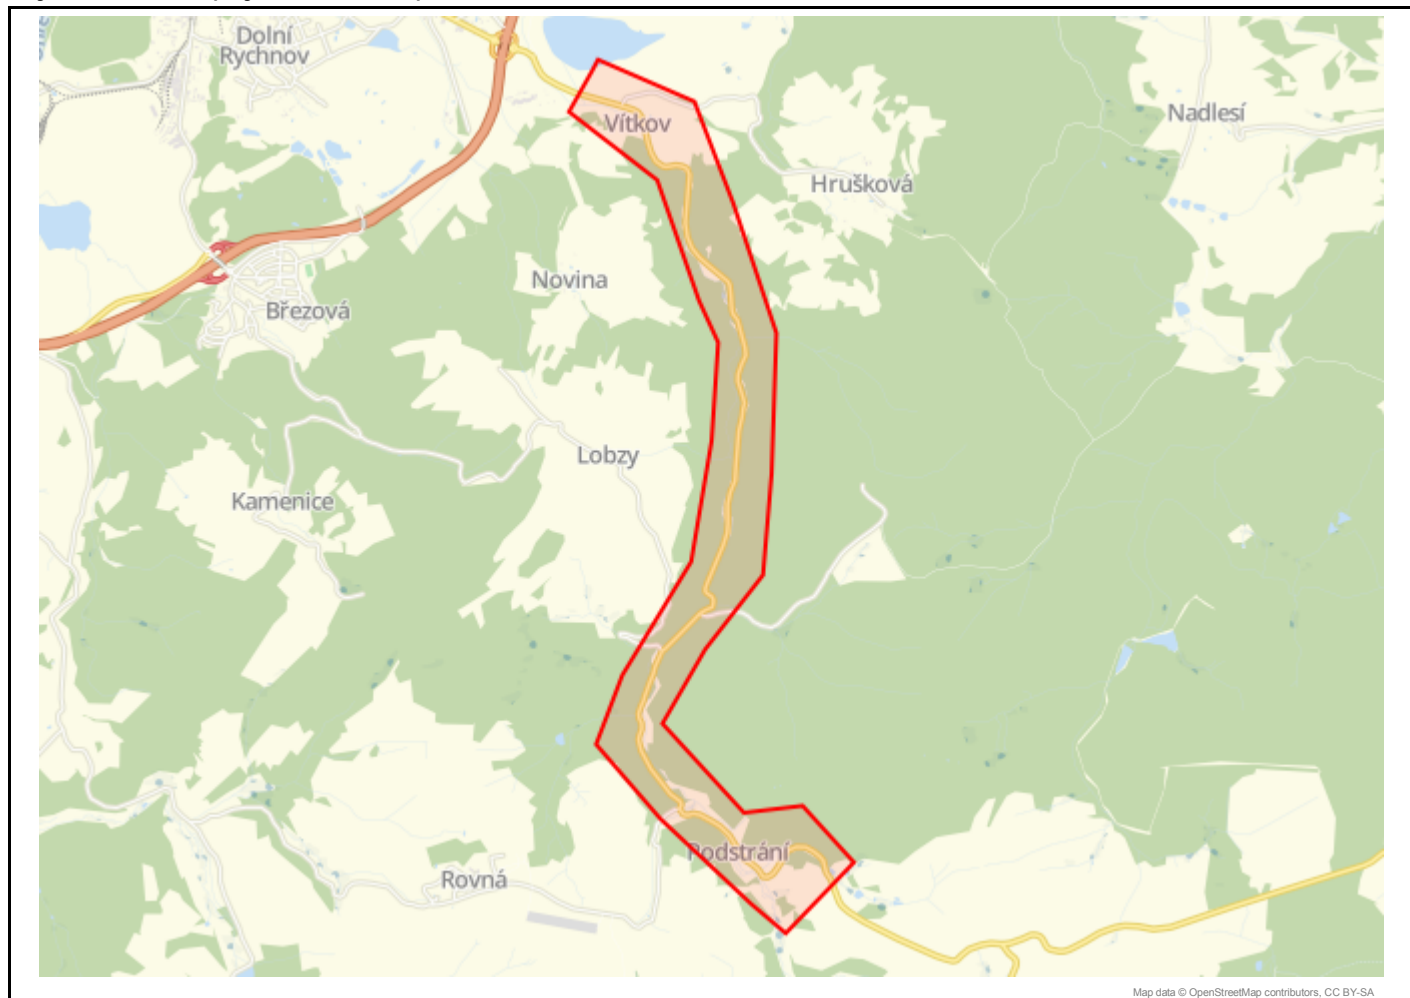

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-864550.45 -1016339.26,-864788.58 -1016636.91,-864173.42 -1017291.76,-863994.83 -1018303.79,-863895.61 -1018660.98,-864074.2 -1019434.88,-864391.7 -1020367.54,-865086.23 -1021181.13,-865383.89 -1021697.07,-864967.17 -1022371.76,-864352.02 -1023165.51,-864113.89 -1023443.32,-863478.89 -1022967.07,-863816.23 -1022451.13,-864292.48 -1022431.29,-864828.27 -1021617.7,-864391.7 -1021081.91,-863836.08 -1020565.98,-863637.64 -1019772.23,-863419.36 -1018660.98,-863597.95 -1017569.57,-863776.55 -1016716.29,-864490.92 -1016259.88,-864550.45 -1016339.26))))
```