

Tabulka izolací

Potrubí	tloušťka (mm)	
	<i>TVK+cirkulace</i>	<i>Studená voda</i>
20x2,8	30 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro
25x3,5	30 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro
32x4,4	35 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro
40x5,5	35 – Rockwool Pípo	9 – Mirelon Pro
50x6,9	40 – Rockwool Pípo	9 – Mirelon Pro
63x8,6	40 – Rockwool Pípo	9 – Mirelon Pro



Max. vzdálenost podpor potrubí (m)

Potrubí	Vzdálenost (mm)			
	Studená voda		TUV+okružnice	
	Vodorovné potrubí	Svislé potrubí	Vodorovné potrubí	Svislé potrubí
20x2,8	0,9	1,17	0,8	1,04
25x3,5	0,95	1,24	0,9	1,17
32x4,4	1,1	1,43	1,0	1,3
40x5,5	1,2	1,56	1,05	1,37
50x6,9	1,35	1,76	1,2	1,56
63x8,6	1,55	2,02	1,35	1,76

VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVĚŠTIT NA 1,3 m DO TEPLoty 60°C A NA 1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉM ZMĚNĚ SMĚRU A PŘI KAŽDÉM PŘÍCHODU STROPEM. POTRUBÍ JE KROMĚ PEVNÝCH BODŮ VEDENO V PRUŽNÝCH ZÁVESECH. VODOVODNÍ ROZVODY BUDOU INSTALOVÁNY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ. VŠECHNY ARMATURY SE MUSÍ FIXOVAT PEVNÝM BODEM.


Schéma napojení zařizovacích předmětů

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu.

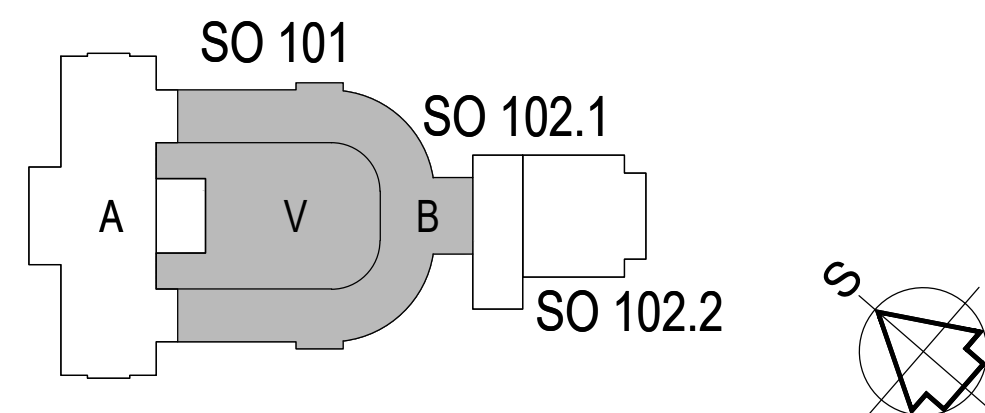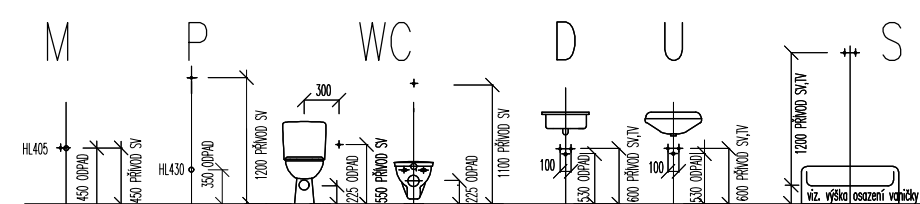

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pV} ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2		STUPĚN PŮ: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	
		PROFESÉ: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 12/2018	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR Bezručova 81/17a, 602 00 Břežovice tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘITKO:	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Martin Jokl Višňová 573/C, 289 24 Milovice tel.: +420 606 762 662 martinjokl@seznam.cz	VÝKRES: NÁVRH - VODOVOD - PŮDORYS 2MEZIPATRA ČÁST B	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Martin Jokl	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL:	MARTIN JOKL	30080111-4/SO 101/D.1.1	213
			REVIZE: -