
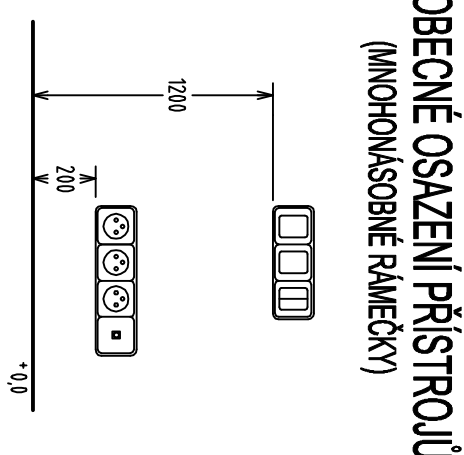
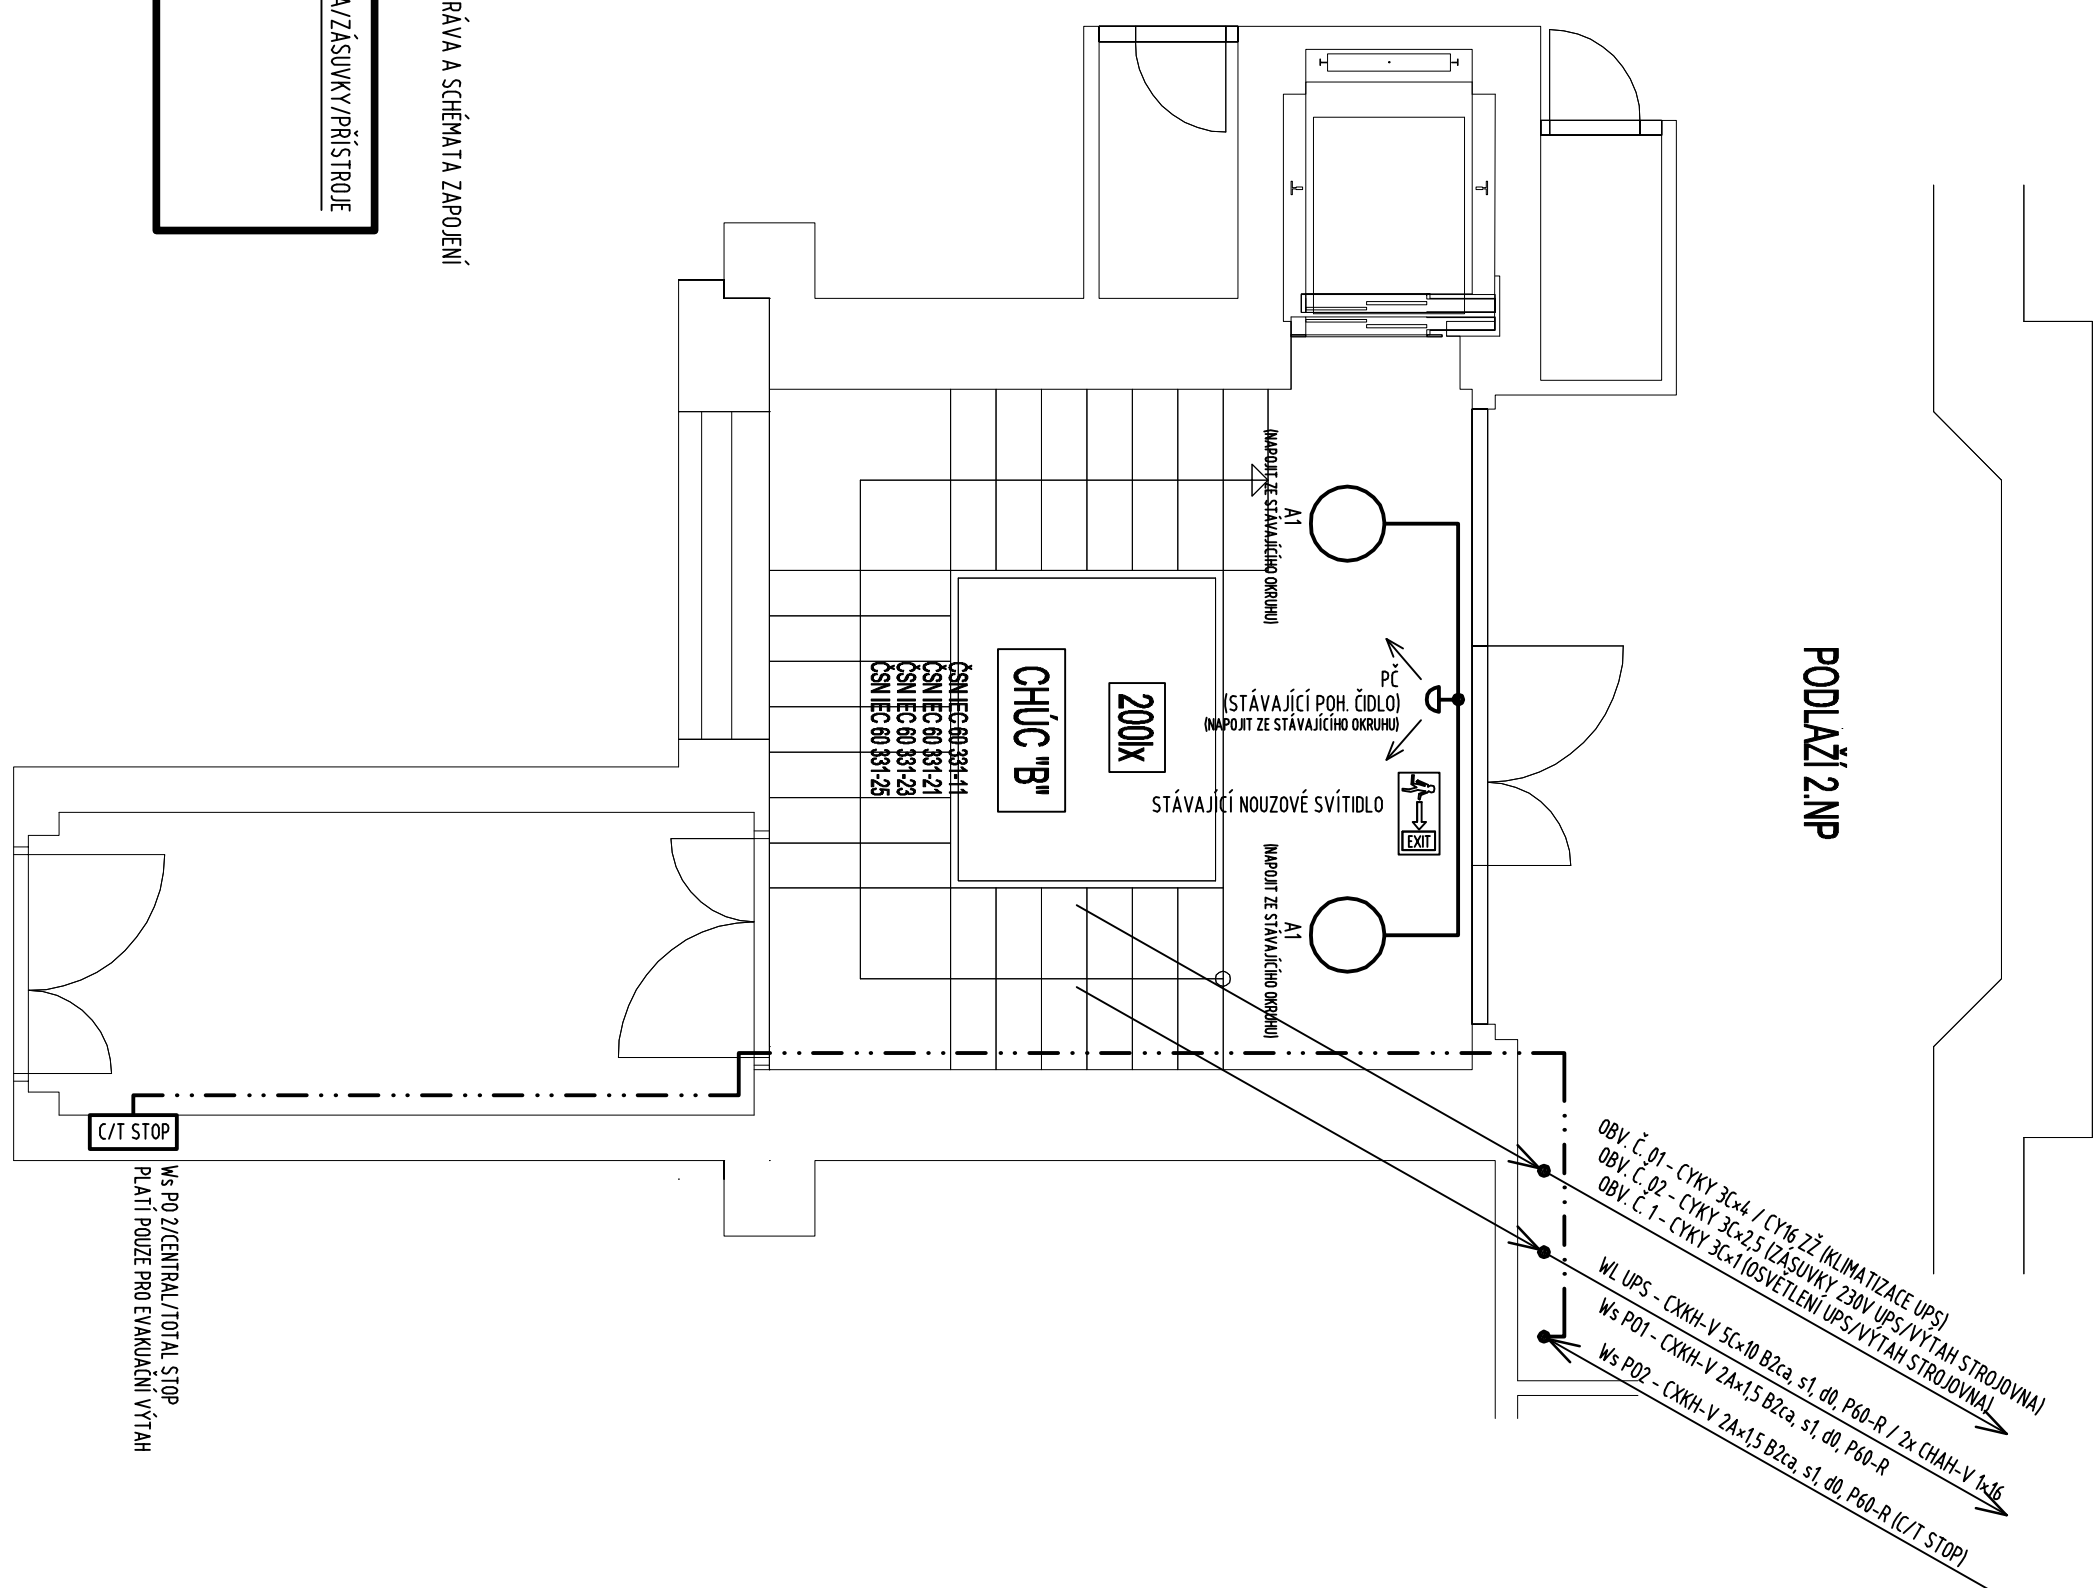
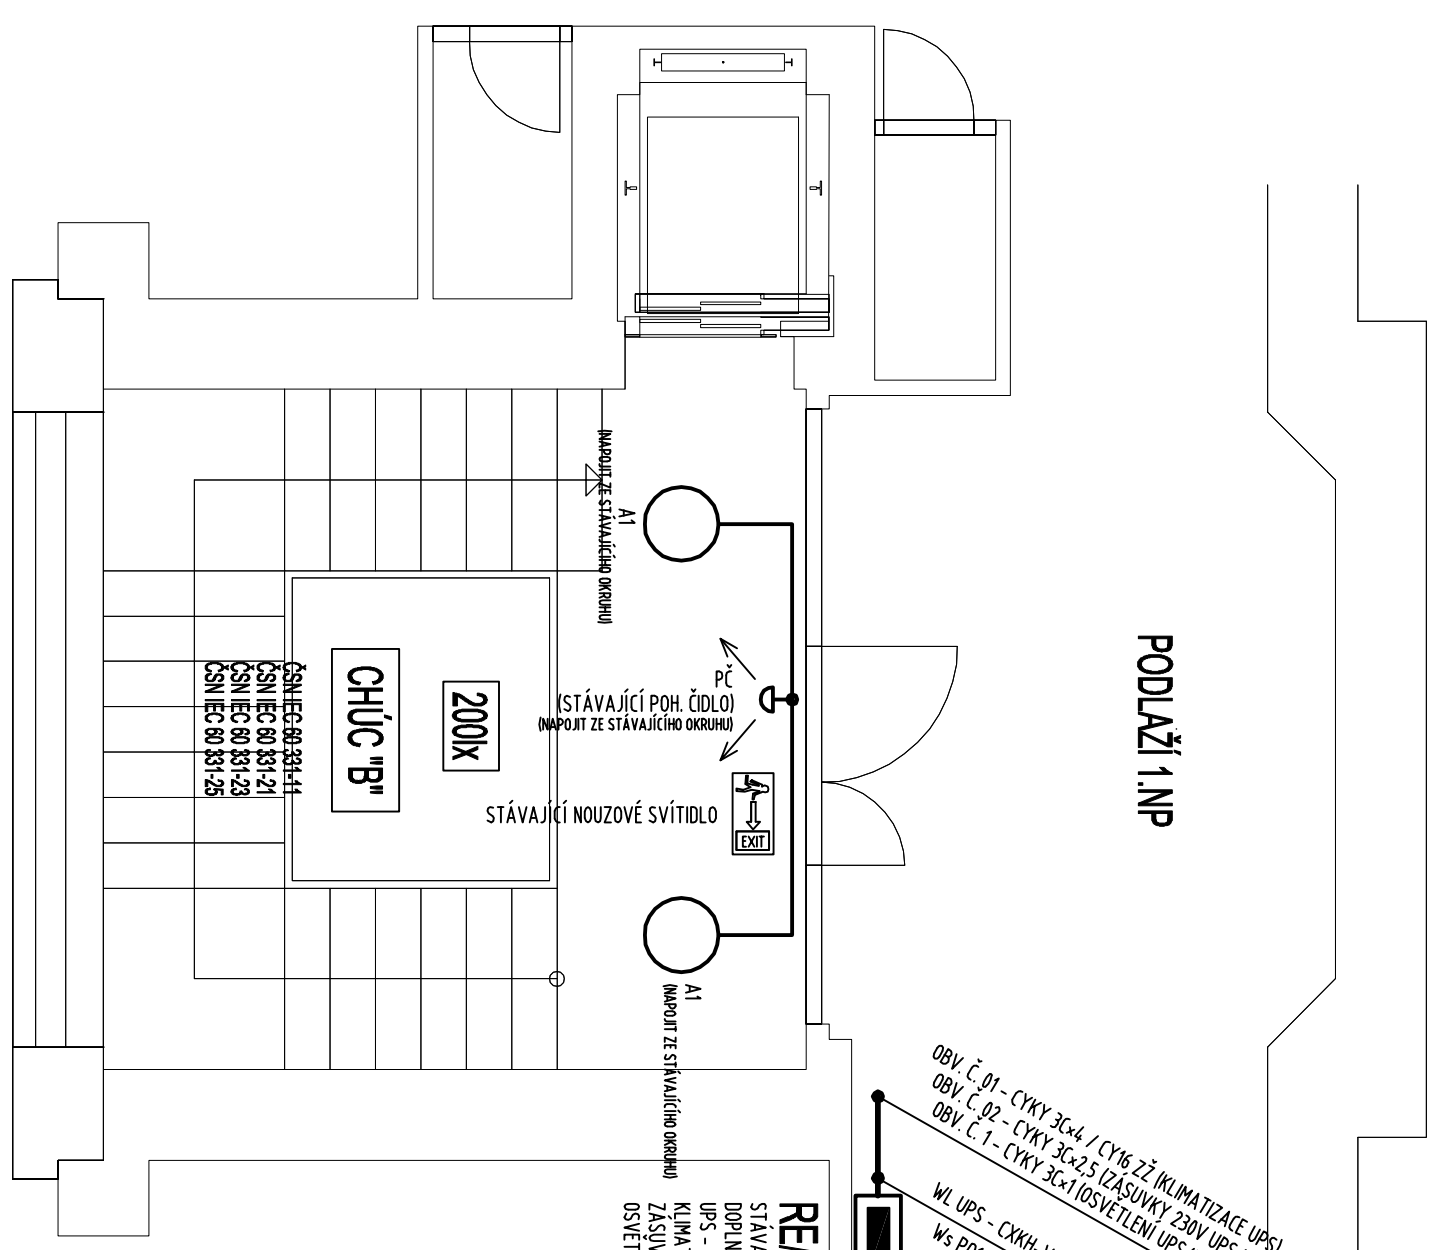


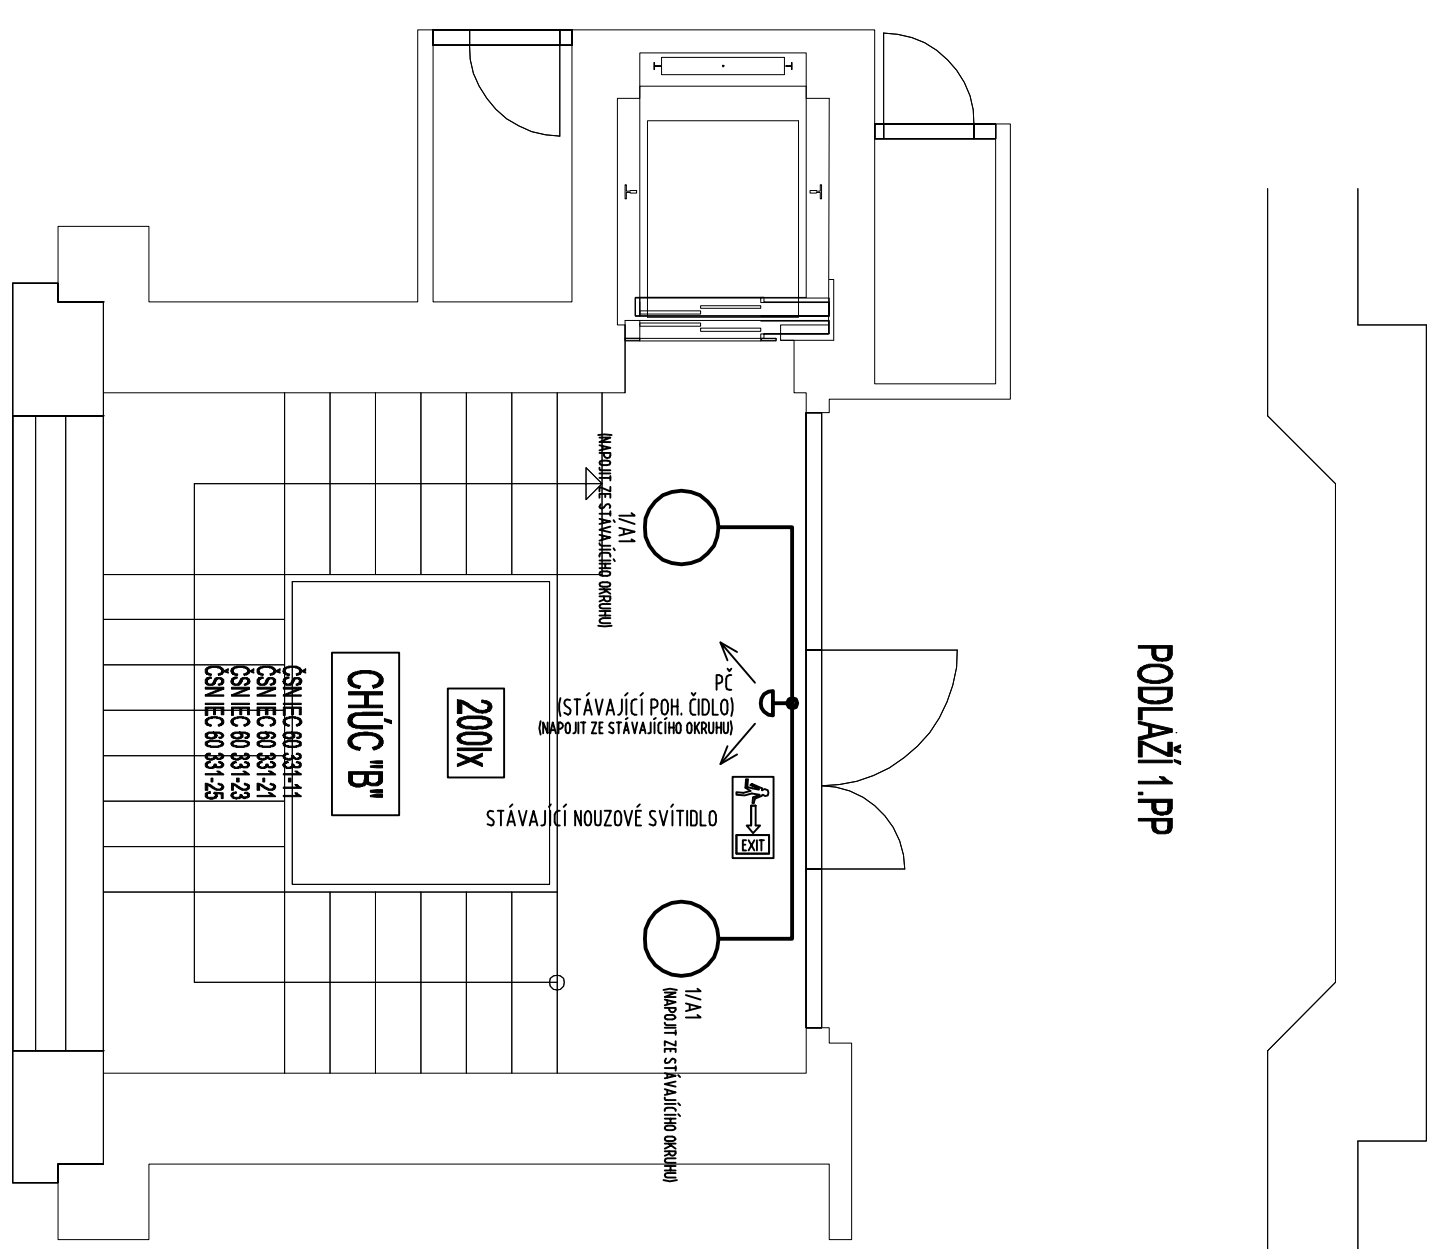

OBECNÉ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

POZNÁMKA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

POČET KUSŮ

6*1/EI

ČÍSLO OBVODU

[illegible]

LEGENDA PRÍSTROJŮ

LEGENDA SVÍTIDEL	
CONCEP NA VÝKRES	TECHNICKÉ POPISY PRÁKEMETU ZÁBĚHU
A1	SVÍTIDLO S TROJNÍM PŘÍKLAZEM: 2x4W, P10, IP
A2	SVÍTIDLO S TROJNÍM PŘÍKLAZEM: 2x4W, P10, IP
F1	ZÁBĚHA AHOVŠTAVBA PŘÍKLAZEM: 2x4W, P10, S1, OP, IMA, IP
N02	SVÍTIDLO MODULOVÉ SVÍTIDLO S PŘÍKLAZEM, MASTĚNÍM, 1W, P10, ZÁBĚHA A TIPS

LEGENDA SVÍTIDEL

INSTALLACE

VEŠKERA INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU

KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHCÍ MUSÍ OPRAVDOVAT ČÍSLO 73 4807, tj. 73,2 odst. a) a c) HE
NEKDESA KOLNE VĚRNA KABELOVÁ VĚSTĚNÍ PRO ZAJISTĚNÍ FINANCE PŘI MÍSTNÍ BÝT V PROVĚZENÍ - RYDIA REAKTIE NA OHNĚNÍ 24, s. 10
NEKDESA KABELOVÁ VĚSTĚNÍ PRO ZAJISTĚNÍ FINANCE PŘI MÍSTNÍ BÝT V PROVĚZENÍ - RYDIA REAKTIE NA OHNĚNÍ 24, s. 10
KOMPLETNÍ KABELOVÝ SYSTÉM SYSTÉM VĚSTĚNÍ PŘI MÍSTNÍ BÝT V PROVĚZENÍ OPRAVDOVAT ČÍSLO 73 4807, tj. 73,2 odst. a) a c) HE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM DOPLOJENÍM

DOPLNĚKOVÁ OCHRANA OCHRANÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ DLE ČSN 33 2000-7-7102

POZNAMKA:

POZNAMKA:

[illegible]

Obzrach : PUDORYS ELEKTROINSTALACE 1. PP, 1. NP, 2. NP

Datum :	05/2015
Merkmal :	1.50

ငါ့အဖေ

B-5