


PŮDORYS M1:50

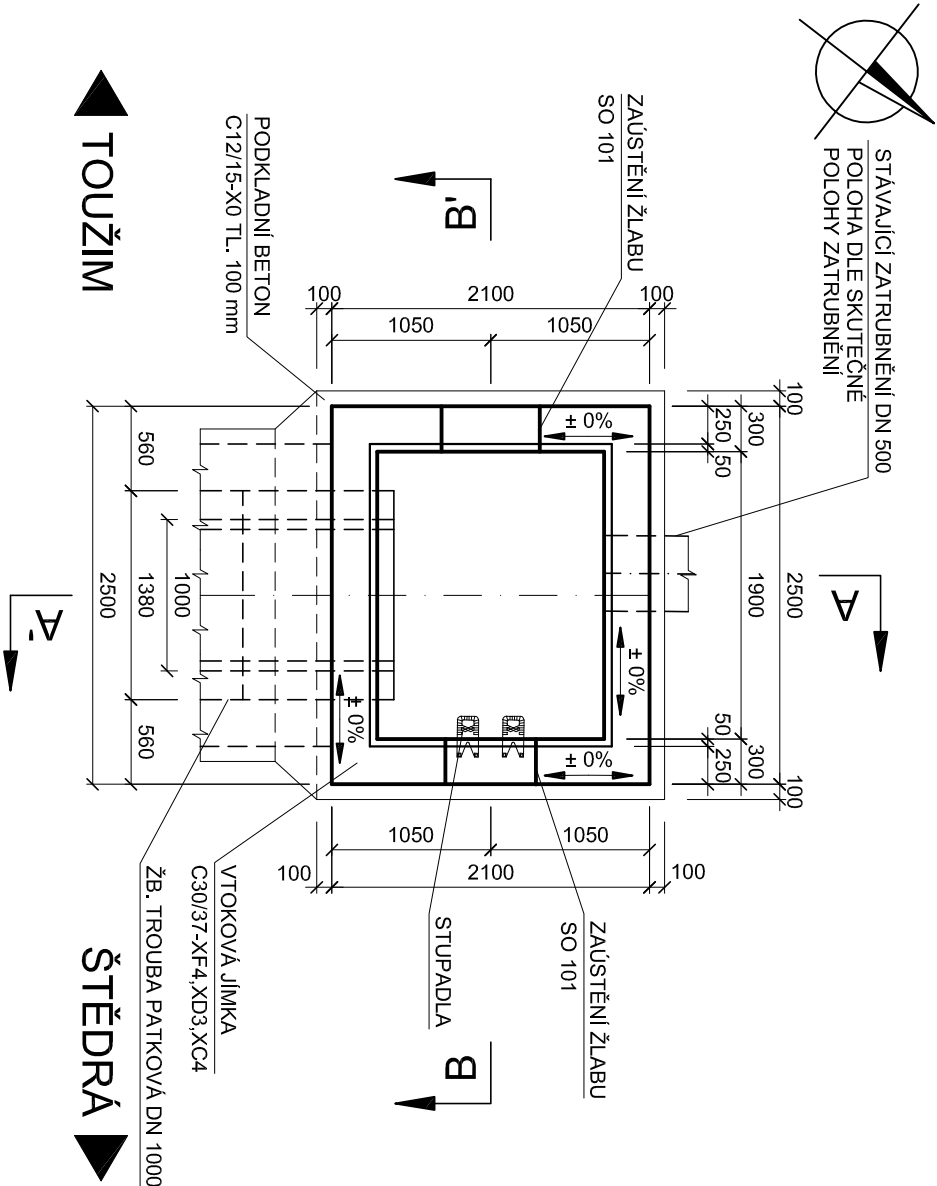

ČÁST	OBJEM BETONU (m³)
VÝTOKOVÁ JÍMKA	5,5
CELKEM	5,5

BETON:

C30/37-XF4, XD3, XC4 (CZ, F.2) - C10,20 - Dmax 22 - S1 VÝTOKOVÁ JÍMKA

POZNÁMKA :


- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 20 x 20 mm, NENÍ - LI UVEDENO JINAK!

PRACOVNÍ SPÁRA — X — X — X —


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

VÝKAZ KUBATUR BETONŮ

ŘEZ A-A' M1:50

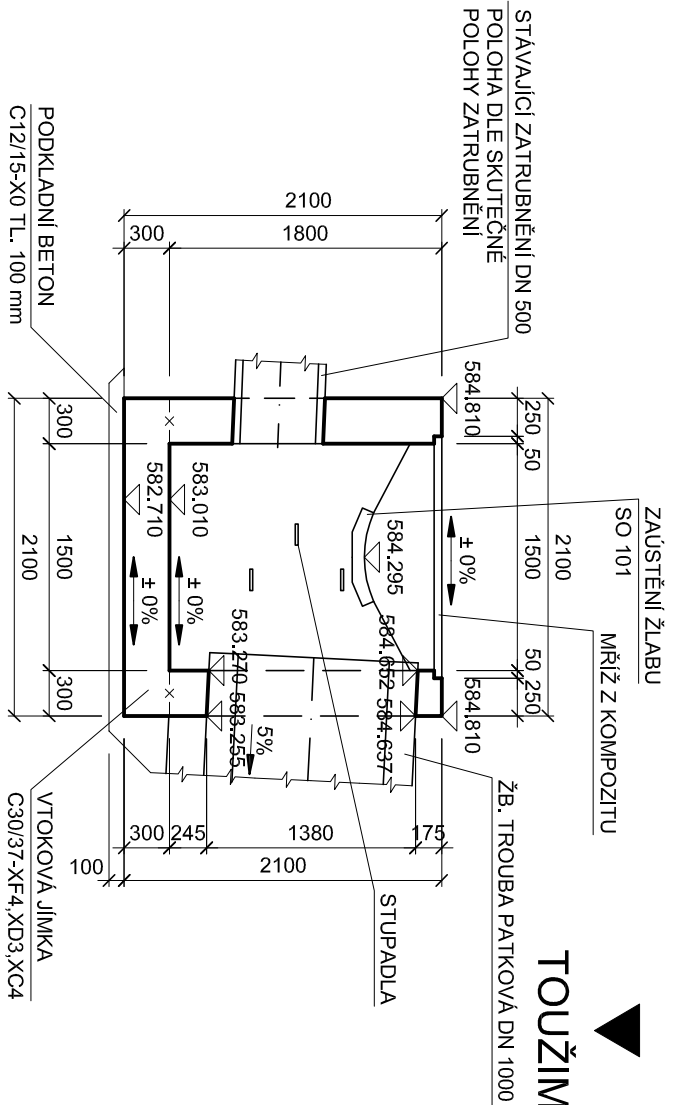

ŘEZ B-B' M1:50

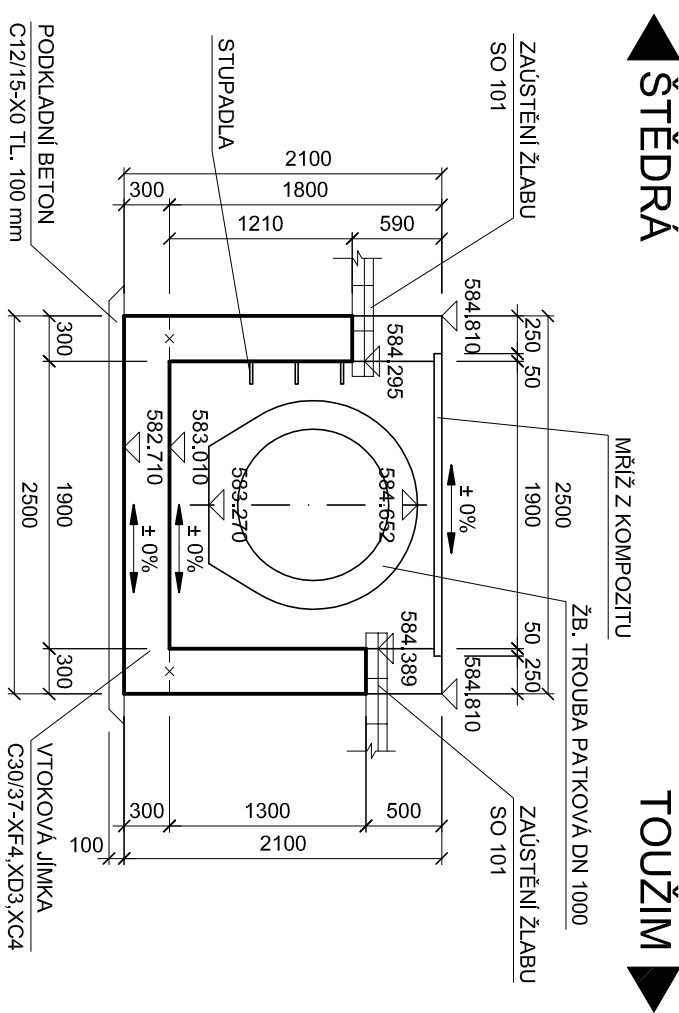


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Chabská 282, 356 04 Sokolov

SO 131 PROPUSTEK Č. 1

STAVBA				II/207 MODERNIZACE SILNICE BRLOŽEC - LAŽANY PŘELOŽKA SERPENTIN				 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		TECHNICKÁ KONTROLA		INVESTOR		KŠUSKK p.o.	
ING. EVA DRAGOUNOVÁ		ING. FILIP KUČERA		JAKOŠLAV ZAVADIL, DIS.		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2017.057	
						DATUM		01/2018	
						STUPEŇ		DSP/PDPS	
						MĚŘÍTKO		1:50	
PŘÍLOHA						Č. PŘÍLOHY		PARÉ	
VÝKRES TVARU VÝTOKOVÉ JÍMKY						4			