




ŘEŠENÁ ČÁST PŮDORYSU 2.NP M 1:50









ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2



LEGENDA :

-  potrubí z pozink. plechu sk. I – Spiro
-  tlumič hluku do potrubí
-  talířový ventil
-  zpětná klapka
-  radiální ventilátor do kruhového potrubí
-  revizní dvířka do SDK podhledu

CELÝ PŮDORYS 2.NP M 1:200

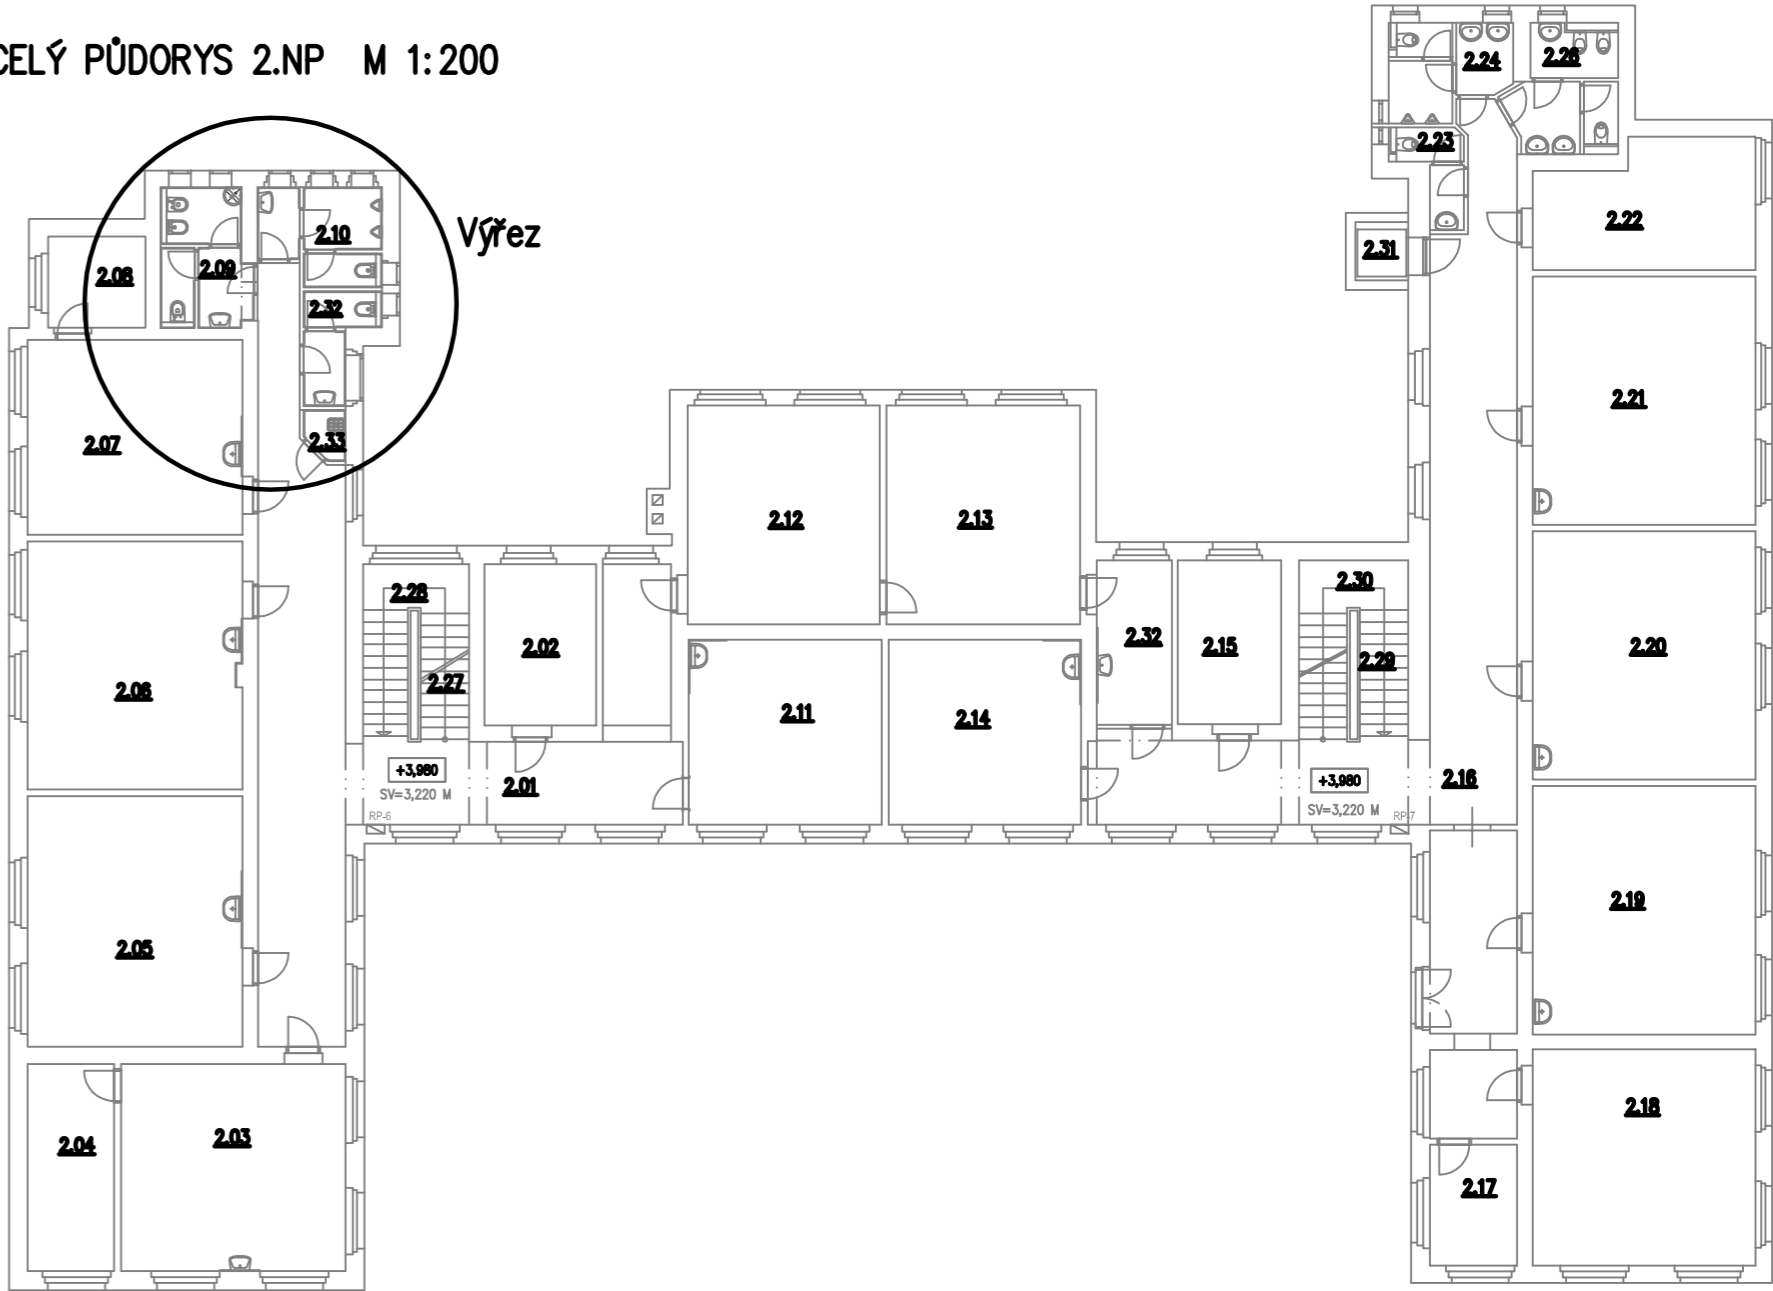

| Tabulka řešených místností – 2.NP | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m ²] | Strop | Výška [m] |
| 2.01 | CHODBA | 83,98 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.02 | KABINET | 12,93 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.03 | KABINET | 32,85 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.04 | KABINET | 12,55 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.05 | UČEBNA | 37,95 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.06 | UČEBNA | 37,47 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.07 | UČEBNA | 29,58 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.08 | KABINET | 6,37 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.09 | WC DÍVKY | 10,06 | SDK 2650 MM | 3,22 |
| 2.10 | WC CHLAPCI | 7,55 | SDK 2650 MM | 3,22 |
| 2.11 | KABINET | 24,94 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.12 | SBOROVNA | 29,69 | STÁVAJÍCÍ | 3,22 |
| 2.27 | SCHODIŠTĚ | 9,41 | STÁVAJÍCÍ | 0 |
| 2.28 | MEZIPODESTA | 3,49 | STÁVAJÍCÍ | 0 |
| 2.32 | WC PERSONÁL | 4,25 | SDK 2800 MM | 3,22 |
| 2.33 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,3 | SDK 2800 MM | 3,22 |

Celková plocha [m²]: 344,38

| Tabulka stávajících neřešených místností – 2.NP | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m ²] |
| 2.13 | SBOROVNA | 29,69 |
| 2.14 | KABINET | 24,86 |
| 2.15 | KABINET | 12,18 |
| 2.16 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 102,7 |
| 2.17 | KABINET | 7,38 |
| 2.18 | UČEBNA | 34,02 |
| 2.19 | UČEBNA | 39,05 |
| 2.20 | UČEBNA | 38,98 |
| 2.21 | UČEBNA | 39,02 |
| 2.22 | KABINET | 18,82 |
| 2.23 | WC PERSONÁL | 3,39 |
| 2.24 | WC CHLAPCI | 7,27 |
| 2.26 | HYGIENICKÁ KABINA | 3,38 |
| 2.29 | SCHODIŠTĚ | 9,7 |
| 2.30 | MEZIPODESTA | 3,9 |
| 2.31 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 2,15 |
| 2.31 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 2,15 |

Celková plocha [m²]: 387,61

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------|
| navrh!: Ing. M. Pelikánová | | HIP : Ing. Karel DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary | | Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary tel 604 207 652 | |
| Kraj: KARLOVARSKÝ | | Obec: Ostrov | | Autorizace: | |
| Investor: ZŠ Ostrov, příspěvková organizace | | | | | |
| Datum: 3/2020 | | Stupeň: DPS | | | |
| | | Zakázkové číslo: 06—P—20 | | | |
| Stavební úpravy části objektu 3. etapa Základní škola Ostrov, Krušnohorská 304, Ostrov | | | | | |
| D1.4 VZDUCHOTECHNIKA | | | | | |
| Příloha: Půdorys 2.NP | | | | Měřítko: 1:50 | Formát: 5x A4 |
| | | | | Číslo přílohy: D1.4.4 | |