

# Rozvaděč B2-RTN

QM3 – BYPASS UPS	1–2	3–4
ZÁLOHA	X	
BEZ ZÁLOHY		X

## SKŘÍŇ ROZVADĚČE:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm


KRYTÍ: IP40/20

ROZMĚR SKŘÍŇE: 600 x 1800 x 300 mm (š x v x h)


PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM


BARVA: DLE INTERIÉRU

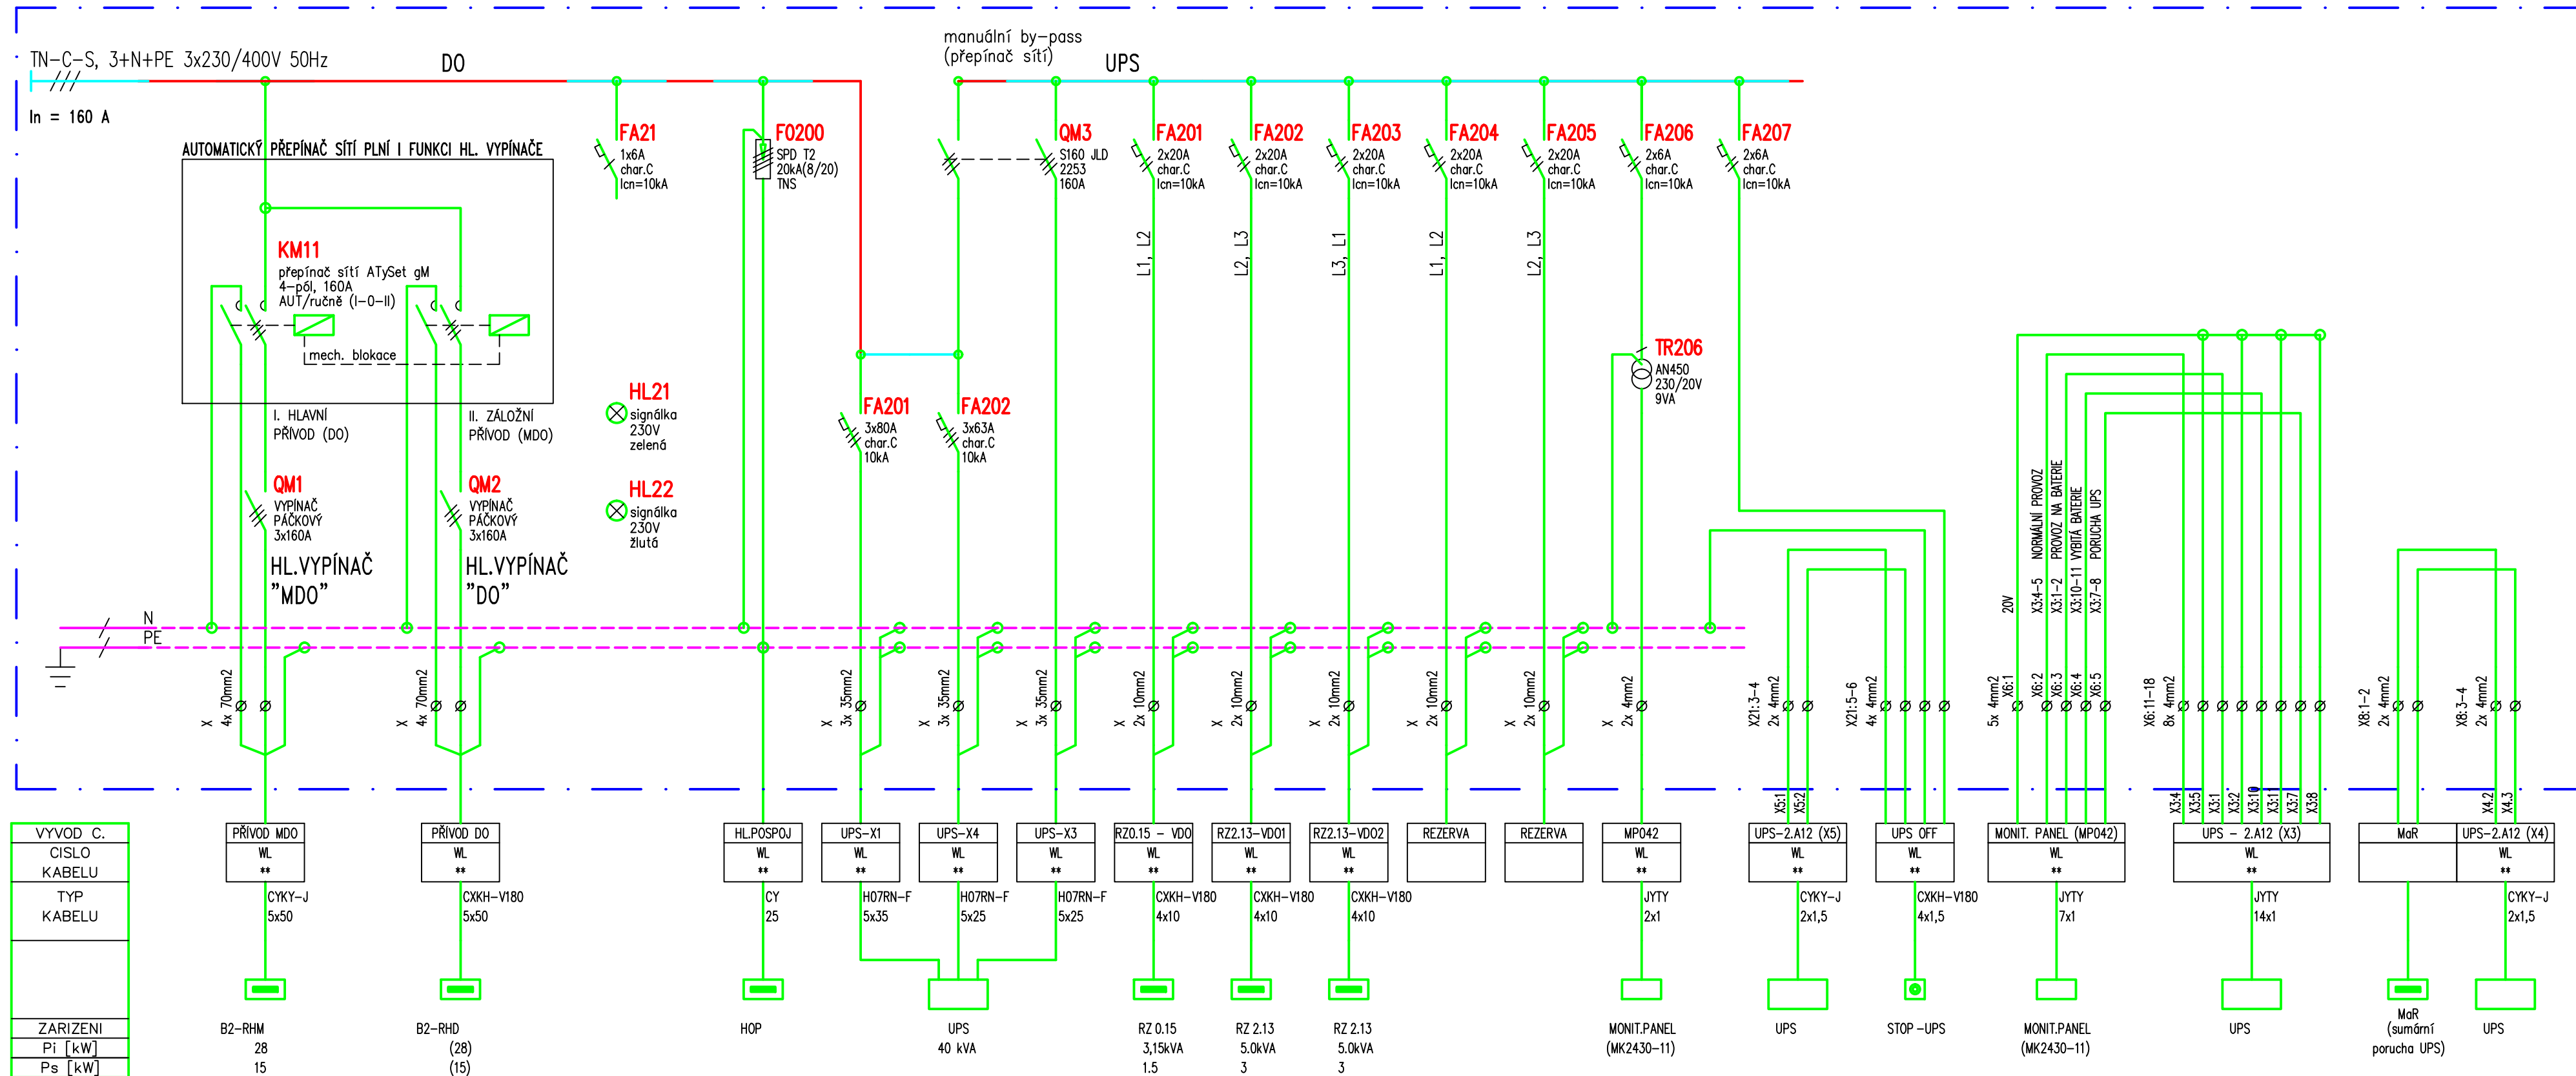

## SCHEMA SIGNALIZACE PŘÍVODŮ DŮLEŽITÝCH OKRUHŮ "DO"

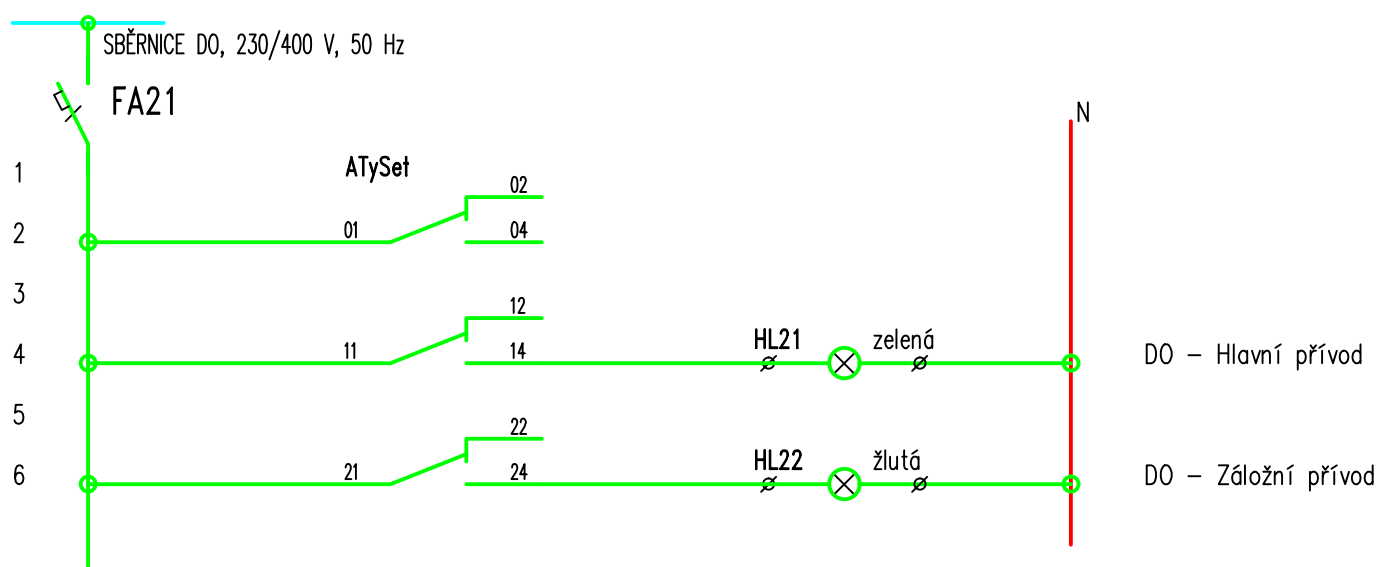

## Osazení a popis signálů na dveřích rozvaděče





ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

## D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	VYPRACOVAL ING. PETR KREMAČEK	KONTROLOVAL ING. PETR KREMAČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary			
NÁZEV AKCE: <b>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ</b>			FORMÁT 4x A4
VÝKRES <b>Rozvaděč B2-RTN</b>			DATUM 3 / 2020
			STUPEŇ DPS
			ZAK. ČÍSLO A 03-20-P
			MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU <b>D1.02.4g1-58</b>