


# Rozvaděč B2-RD4.14



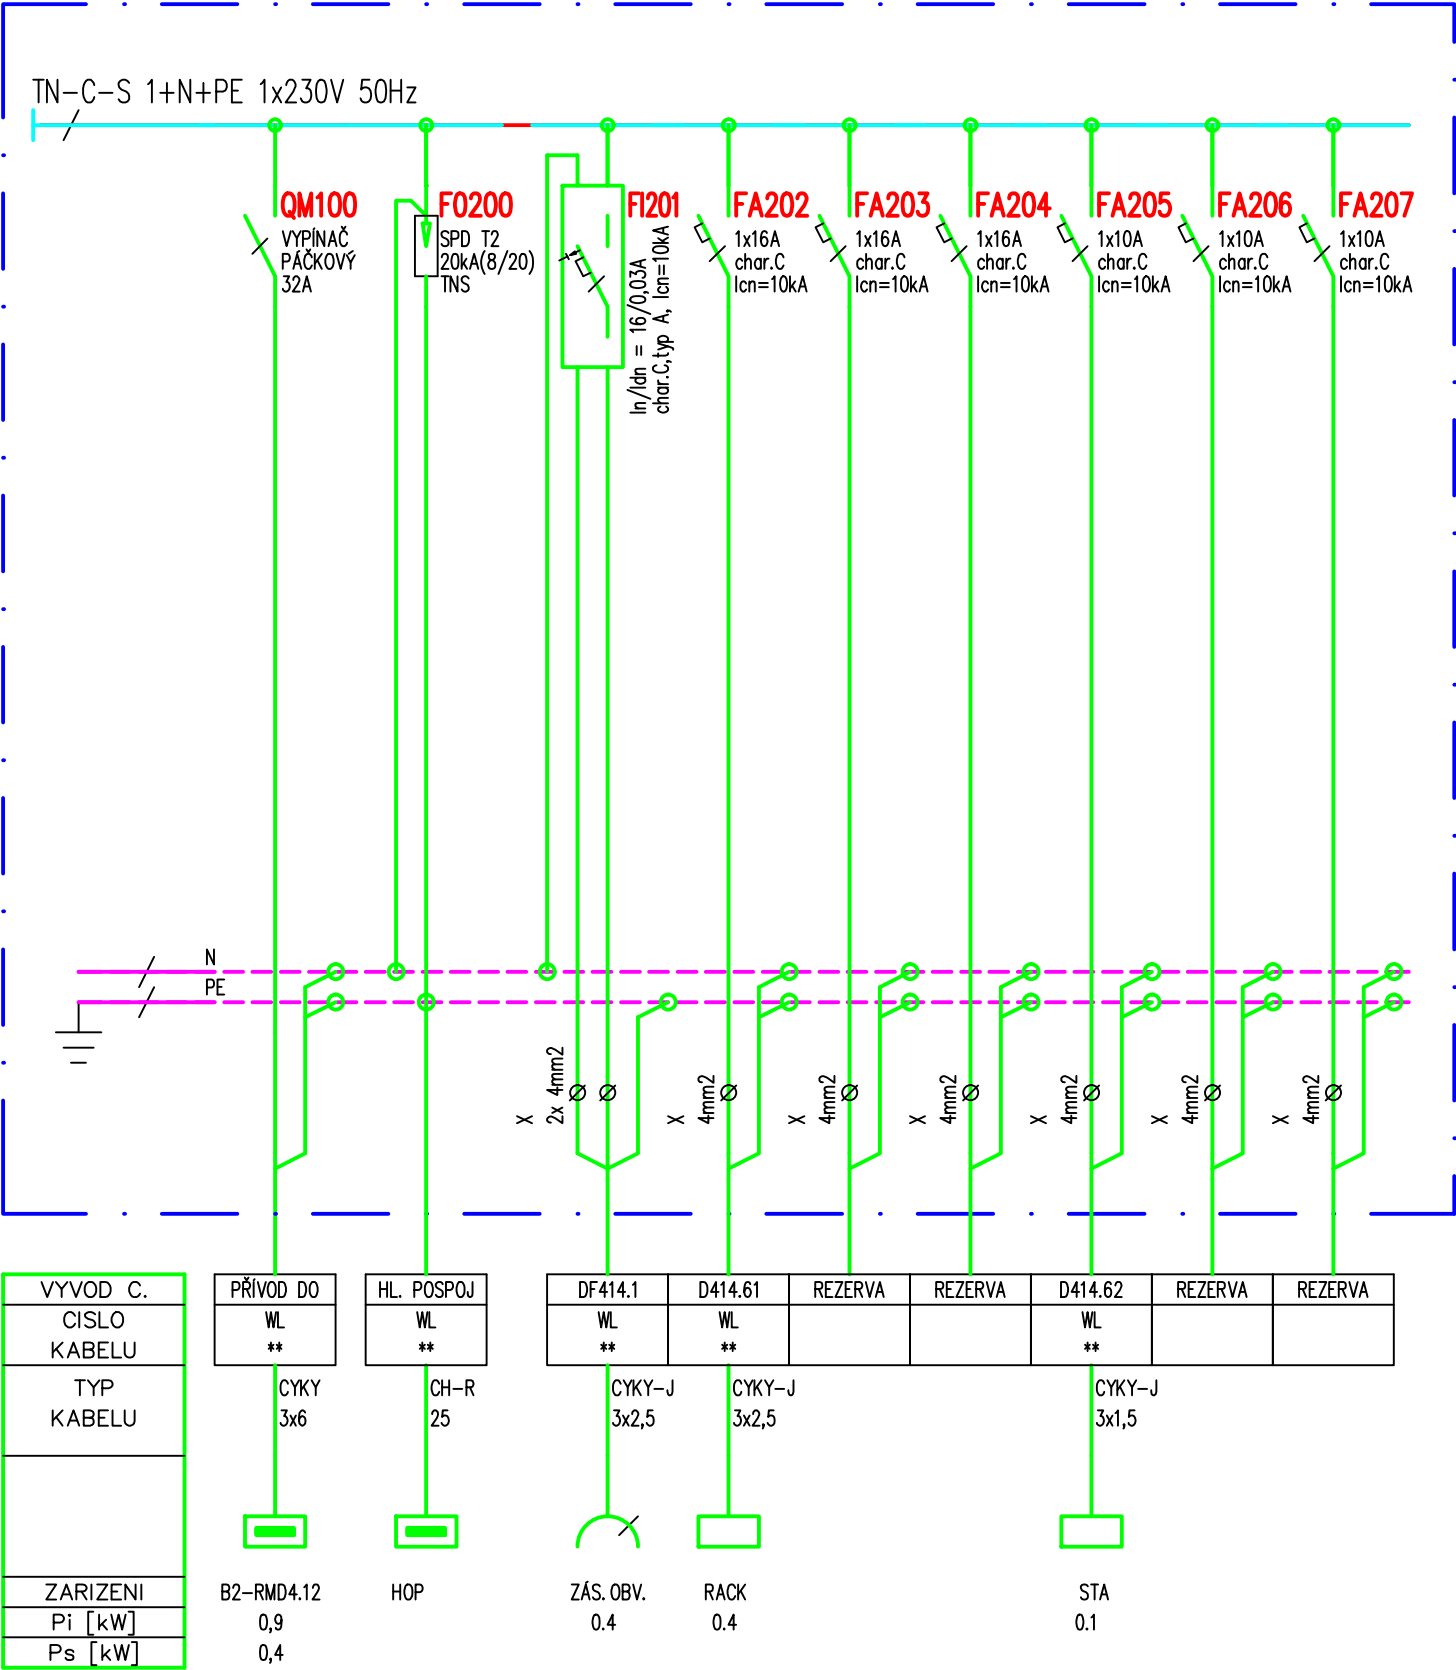

ROZVADĚČ:  
PROVEDENÍ: PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU  
KRYTÍ: IP40, třída ochrany II  
ROZMĚR: 362 x 250 x 104 mm (š x v x h)  
OSAZENÍ: 1x 14mod  
PŘÍVODY: HOREM  
VÝVODY: HOREM  
BARVA: BÍLÁ (RAL9003)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 1+N+PE, 1x 230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

## D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMPÁČEK	ING. PETR ZACHA			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary					
NÁZEV AKCE: <b>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU</b> <b>DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU</b> <b>– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ</b>			FORMÁT	2x A4	
			DATUM	3 / 2020	
			STUPEŇ	DPS	
			ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P	
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
VÝKRES			—	D1.02.4g1-78	
Rozvaděč B2-RD4.14					