
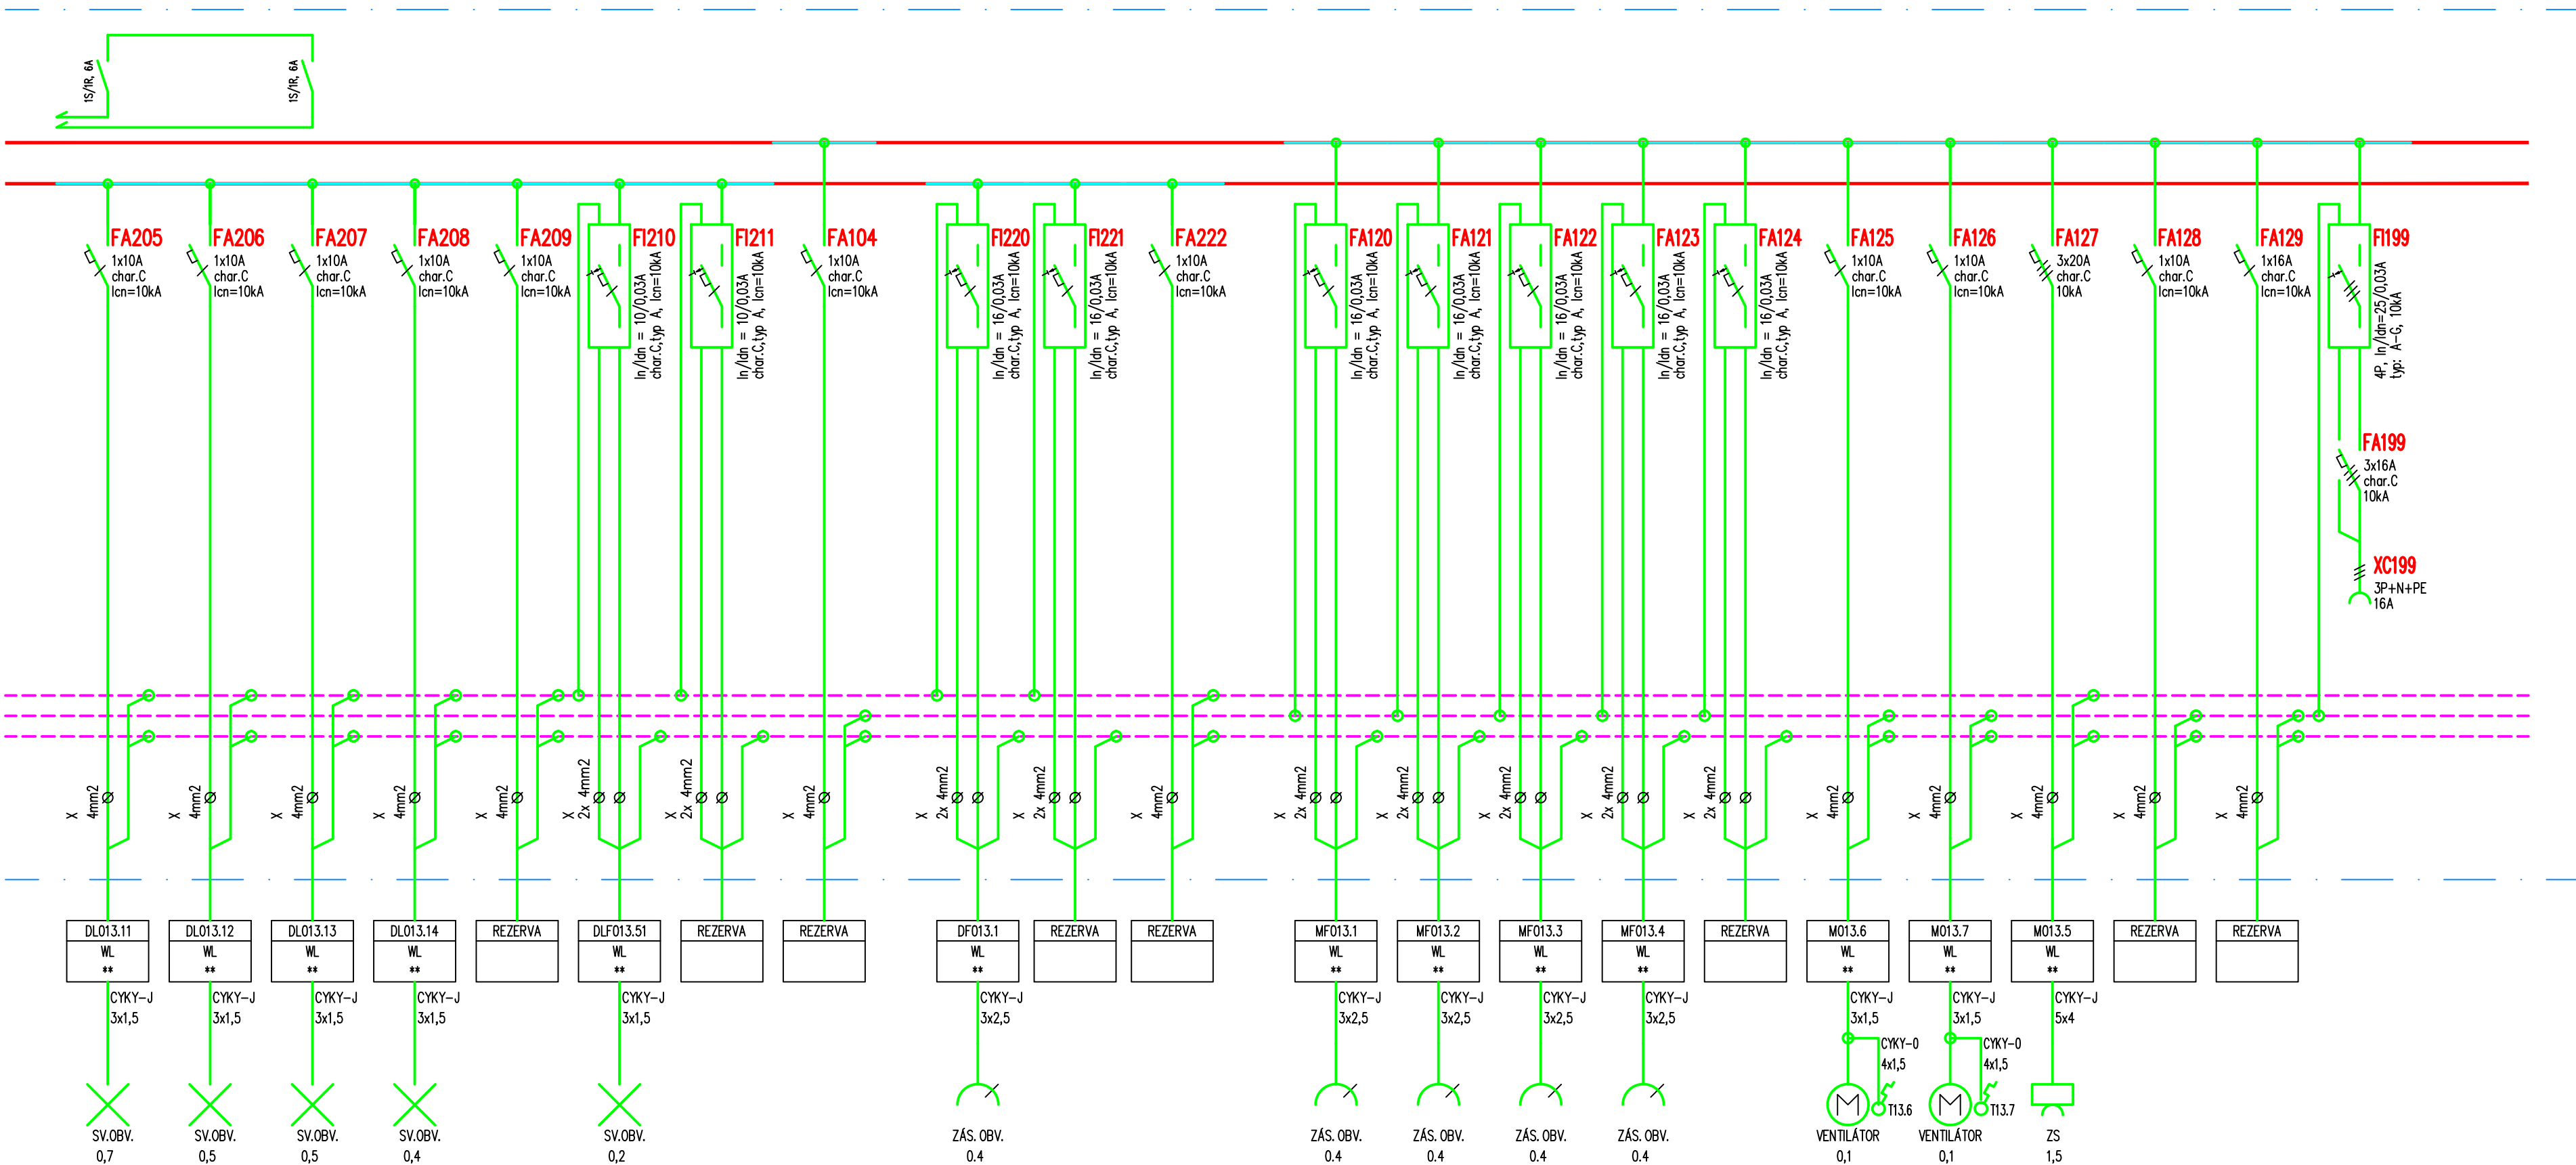
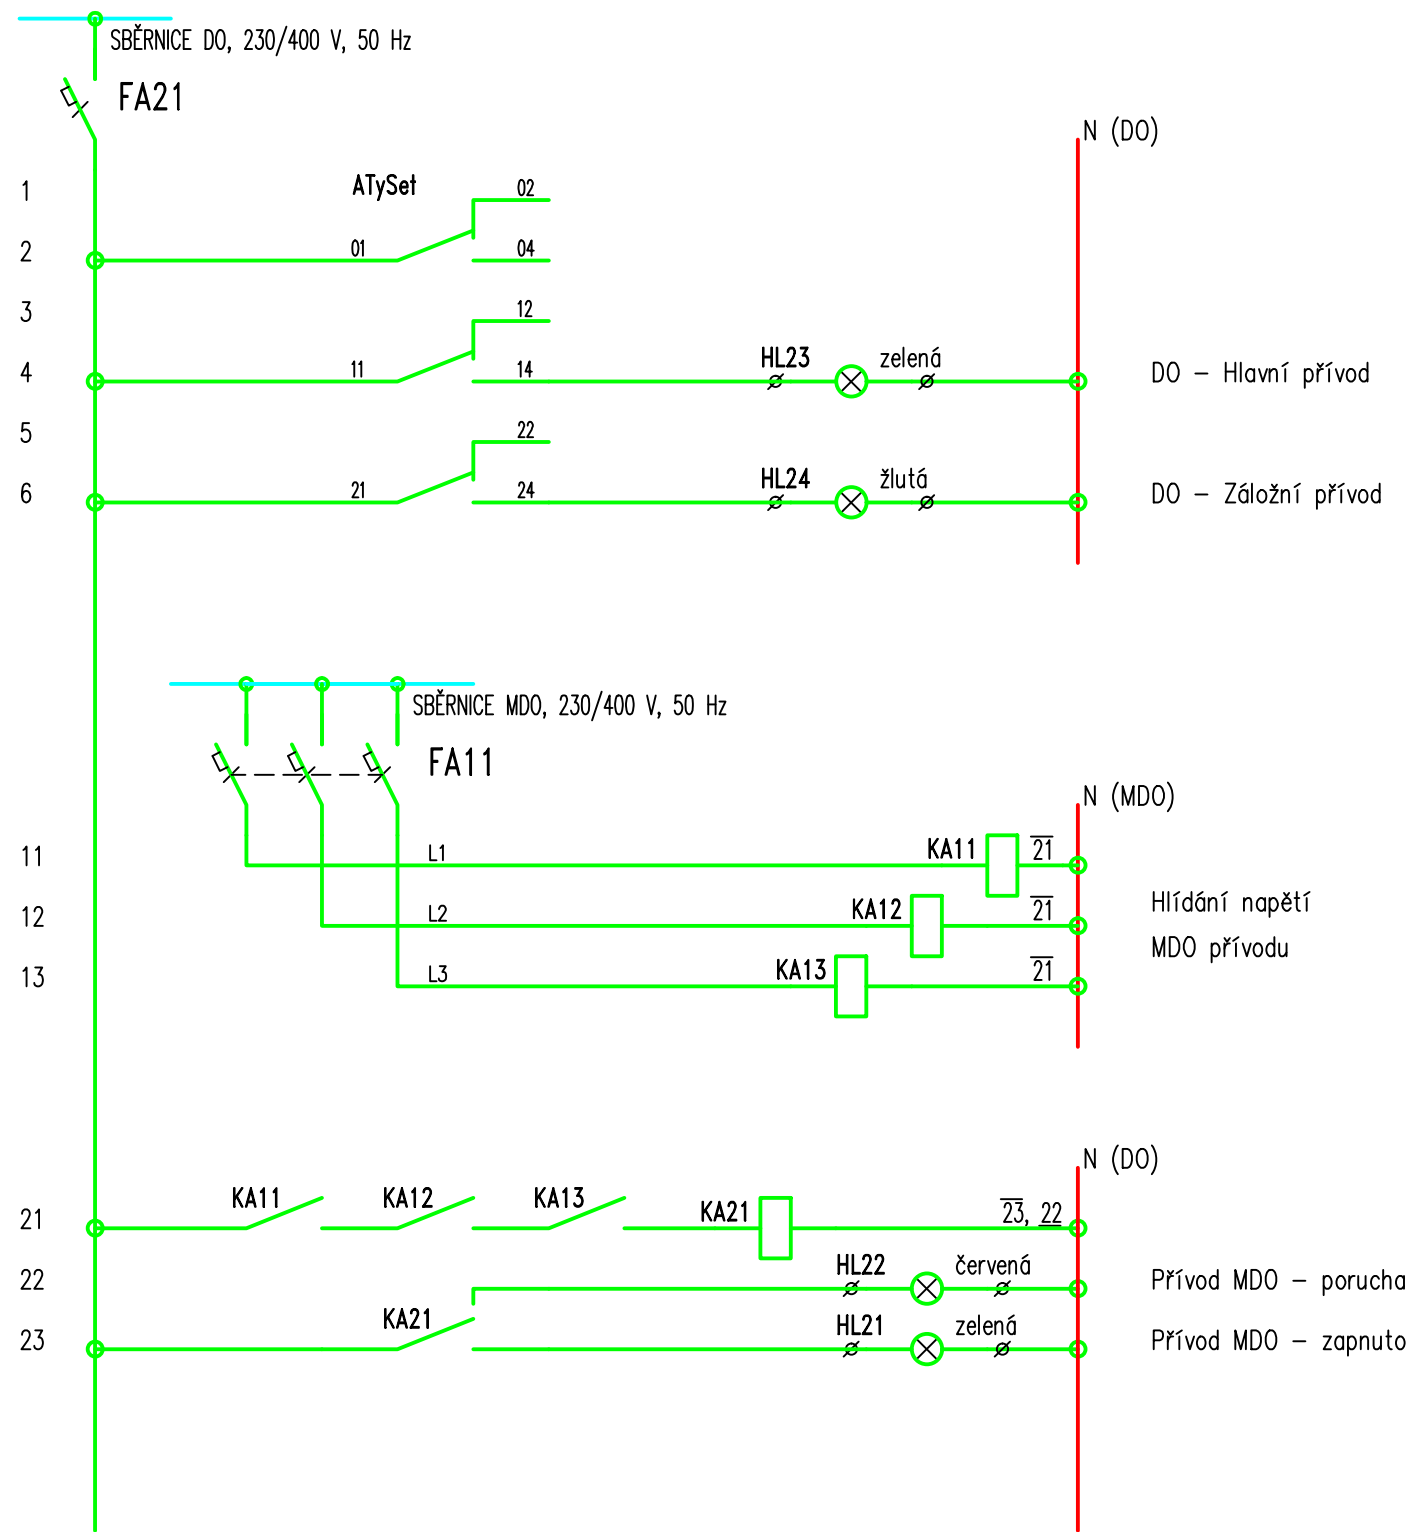


Rozvaděč B2-RMD0.13

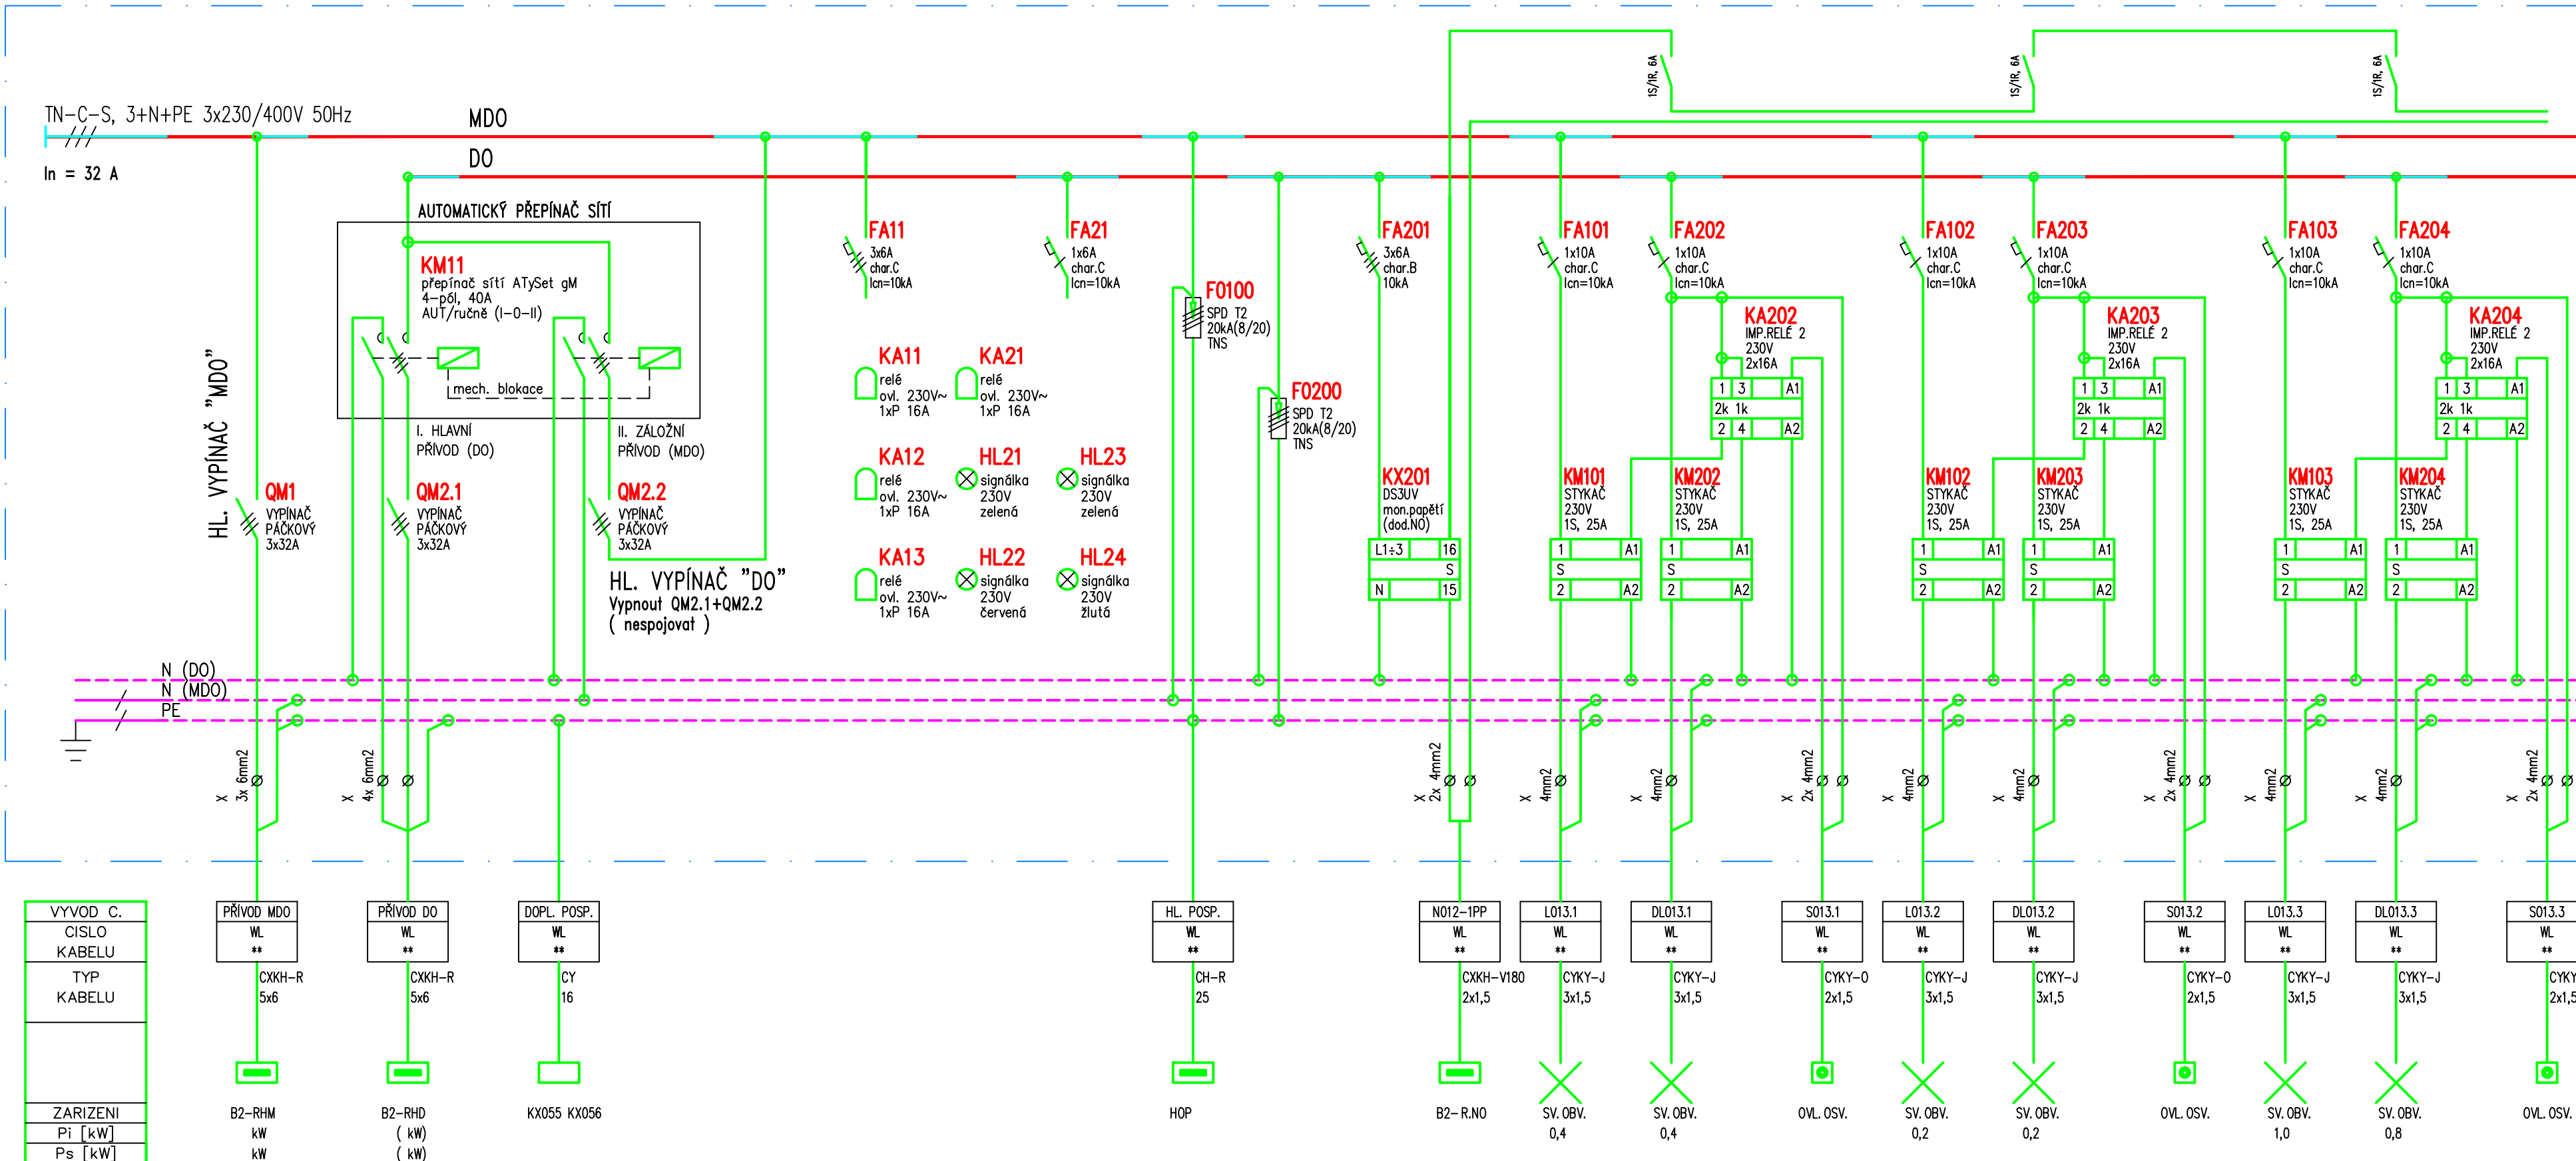

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY
(SKŘÍŇ S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)


ROZMĚR NIKY: 600 x 1800 x 300 mm (š x v x h)

PARAPET NIKY: 600 mm
DŘÍVOKY: HOREM

PRIVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM

BARVA: DLE INTERIÉRU

Osazení a popis signálů na dveřích rozvaděče

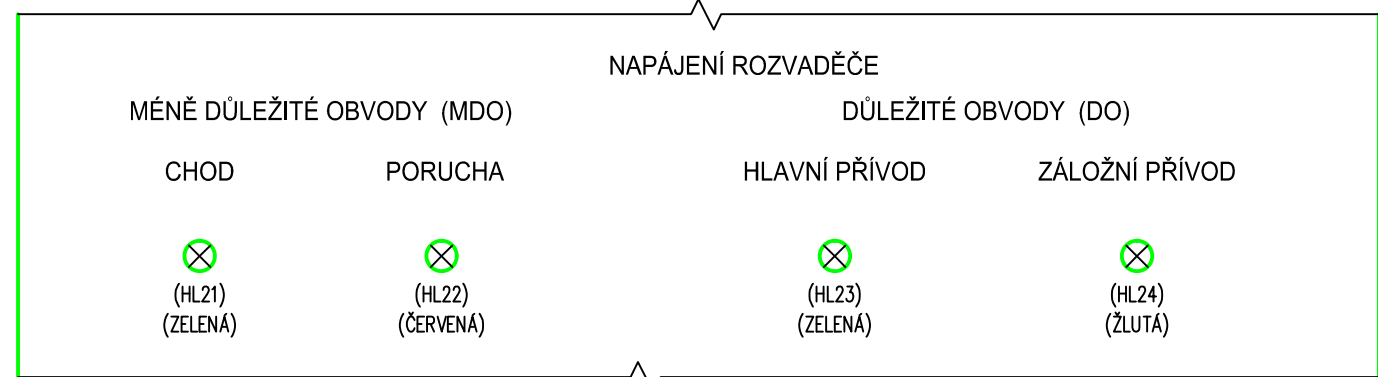

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
--------------------	------------	-------------

ING.ARCH. J. KOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR ZACHA
----------------------------	---------------------	-----------------

GENERALNI PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o. Mrštíkova 12, 586 01 - Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
--------------------	-------------------------

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
---------------------------------	--------------------

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE: **KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V C**

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU

— ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES

Rozvaděč B2-RMD0.13

	ČÍSLO PARÉ
--	------------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

► Penton



Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455

Office

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMAT	8x A4
DATUM	3 / 2020

DATUM	5 / 2020
STUPEŇ	DPS

ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
------------	-----------

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
---------	------------

—	D1.02.4g1-61
---	--------------