
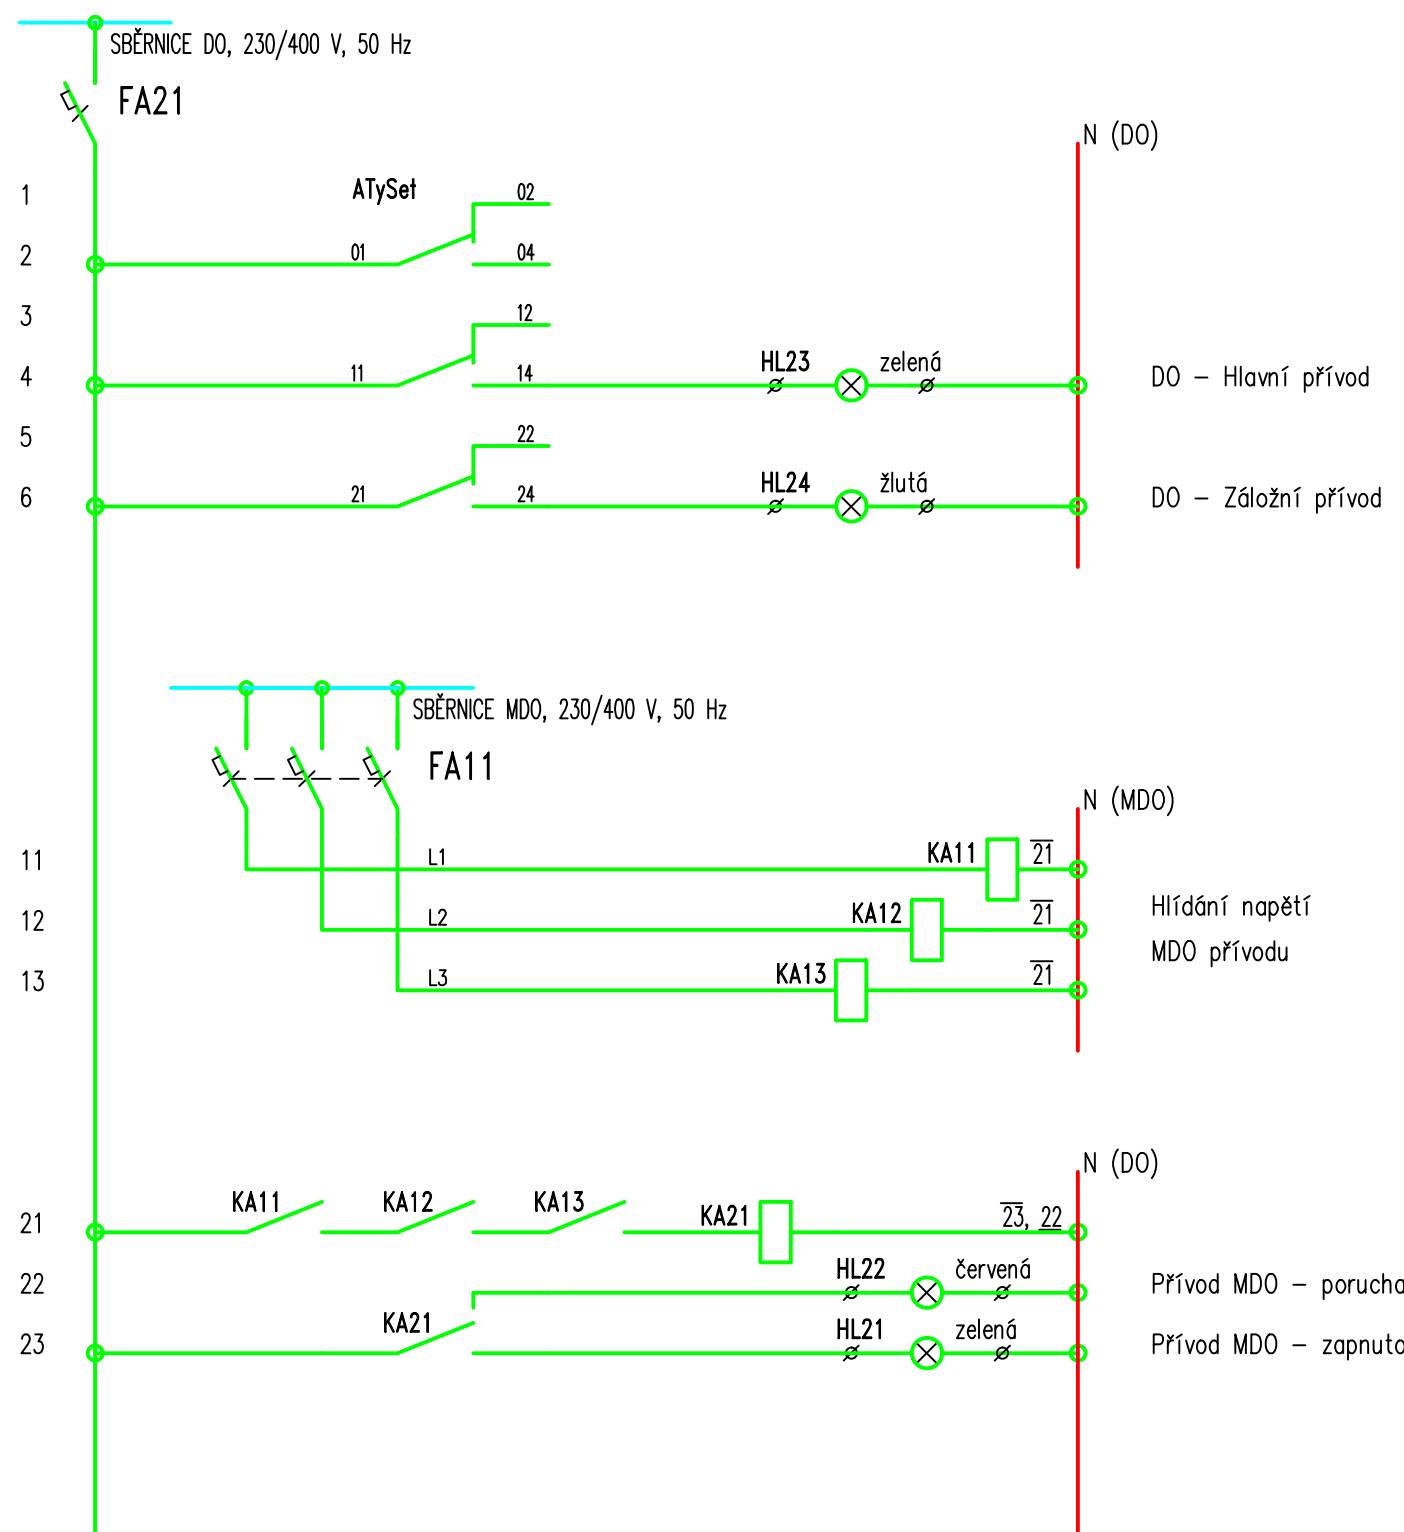




Rozvaděč B2-RMD2.11

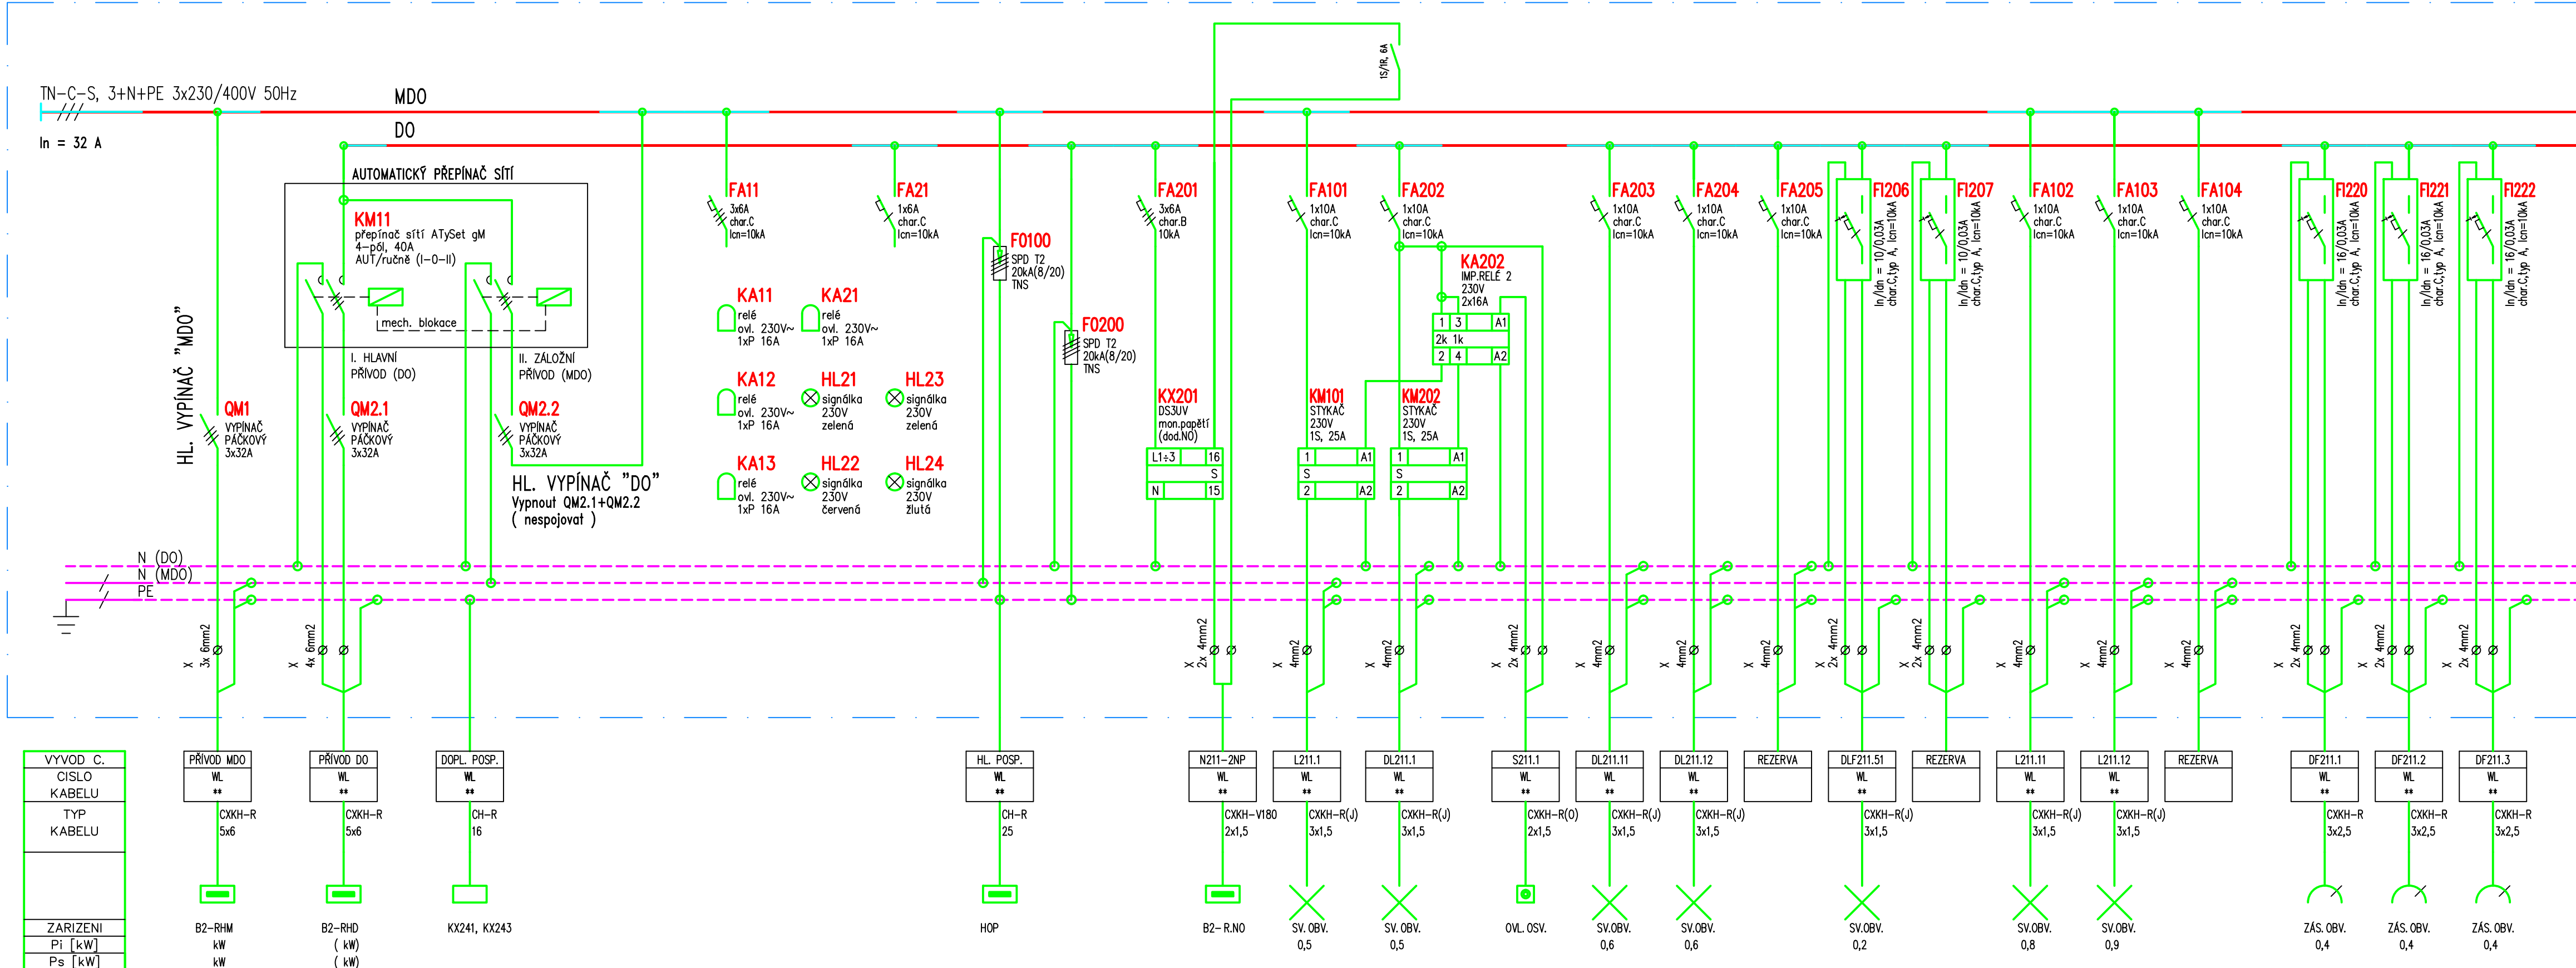

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30
(SKŘÍŇ S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)

KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR NIKY: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PARAPET NIKY: 200 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE INTERIÉRU

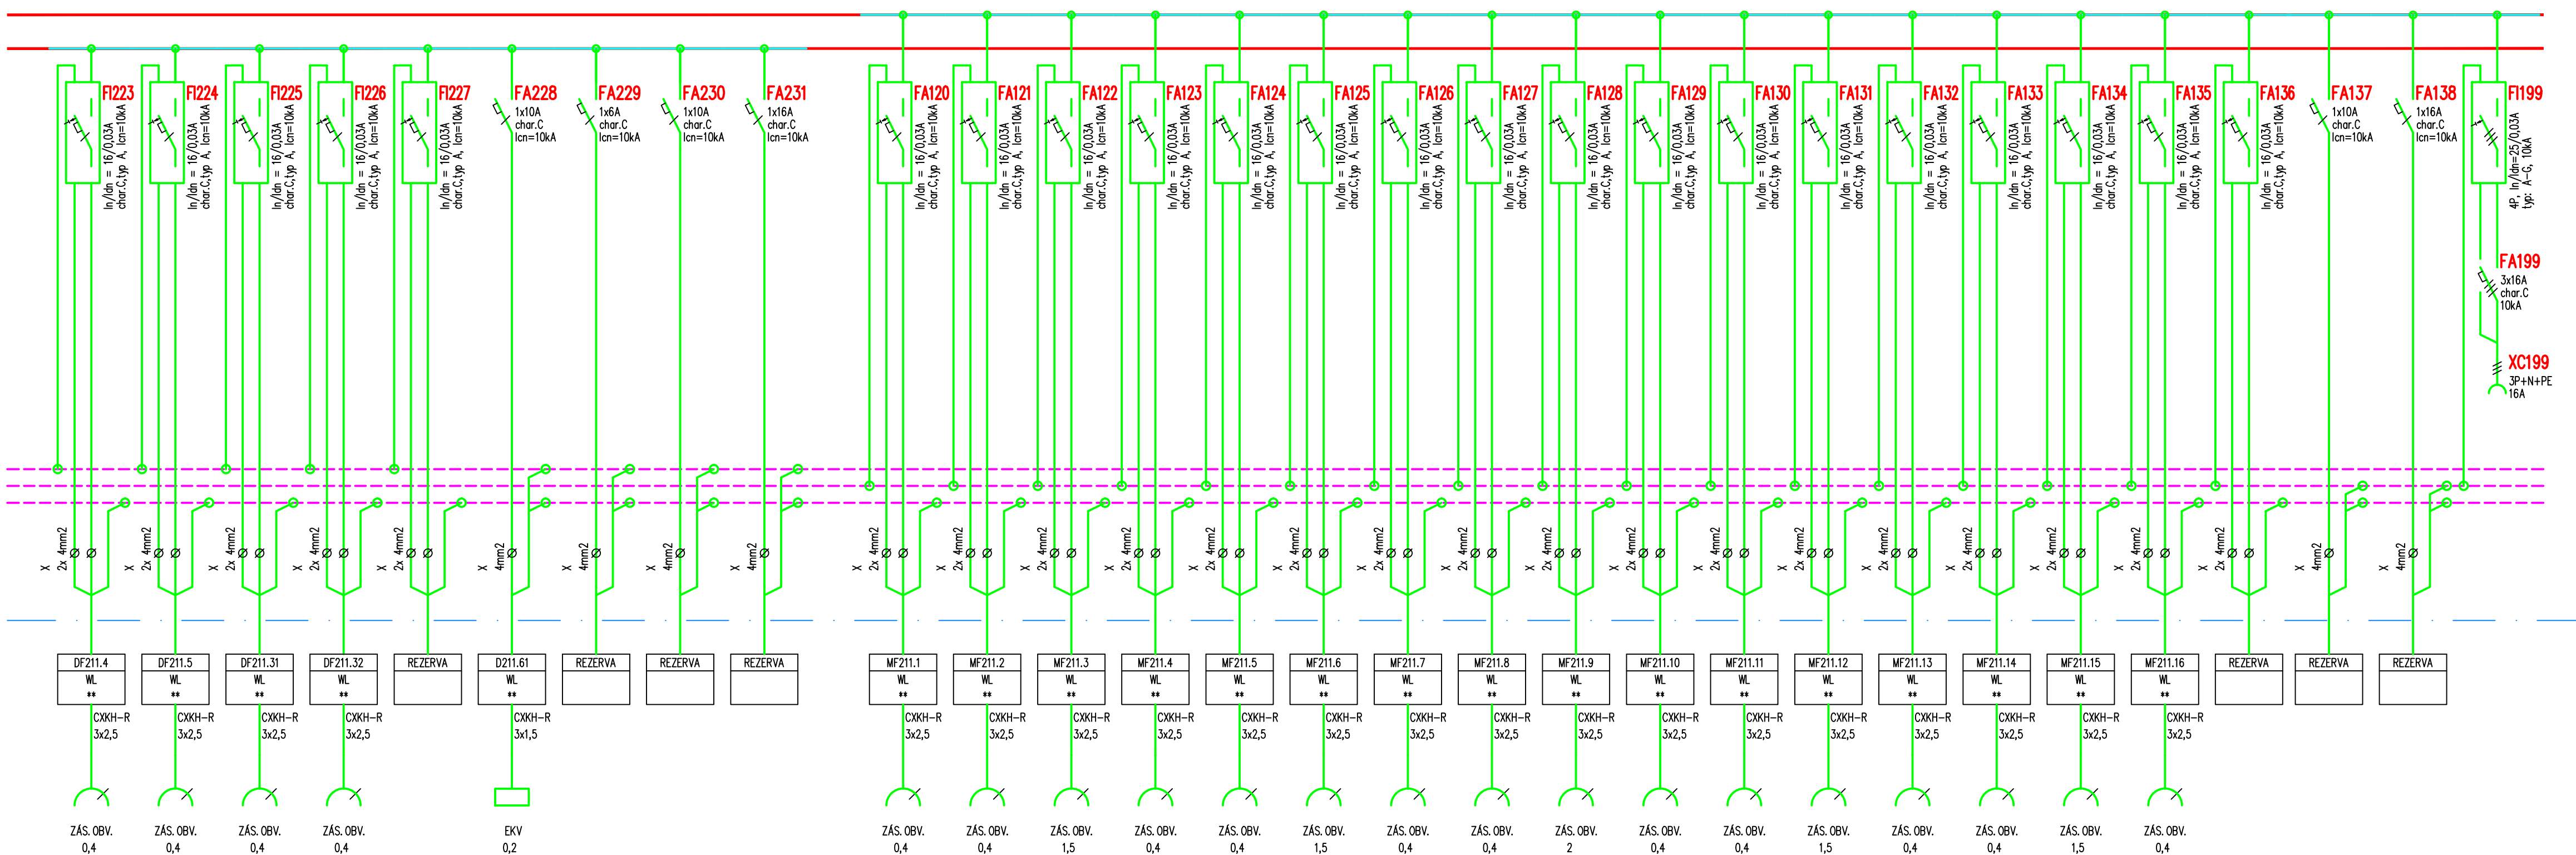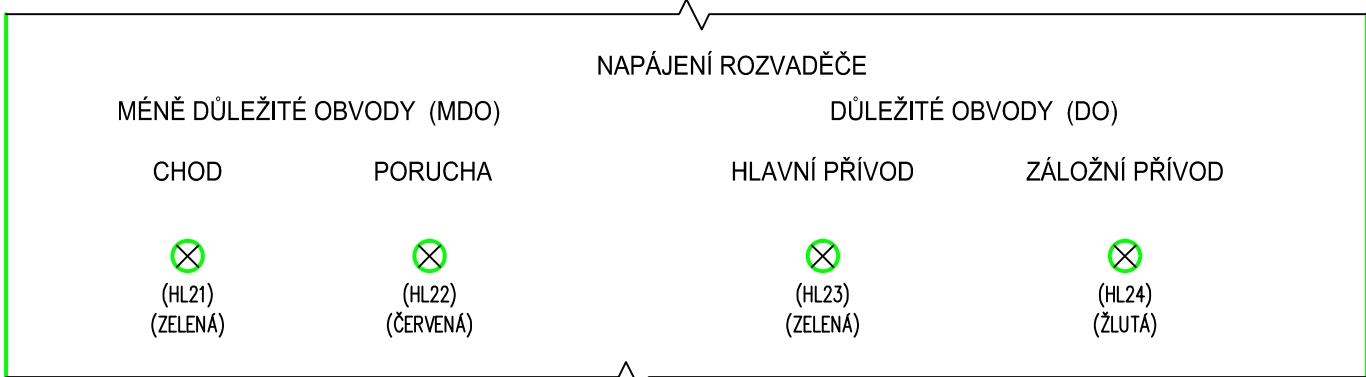

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4a1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELKEM NEBO ŽÁDNÝM Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. KOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR ZACHA

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, OS-	ING. VIKTOR ŠLADKA

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE: **KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V**

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES

Rozvaděč B2-RMD2.11

	ČÍSLO PŘÍKAZU
--	---------------

	STUDY 1
--	---------

--	--

[illegible]

Jpenta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4 fax: +420 567 3124 55



Mrstíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT	8x A4
DATUM	3 / 2020

STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03 20 B

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
—	D1.02.4g1-68