

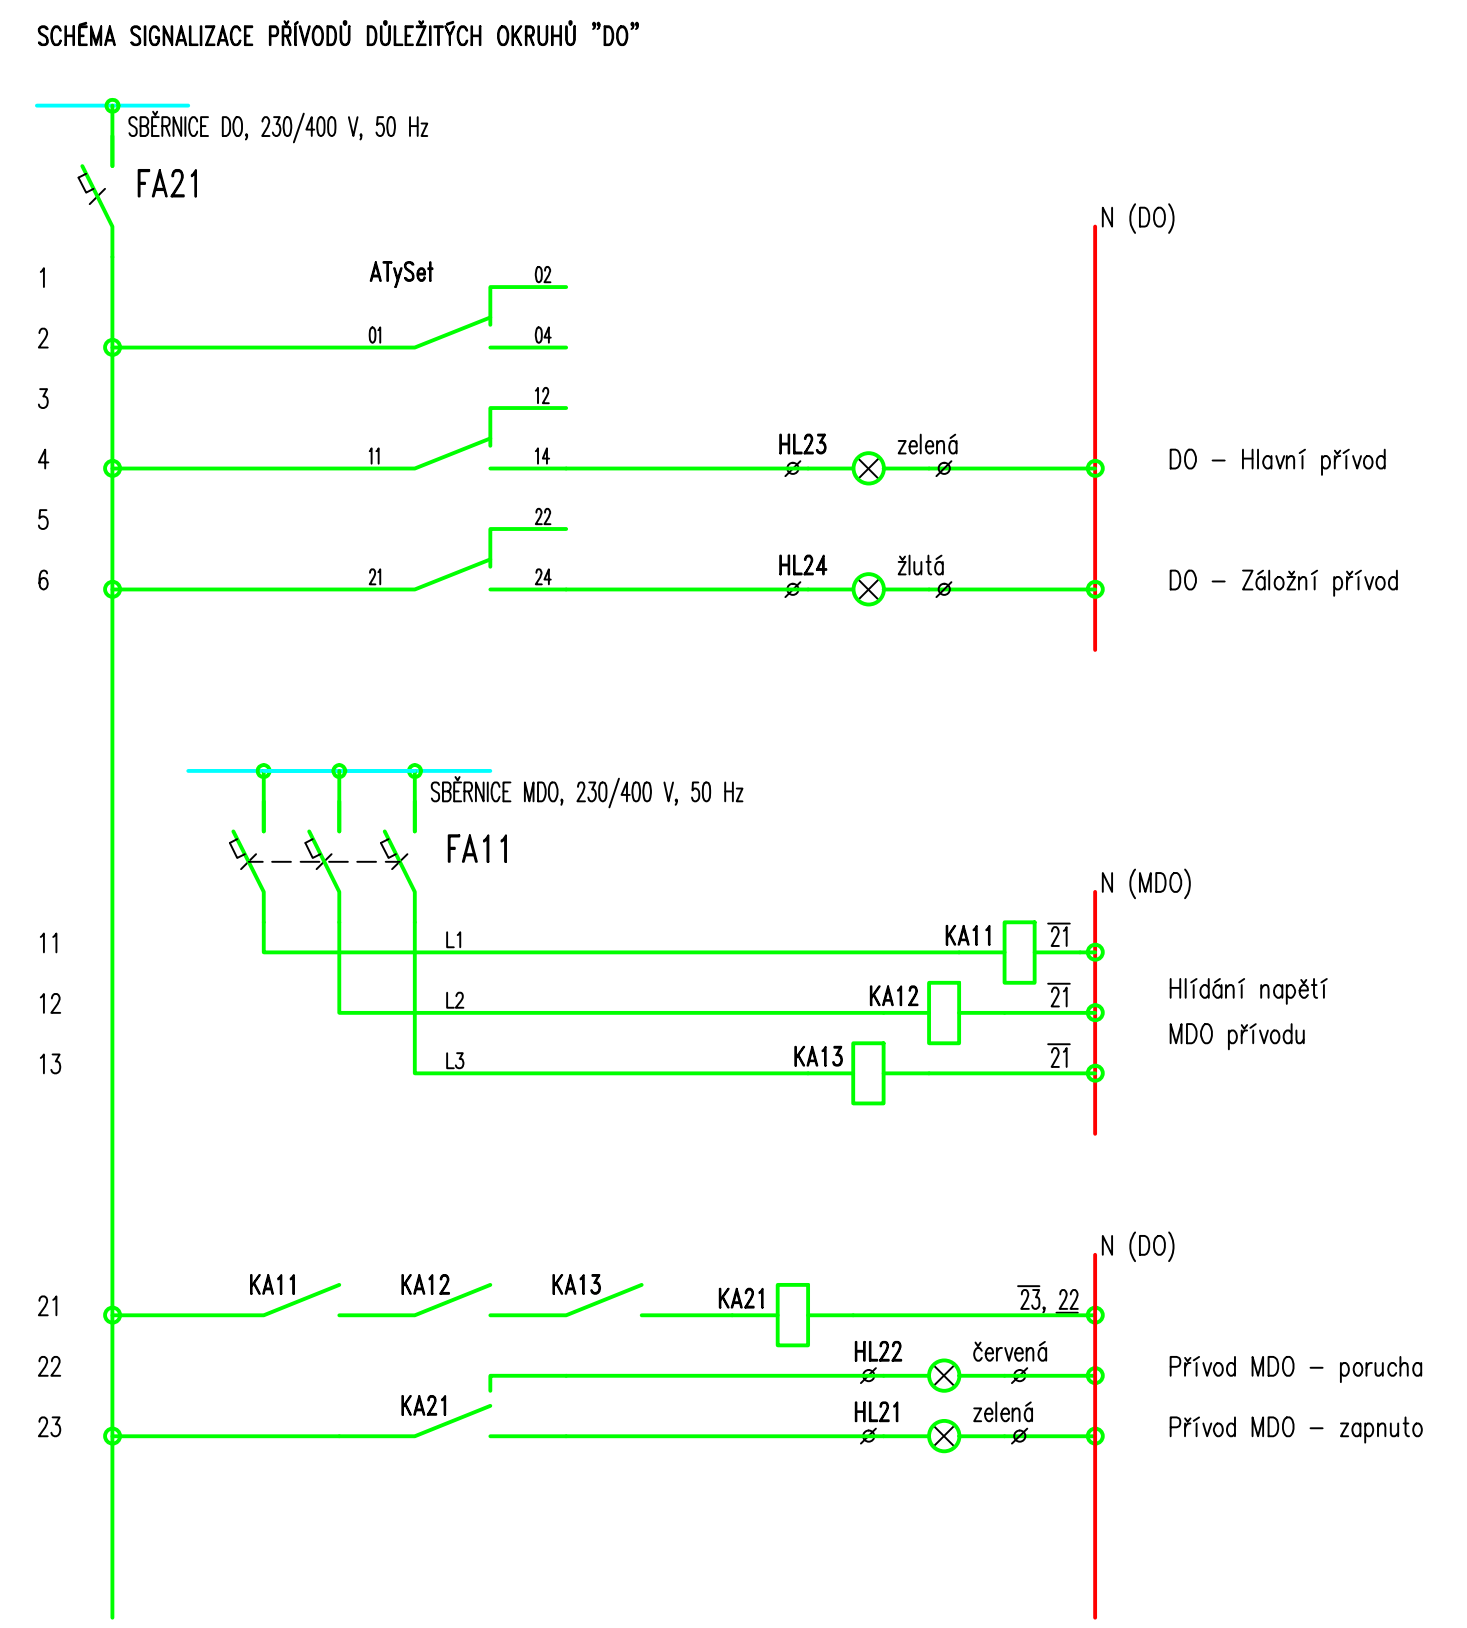
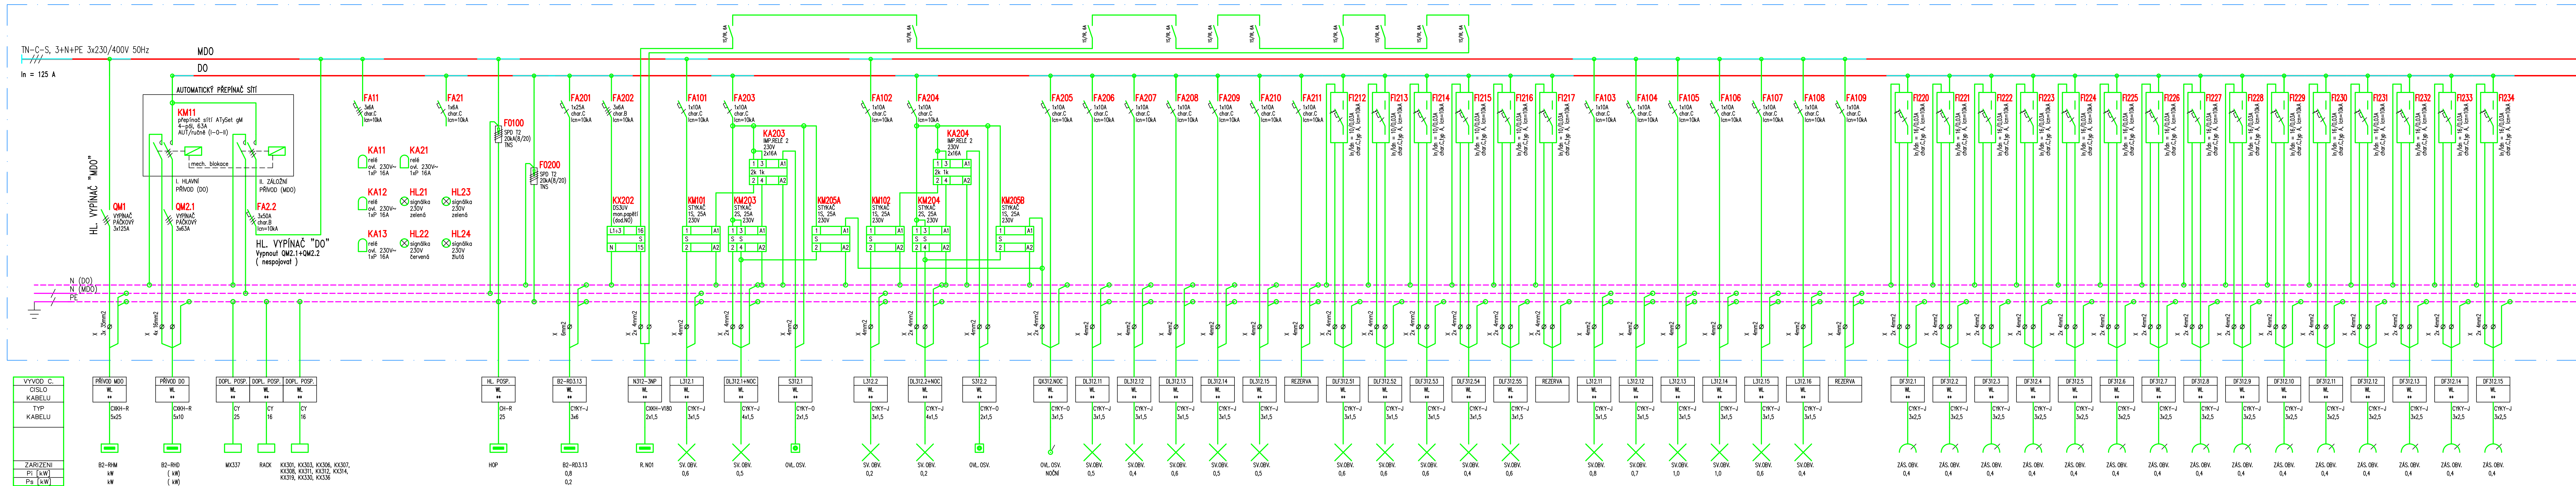


Rozvaděč B2-RMD3.12

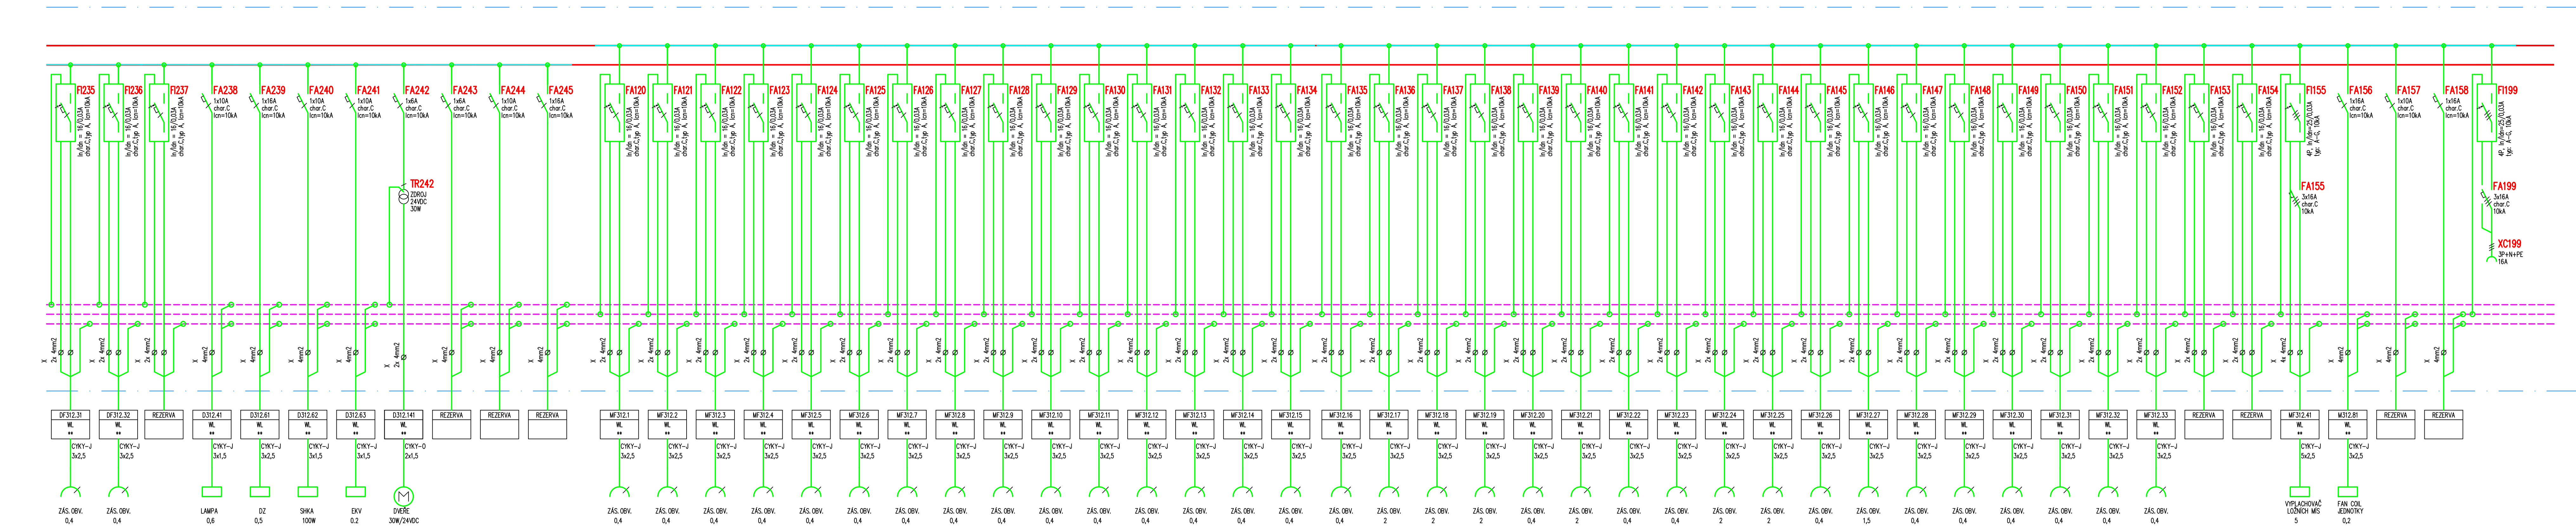

ROZVADĚČ:
 PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30
 KRYTÍ: IP43/20
 ROZMĚR NIKY: 1000 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
 PARAPET NIKY: 200 mm
 PŘÍVODY: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 BARVA: DLE INTERIÉRU

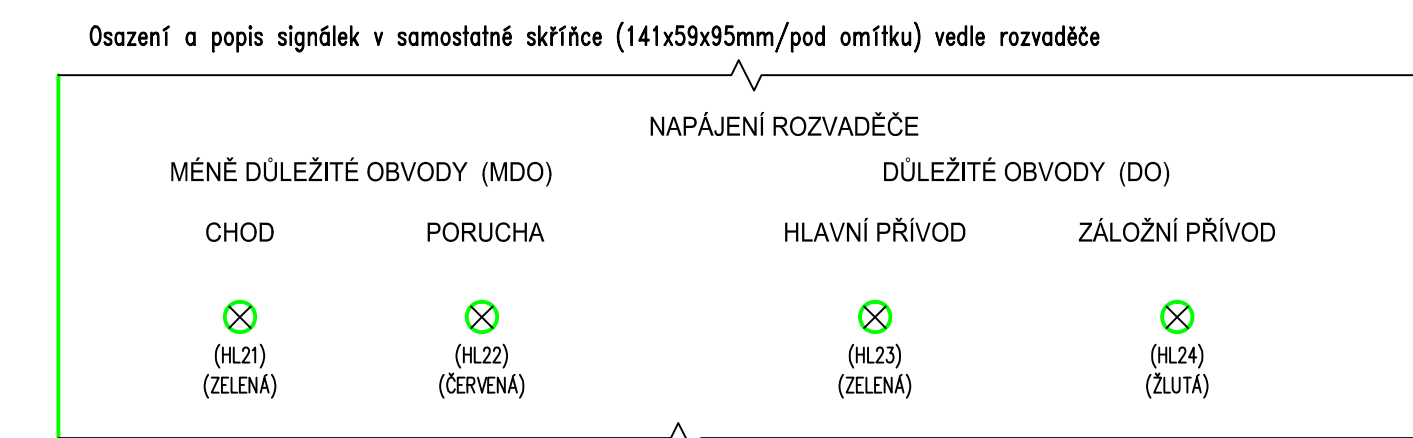

ROZVADNA SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ		OSLO PŘE 10.12.2021	
D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MATEŘSKÉMI ZÁKONITĚ A NESMÍ BÝT POUŽITY CELY ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍ SOHLASKY (I. ÚČEJ ZÁKONITĚ A NESMÍ BÝT POUŽITY CELY ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍ SOHLASKY (I. ÚČEJ ZÁKONITĚ A NESMÍ BÝT POUŽITY CELY			
PRACOVATEL: DILČI ZAMĚSTNANCI PENTA v.o.s., Mstkovice 12, 586 01 Jihlava		KONTROLA:	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc., ING. PETR AREMÁČEK		ING. PETR ZACHA	
GENERALNÍ PROJEKTANT: PENTA v.o.s., Mstkovice 12, 586 01 Jihlava		VEDOUcí PROJEKTANT:	
VEDOUcí PROJEKTANT:		HLAVNÍ INŽENÉR PRÁKLU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.,		ING. VIKTOR ŠALAPKA	
INVESTOR : Karlovarský kraj, Zveřejněno: 353,788, Karlovy Vary			
NÁZEV AKCE:			
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU			
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU			
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ			
VÝKRES		MĚŘÍTKO	
Rozvaděč B2–RMD3.12		–	