

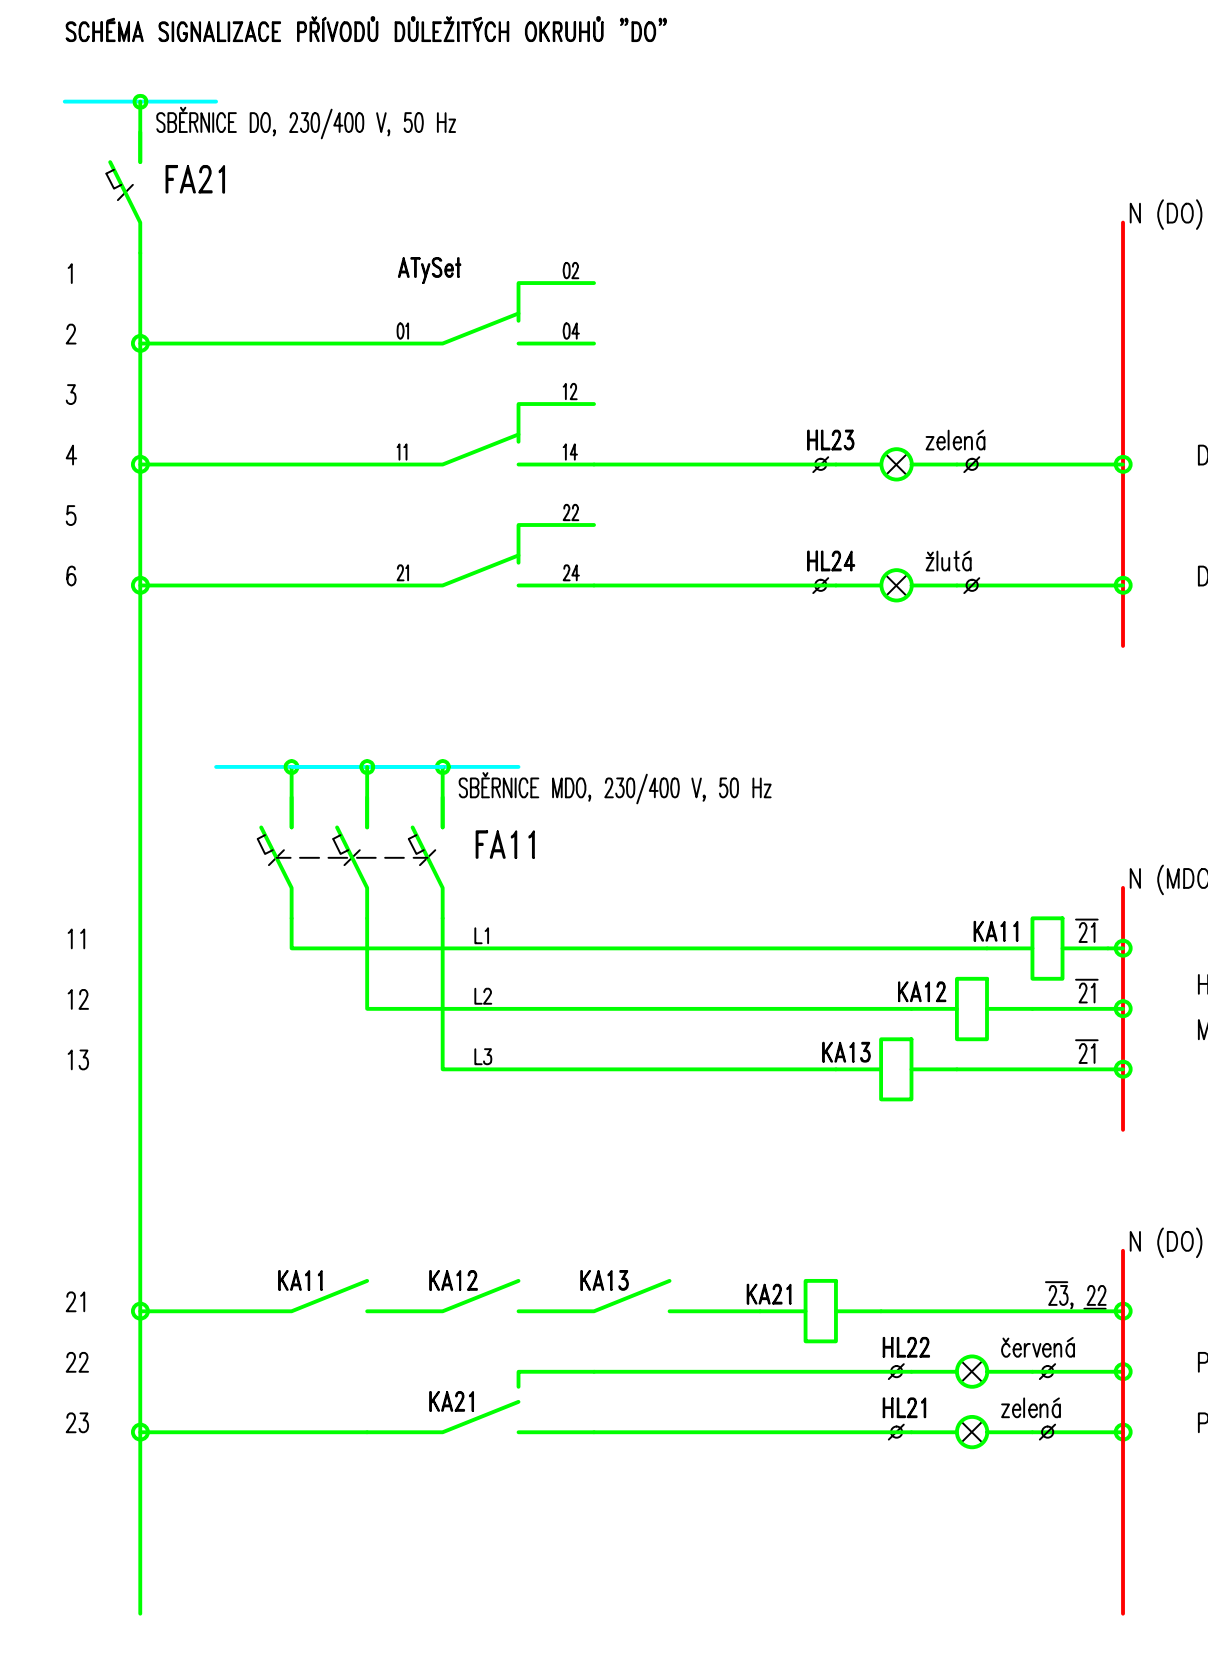


Rozvaděč B2-RMD2.12

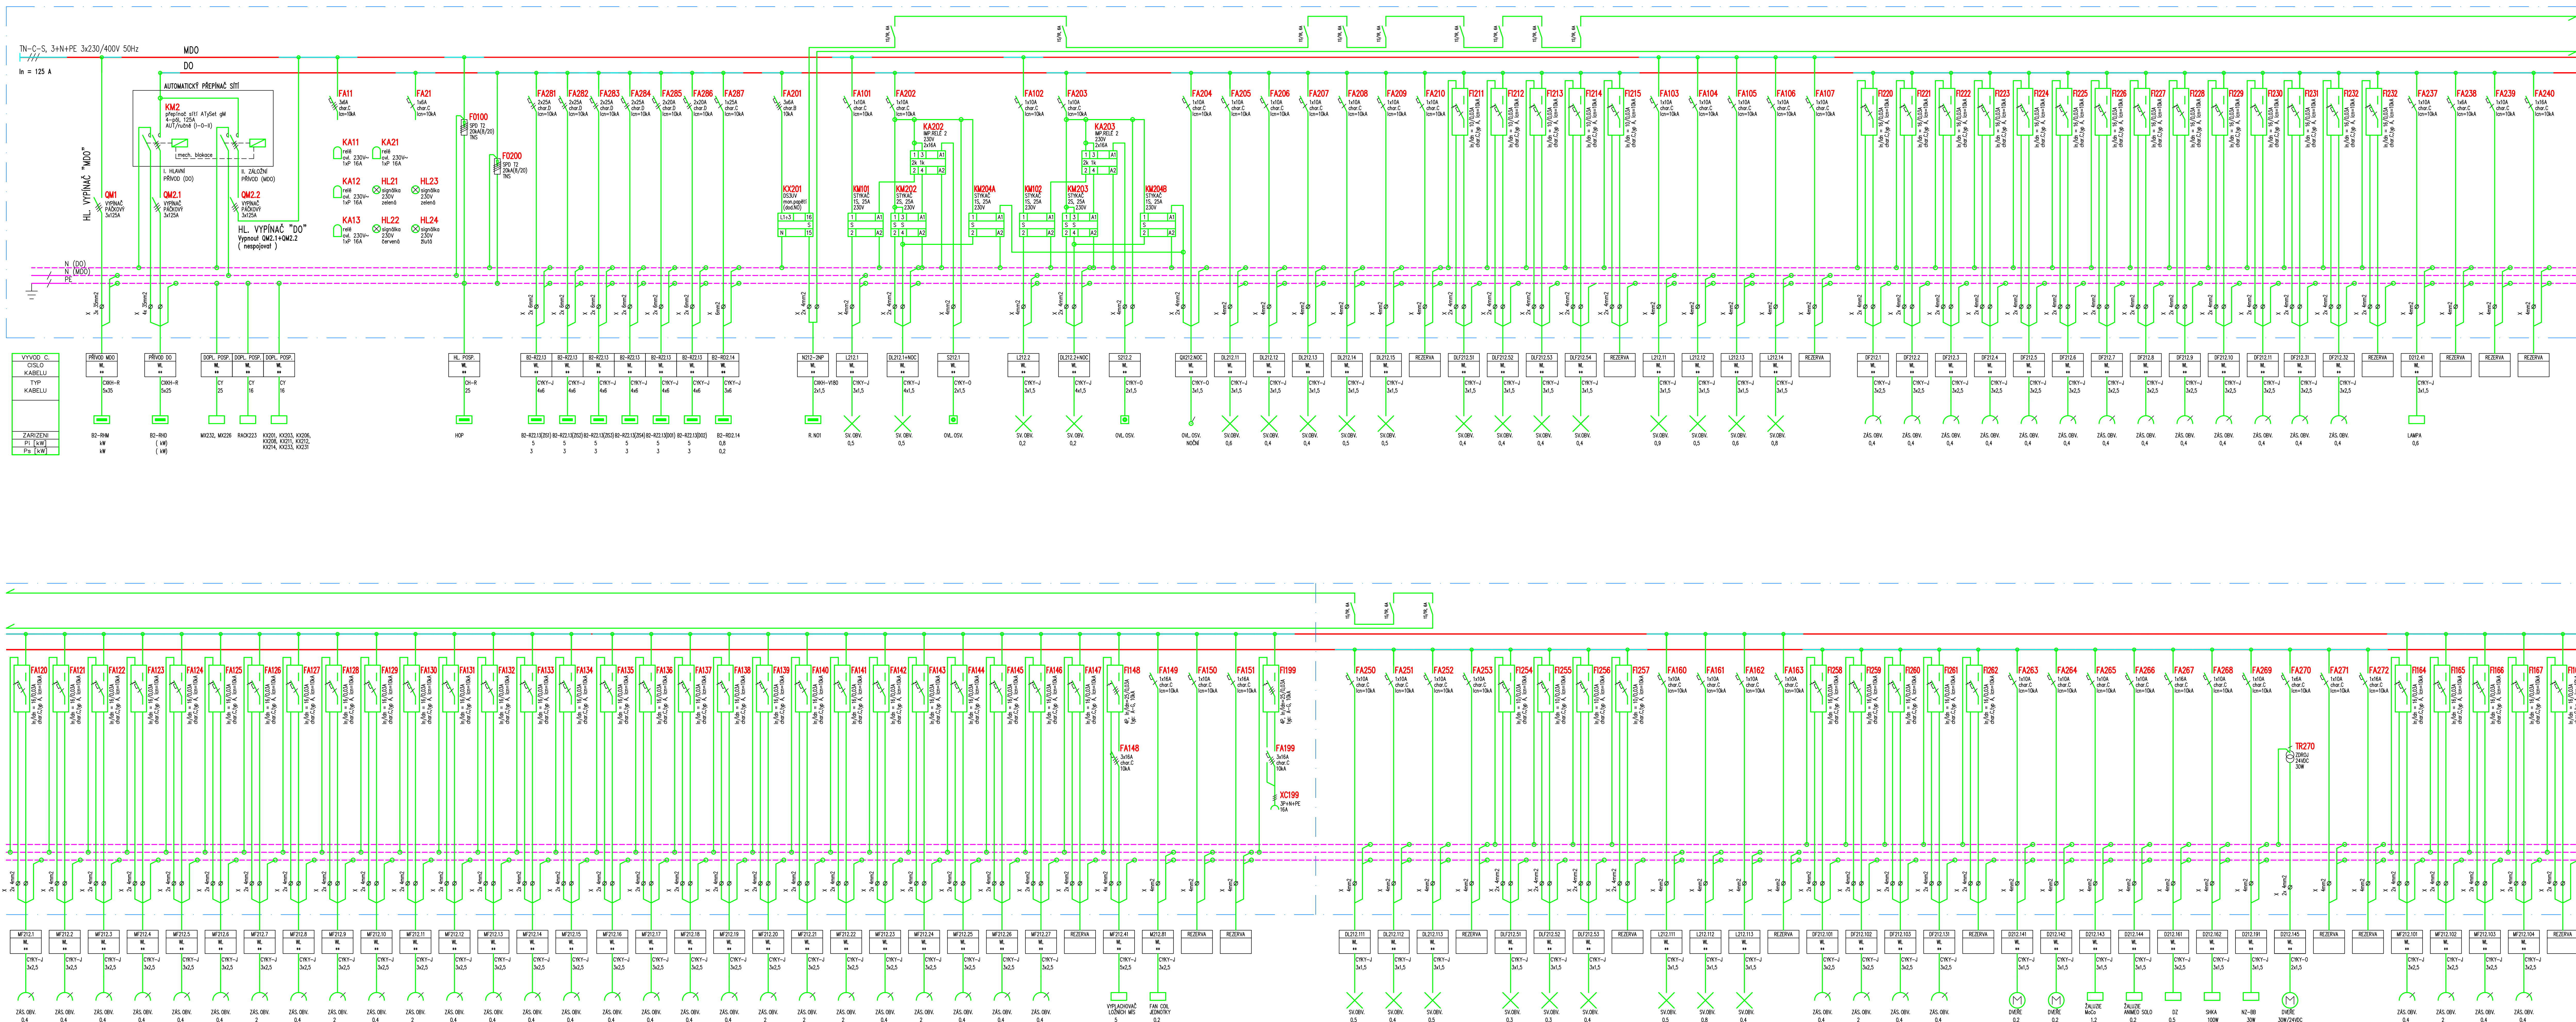

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ:	OCÉLOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNĚM UZÁVĚREM S ČOULNOSTÍ EI-S 30 (SKŘÍŇ S LUMECM PRO ZAŘÍZENÍ)
KRYTÍ:	IP43/20
ROZMĚR NIKY:	1000 x 1800 x 400 mm (š x v x h)
PARAPET NIKY:	200 mm
PŘÍVODY:	HOREM
VÝVODY:	HOREM
BARVA:	DLE INTERIÉRU

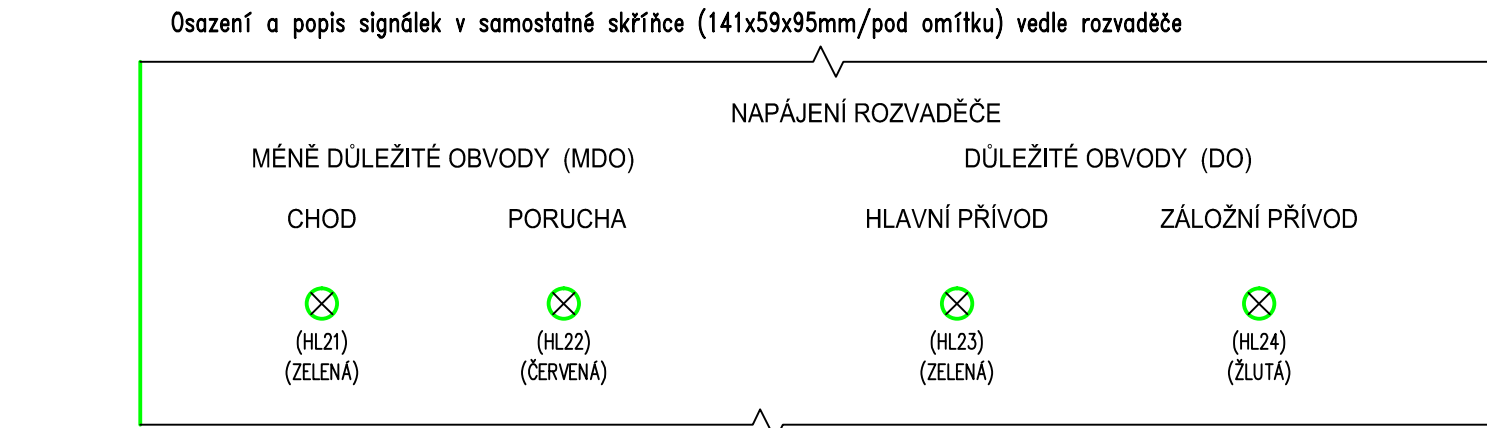

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ DOPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4q1 SILNOPROUDÁ ELEKTROT

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CEL-
KEM ŽE JEHO PÍSEMNĚHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. AROH. L. DOMČKA, OS.	ING. PETR. KREMLÍČEK	ING. PETR. JACHA

ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR ZACHA
-----------------------------	---------------------	-----------------

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠAPAL

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU

- UPRAVA A ROZDELENÍ
VÝKRES

Rozvaděč B2-RMD2.12

ROEYGGUS DE KMDZETZ