

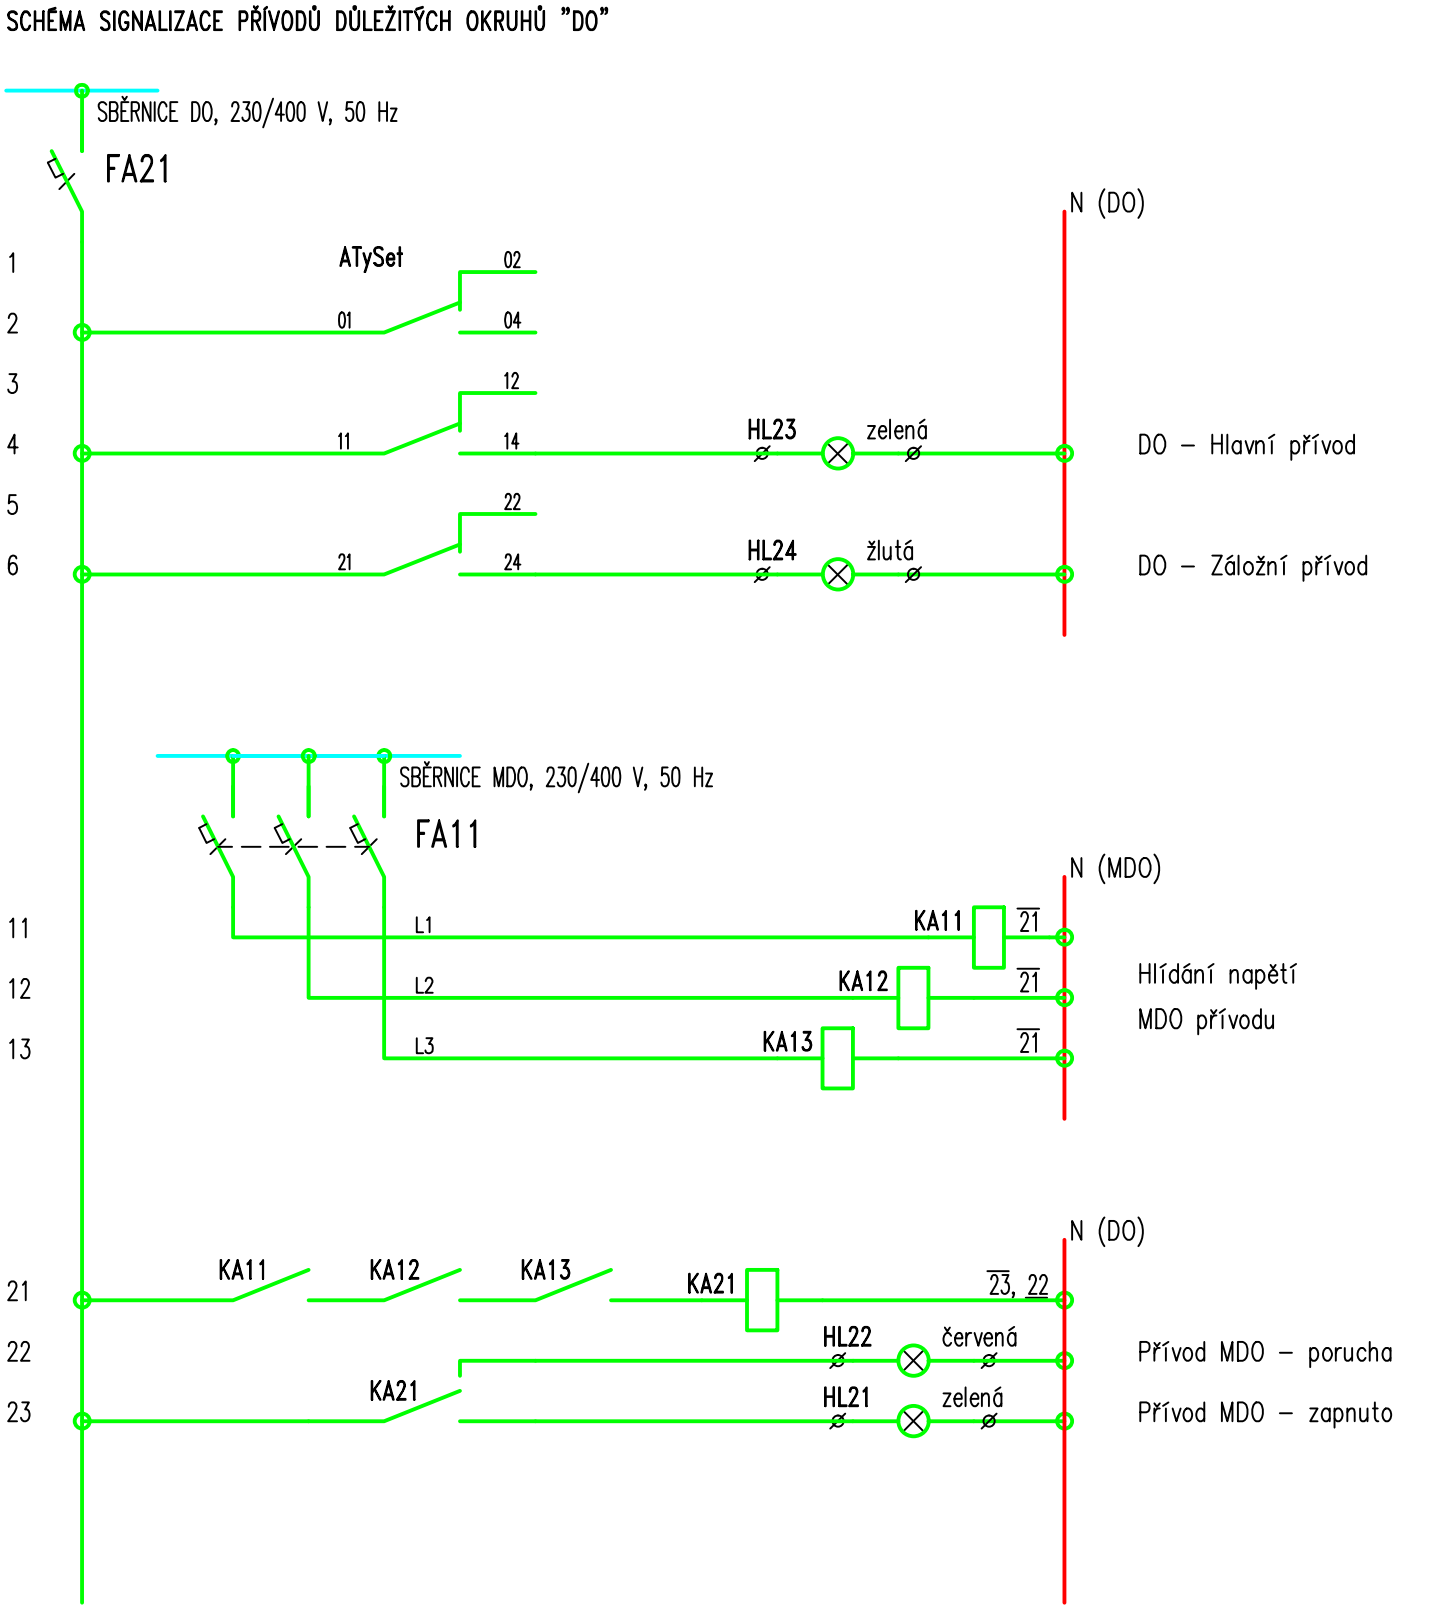


Rozvaděč B2-RMD5.11

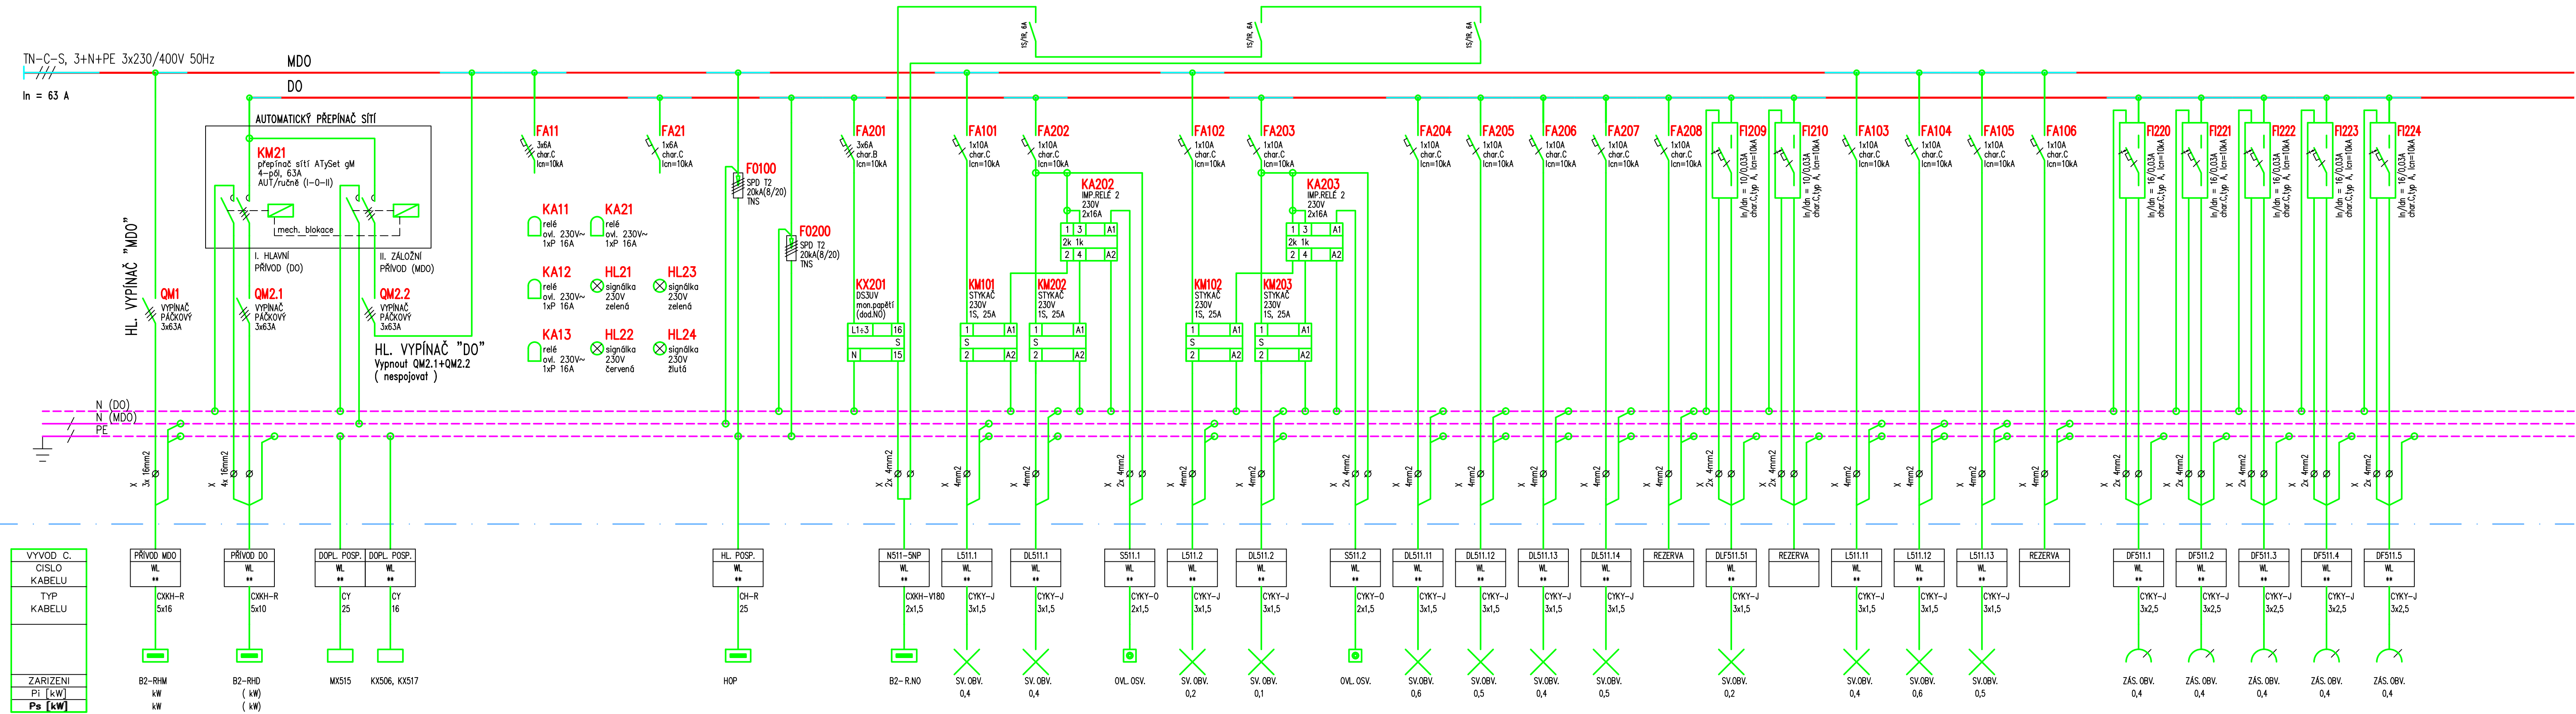

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ DO NIKY
KRYTÍ: IP40/20
ROZMĚR NIKY: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PARAPĚT NIKY: 200 mm
PŘÍVODY: HOŘEM
VÝVODY: HOŘEM
BARVA: DLE INTERIÉRU

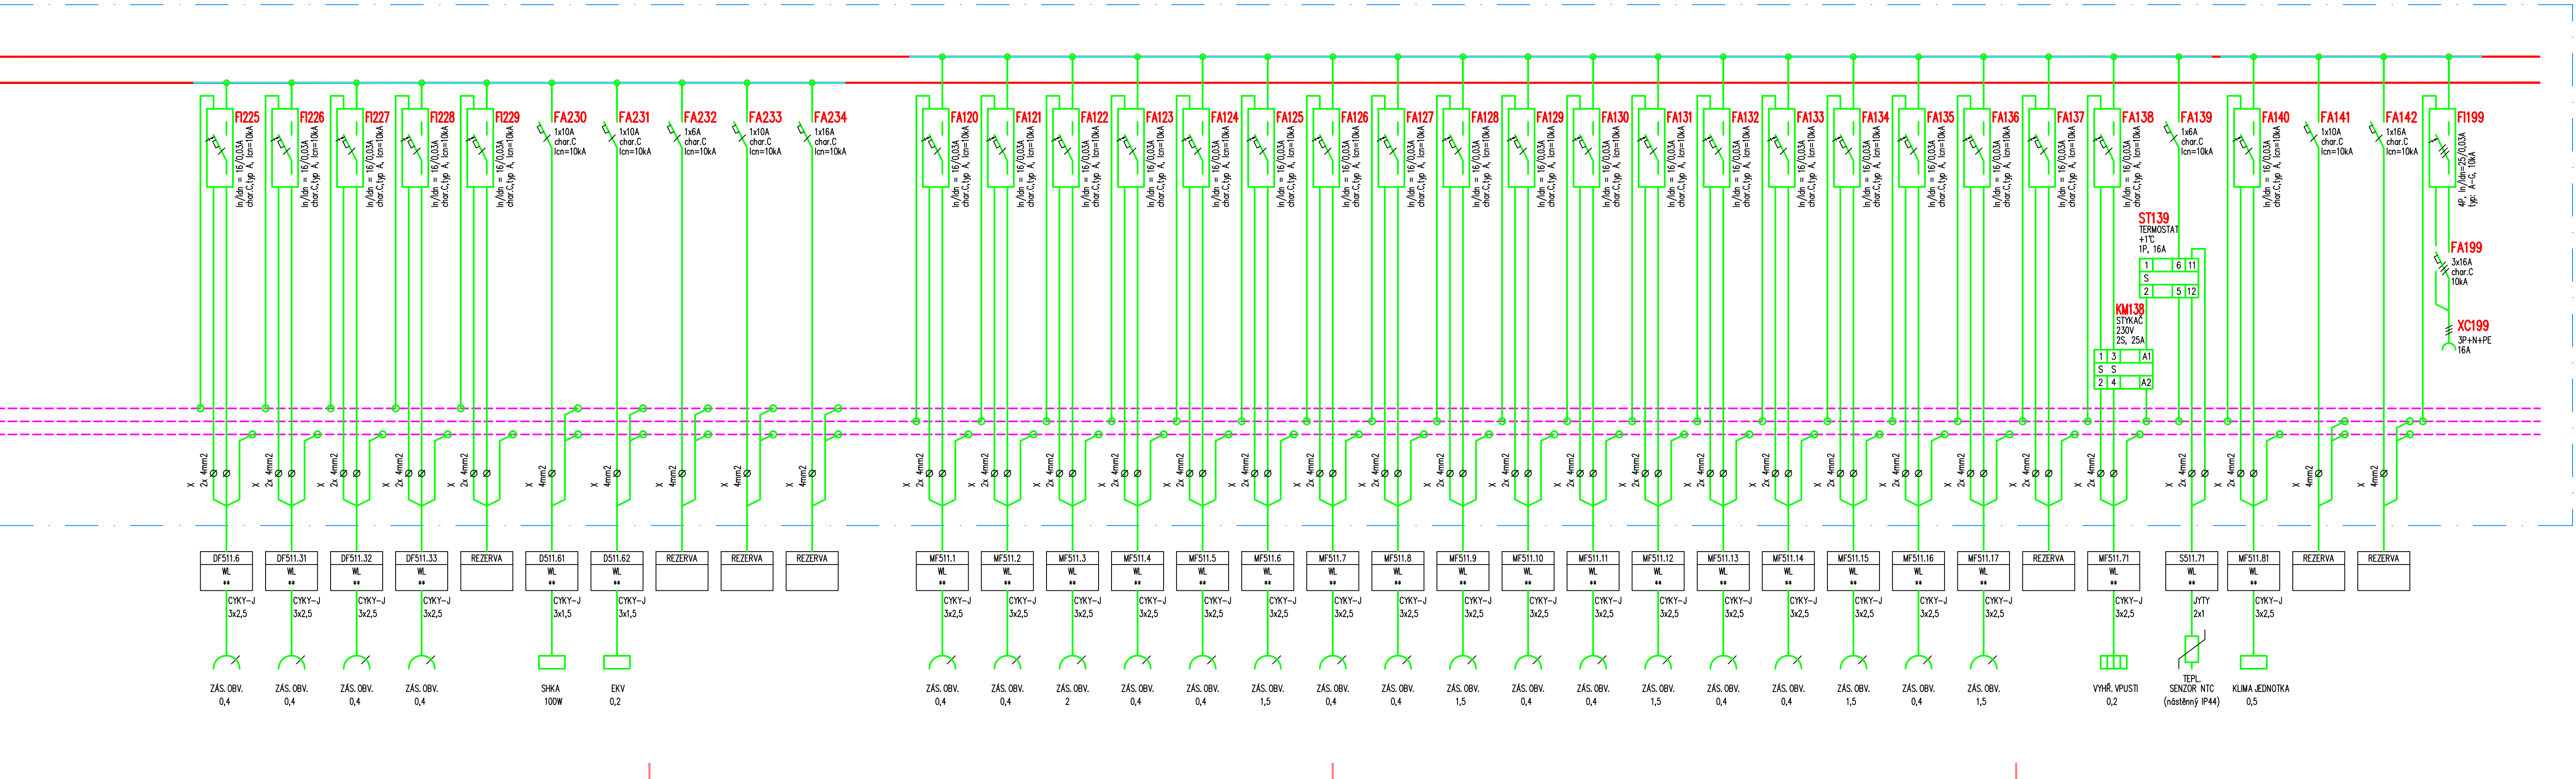

ROZVADĚČ: D1.02.4g1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚJÍCÍ POSUPOVÁNÍ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ
ANI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. PETR KREMLÁČEK ING. PETR ZACHA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUČÍ PROJEKTANT Hlavní inženýr projektu
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES: Rozvaděč B2-RMD5.11

FORMÁT: 10x A4
DATUM: 3 / 2020
STUPEŇ: DPS
ZAK. ČÍSLO: A 03-20-P
MĚŘKOVÁNÍ: Č. VÝKRESU

ČÍSLO PÁRE: D1.02.4g1-79