


4.NP

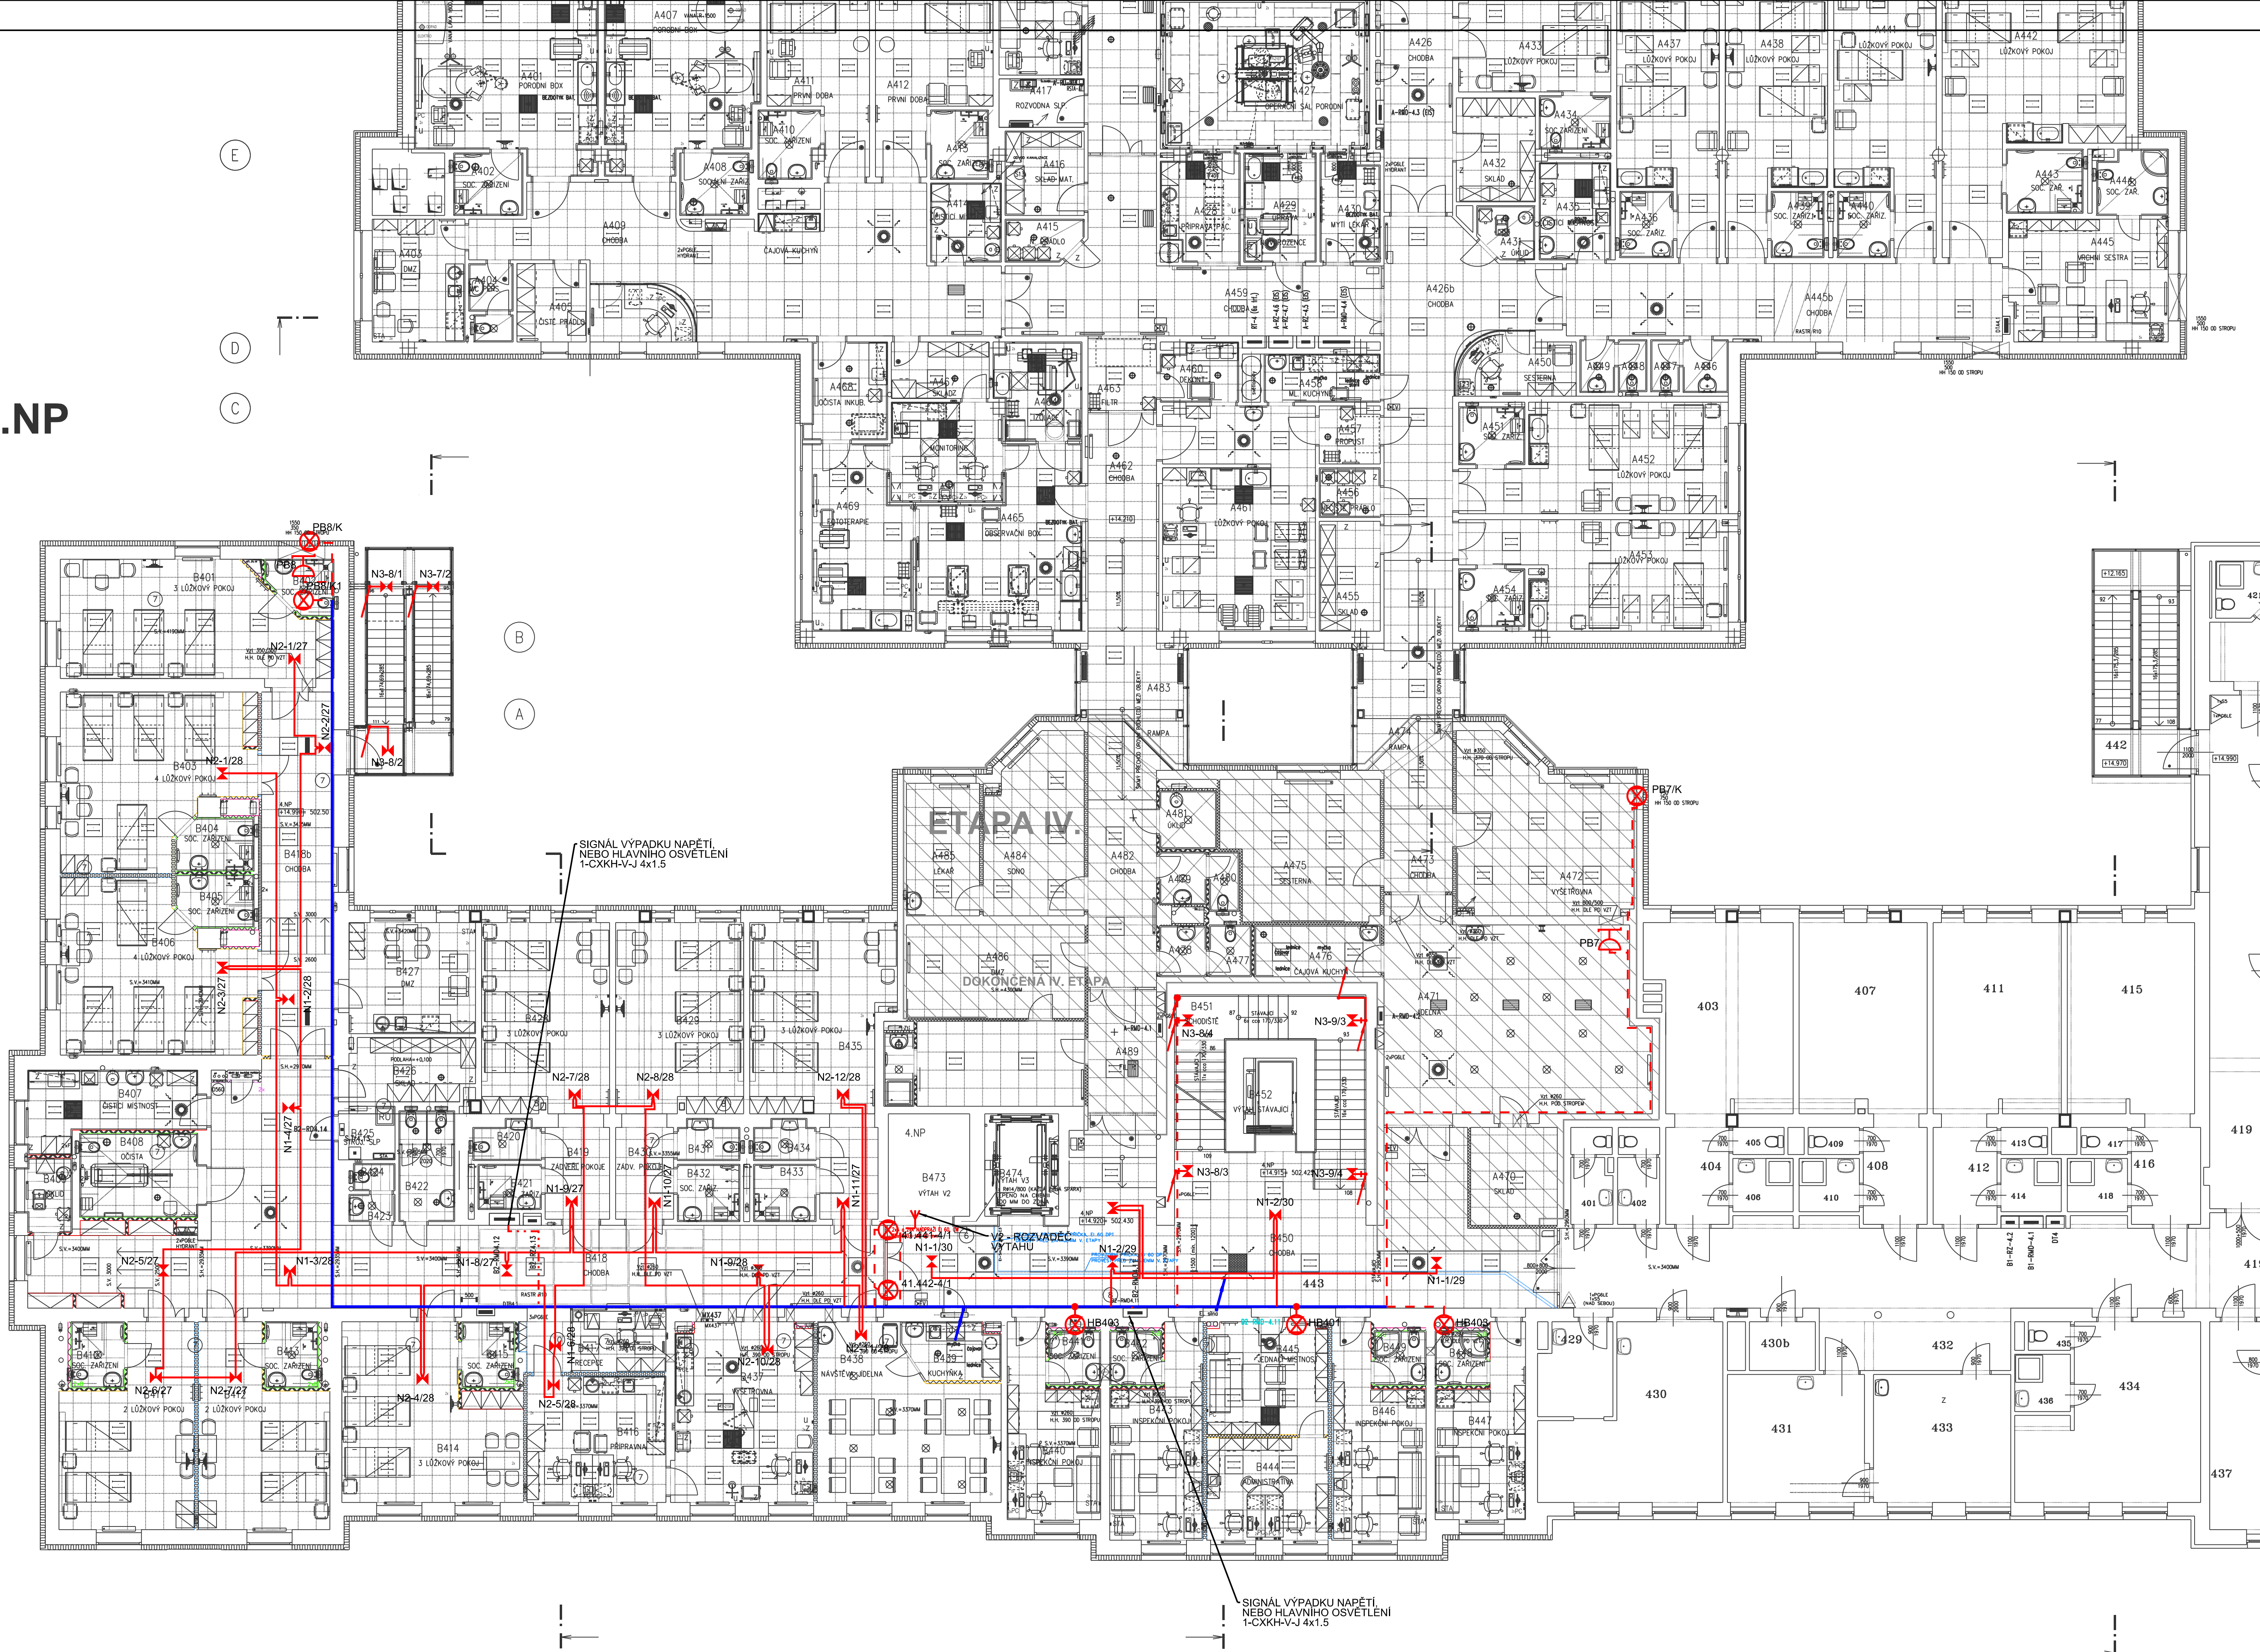

LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

Označení	Název	Krytí	Zdroj
N1	nouzové systémové svítidlo LED pro vestavnou montáž do stropního podhledu, úzký paprsek, pro centrální bateriový systém	IP42	LED, 6 VA
N2	nouzové systémové svítidlo LED pro vestavnou montáž do stropního podhledu, široký paprsek, pro centrální bateriový systém	IP42	LED, 6 VA
N3	nouzové systémové svítidlo LED pro nástěnnou montáž, pro centrální bateriový systém	IP 65	LED, 6 VA

LEGENDA

- HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO, STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ (N1-5/2 - TYP SVÍT.-PORADÍ V OBV./C. OBV.)
- POHON POŽÁRNÍ Klapky (13.411-5/2 - C. VZT ZAŘÍZENÍ-PODL./Č.EL. OBV. NA PODL.)
- PŘÍPOJKA VENTILÁTORU

POZNÁMKA

- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH NOUZOVÝCH SVÍTIDEL vcca 2200mm  
- ELEKTRICKÉ ROZVODY PRO POŽÁRNÉ BEZ. ZAŘÍZENÍ  
- BUDOÚ PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY SE ZAJIŠTĚNOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (B2 ca. s1, d0) ULOŽENÝMI PEVNĚ NAD PODHLEDY, NEBO V TRASÁCH S POŽÁRNÍ INTEGRITOU, VE SCHODIŠTÍCH POD OMÍTKOU

D1.02 Rekonstrukce pavilonu B  
D1.02.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘESNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	ING. ZBYNĚK PECINA, FUGNEROVA 8, 586 01 JIHLAVA
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ZBYNĚK PECINA

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	ING. ZBYNĚK PECINA
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. KAROLIM HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary	

NÁZEV AKCE:	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – OPRAVA A ROZDĚLENÍ
VÝKRES	4.NP – elektroinstalace PBZ

Ing. Zbyněk Pecina
Projektování el. zařízení
Fügenerova 8, Jihlava
mob: 004 78 55 44
mail: zbynek@pecina.cz



Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 367 312 431-4, fax: +420 367 312 435

FORMÁT	10x A4
DATUM	5 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
Č. VÝKRESU	Č. VÝKRESU
MĚŘÍTKO	1 : 100

LŮŽKA INT