


Rozvaděč B2-RD3.13

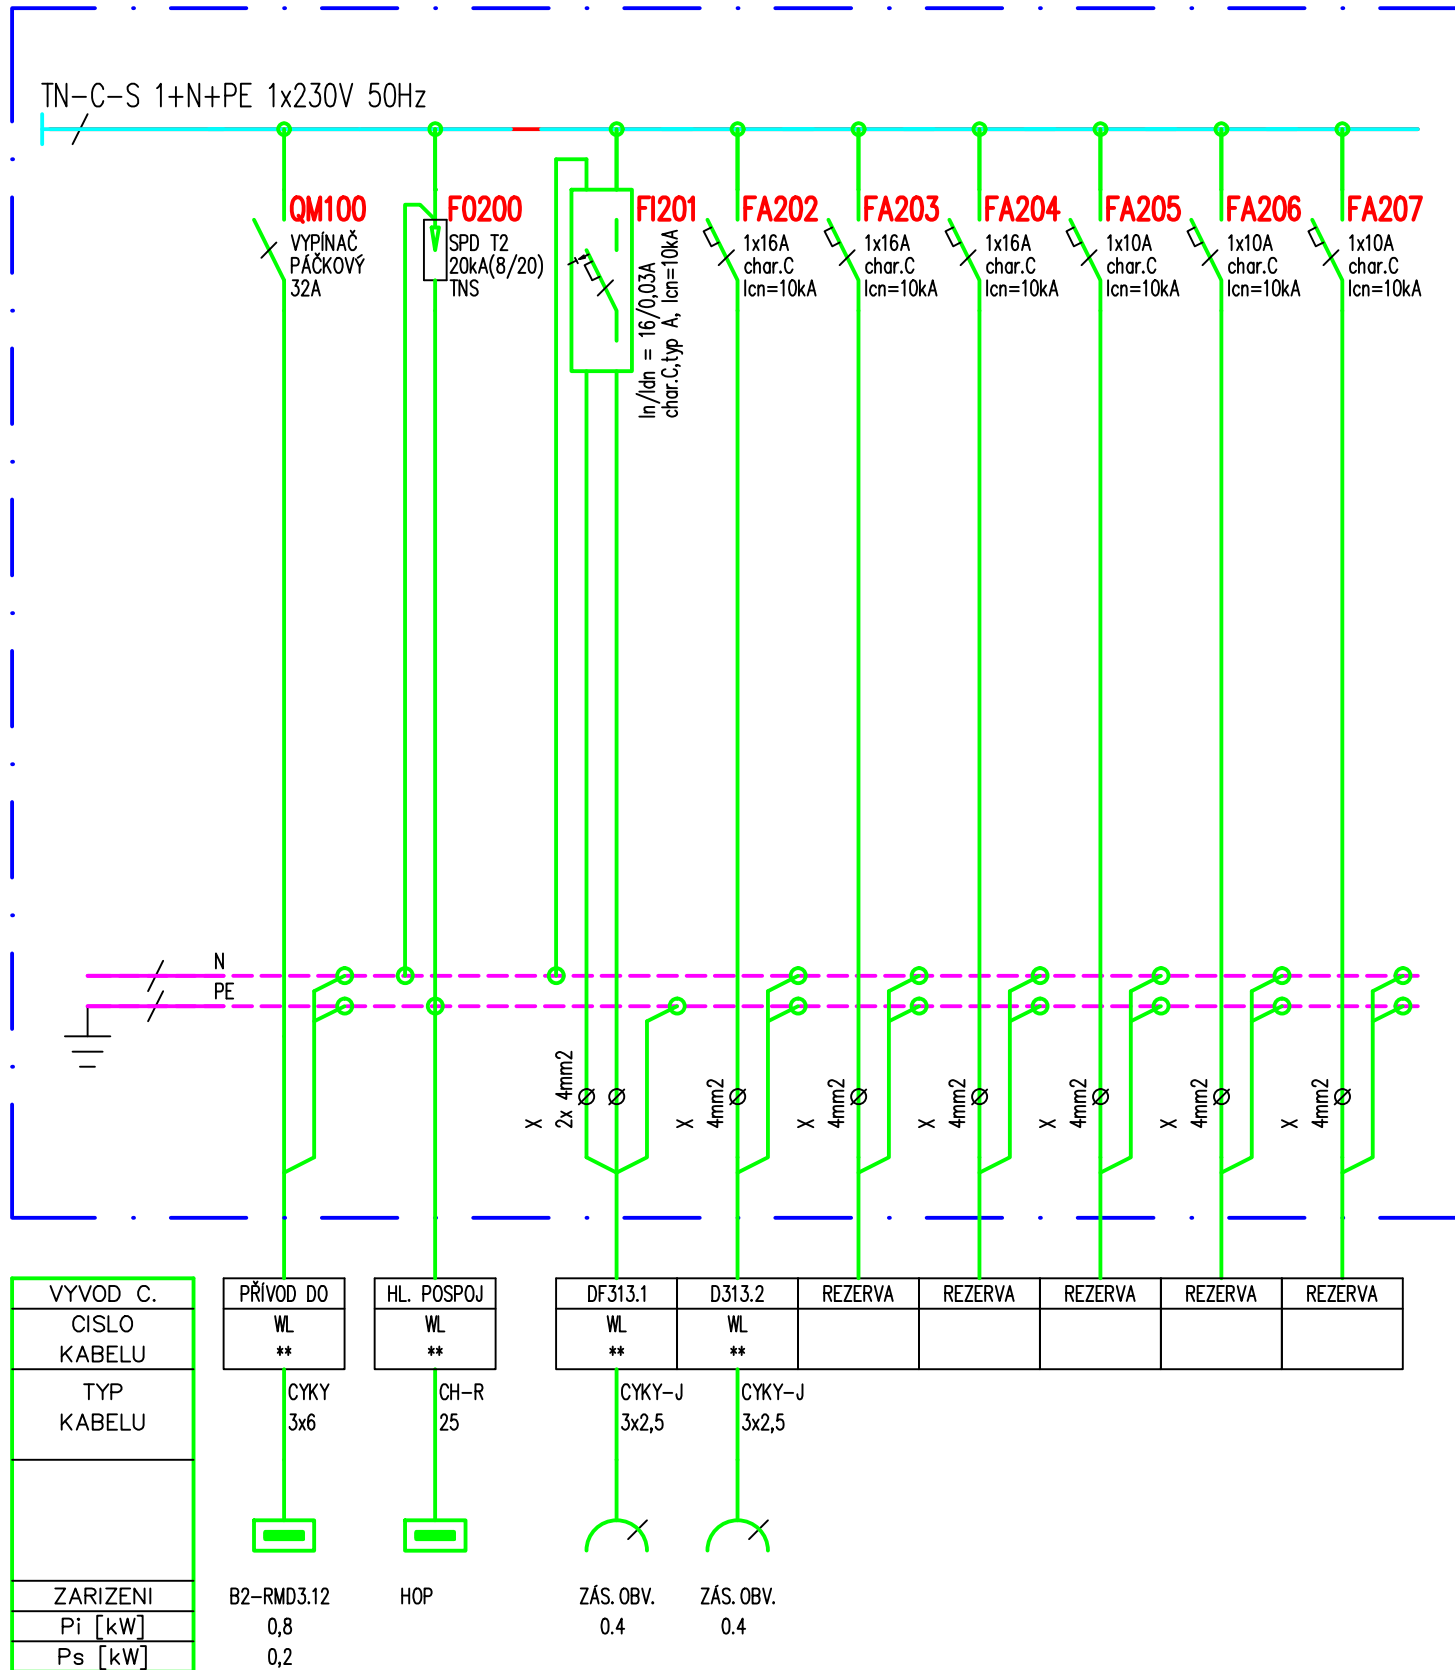

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU

KRYTÍ: IP40, třída ochrany II

ROZMĚR: 362 x 250 x 104 mm (š x v x h)

OSAZENÍ: 1x 14mod

PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM

BARVA: BÍLÁ (RAL9003)



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 1+N+PE, 1x 230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B

D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMÁČEK	ING. PETR ZACHA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – OPRAVA A ROZDĚLENÍ			FORMÁT	2x A4
VÝKRES Rozvaděč B2–RD3.13			DATUM	3 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 03–20–P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			–	D1.02.4g1–74