STÁVAJÍCÍ NEZPEVNMĚNÝ PŘÍKOP BUDE VÝŠKOVĚ UPRAVEN VZHLEDEM K MALÉMU PODÉLNÉMU SKLONU BUDE PŘÍKOP V DÉLCE 220+155m ZPEVNĚN BETONOVÝMI ŽLABOVKAMI DO BETONU c20/25nXF3 S TLOUŠŤKOU LOŽE 20cm. V DÉLCE 30m PŘED NÁTOKEM NA OBĚ STRANY BUDE ŽLABOVKA DOPLNĚNA PŘÍLOŽNÝMI DESKAMI

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK BUDE VYČIŠTĚN A V MÍSTĚ NÁTOKU BUDE PROVĚŘENA VÝŠKA. V PŘÍPADĚ JINÉ VÝŠKY BUDE REALIZOVÁN NOVÝ PROPUSTEK VE VZDÁLENOSTI 100m OD STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU. PROPUSTEK BUDE Z BETONOVÉ TRUBKY DN 400 SE SEŘÍZNUTÝMI ČELY 1:1A OBLOŽENÝM VTOKEM A VÝTOKEM. DÉLKA PROPUSTKU BUDE 8m A PŘÍKOP BUDE PŘED NÁTOKEM A ZA NÁTOKEM ZPEVNĚN KAMENNOU ROVNANINOU ULOŽENOU DO BETONU c20/25 tl. LOŽE 20cm

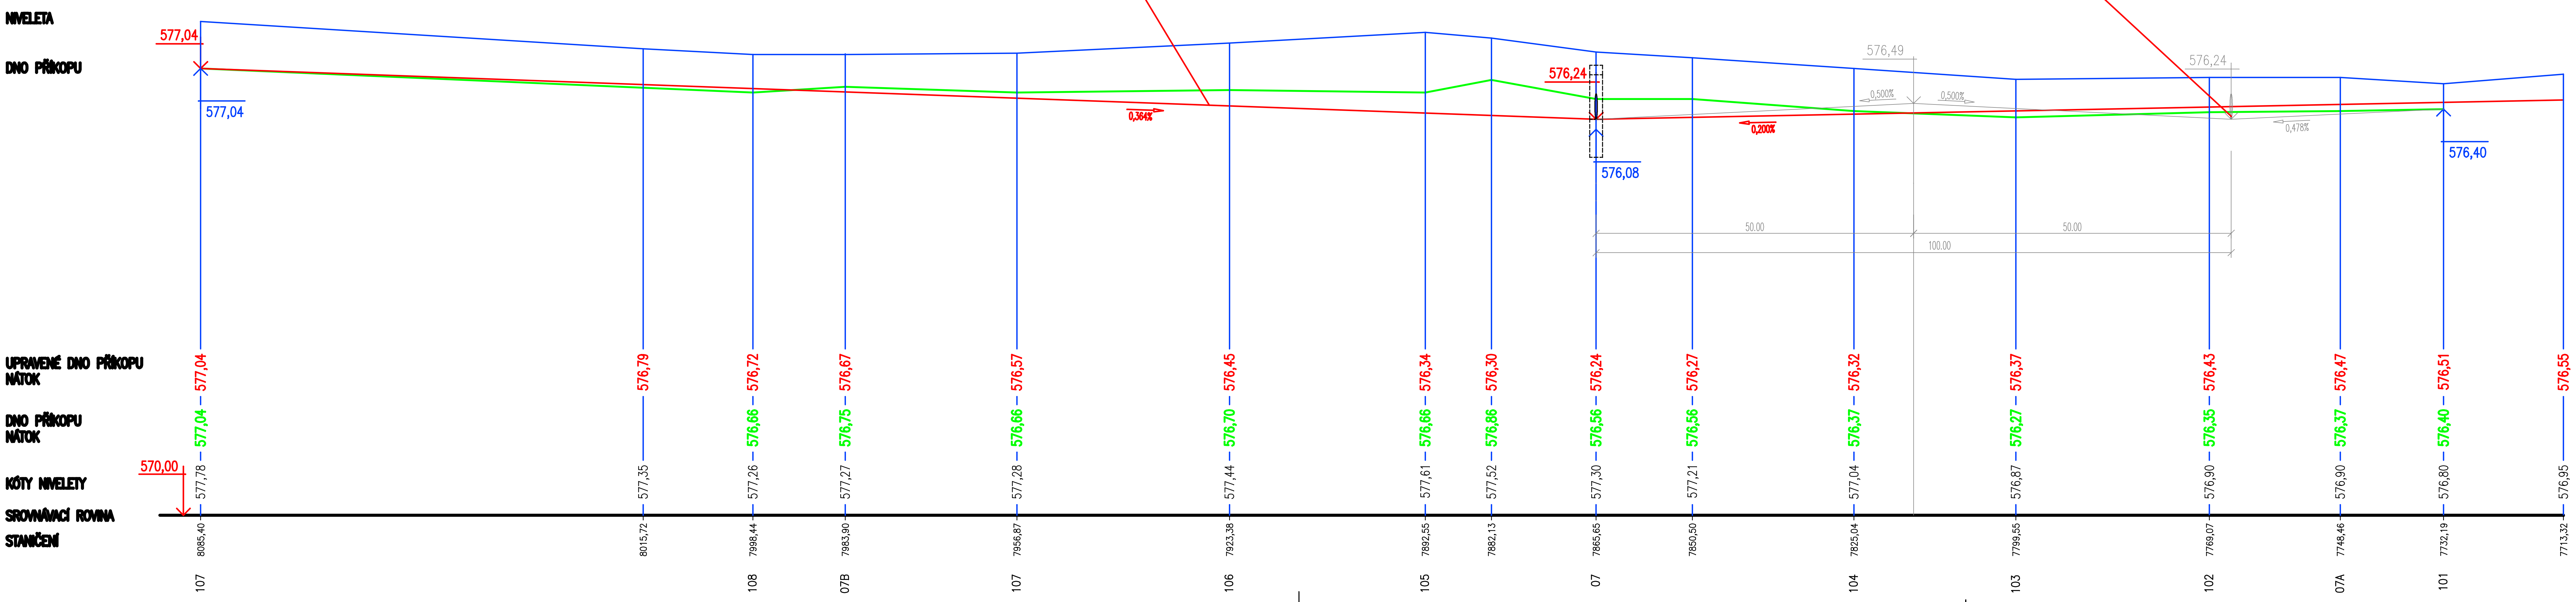

	107		108	07B	107	106	105		07		104	103	102	07A	101	
UPRAVENÉ DNO PŘÍKOPU NÁTOK	577,04	576,79	576,72	576,67	576,57	576,45	576,34	576,30	576,24	576,27	576,32	576,37	576,43	576,47	576,51	576,55
DNO PŘÍKOPU NÁTOK	577,04		576,66	576,75	576,66	576,70	576,66	576,86	576,56	576,56	576,37	576,27	576,35	576,37	576,40	
KÓTY NIVELETY	577,78	577,35	577,26	577,27	577,28	577,44	577,61	577,52	577,30	577,21	577,04	576,87	576,90	576,90	576,80	576,95
STANIČENÍ	8085,40	8015,72	7998,44	7983,90	7956,87	7923,38	7892,55	7882,13	7865,65	7850,50	7825,04	7799,55	7769,07	7748,46	7732,19	7713,32

P-TIP PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
tel., fax. 352 605 418
mobilní telefon +420 602 930 773
e-mail skulavik@cbox.cz
IČO 187 33 336

Změna	Číslo	
	Datum	
Paré číslo		

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Projektant části PD
Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	4MCAD	

Místo	k.ú. Valeč v Čechách, Jeřeň, Velký Hlavákov	Katastr	Valeč v Čechách, Jeřeň, Velký Hlavákov
Kraj	Karlovarský kraj	Stavební úřad	Karlovy Vary
Stavebník	KSÚS KK p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov		

Formát	4 x A4
Datum	03 / 2018
Stupeň	DPS - ZJEDNODUŠENÁ PD
Arch.č.	03 / 2018
Měřítko	1 : 500 : 50
Výkr. č.	05

Stavba: PD - OPRAVA SILNIC II/194 VALEČ - BOŠOV (km 5,365-11,400)

Objekt: ÚSEK 5.1 km 5,365 - 8,300

Předmět: PODÉLNÝ PROFIL BOD 101 - 08A