



DET. "A" - propoj







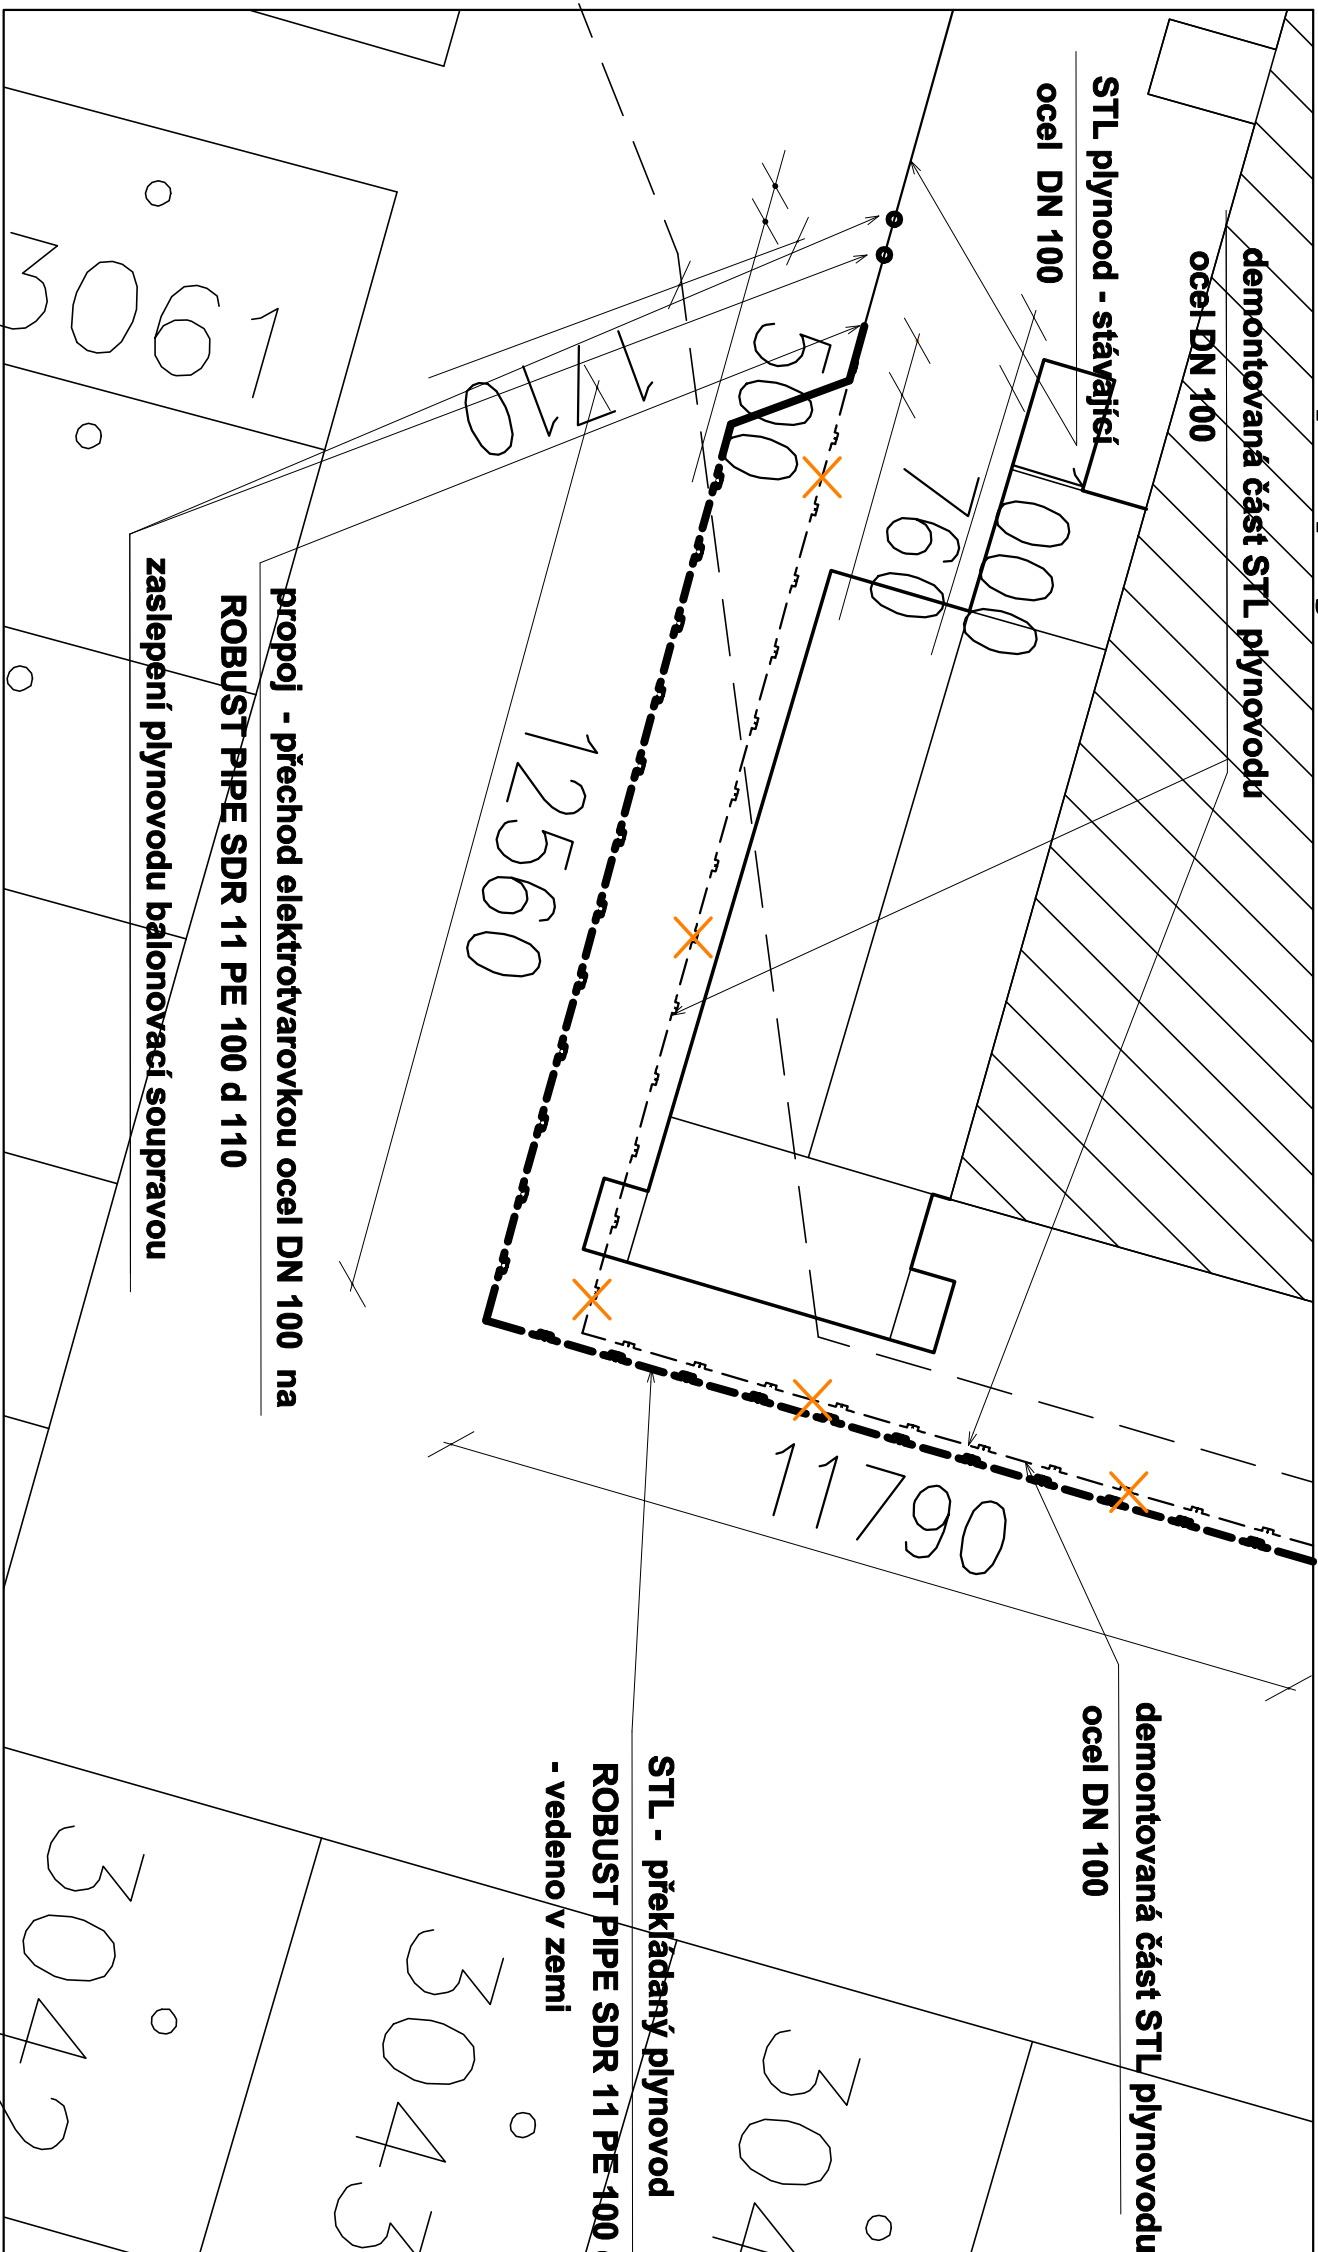








Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v M

DRUH SÍTL	kabely do 1kV	0,03	0,3	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
	sdělovací kabely	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,1
	plynovod do 0,3MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,1	0,6
	vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
	kanalizace	0,5	0,4	0,5	1,0	1,0	0,6	

**Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení
podzemních sítí v M**

DRUH SÍTĚ	kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4
	sčítávací kabely	0,3		0,1	0,1	0,1	0,4
	plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15
	plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,4
	vodovod	0,4	0,2	0,15	0,5	1,5	0,1
	kanalizace	0,3	0,2	0,3	0,5	0,1	0,1

Legenda síti:

	Rozvody pitné vody - Chevak Chob s.r.o. - stávající
	Kanalizace jednočná - Chevak Chob s.r.o. - stávající
	Podzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
	Podzemní vedení VN do 35 kV - Čez a.s. - stávající
	Podzemní vedení NN do 1 kV - cizí - stávající
	Plynovod STL - GasNet, s.r.o. - stávající
	Plynovod NTL - GasNet, s.r.o. - stávající
	Nezaměřený metalický kabel - CETIN a.s. - stávající
	Plynovod STL - GasNet s.r.o. - stávající
	Plynovod STL - GasNet s.r.o. - demontovaná část
	Plynovod STL - GasNet s.r.o. - nově
	STL přípojka plynu - demontovaná
	STL přípojka plynu - nově

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytyčit všechna podzemní vedení, které se v daném území vyskytují.
2. Vytyčení stávajících inženýrských sítí provedou příslušní správci.
3. V místě křížení budou výkopy prováděny ručně se zřetelnou opatrností.
4. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, neslouží jako vytyčovací výkres
5. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi bude respektována ČSN.

Ing. Radek SPURNÝ projektant - autorizovaný technik			Ing. Radek SPURNÝ, MOCHTÍN 38, 339 01 KLATOVY TEL.: 376 321 895 IČO : 663 84 150	
zodp. projektant:	projektant:	kreslí:	číslo zakázky:	paré číslo:
Ing. Radek SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	144 / 2019	
Investor: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary				
Stavba: CHEB - parc. č. st. 6565/1 a 1818/1 Domov pro seniory Spáleníště v Chebu				
Název výkresu:	PŘELOŽKA STL. PLYNOVODU - PŘÍPOJKY DETAIL PROPOJE		měřítko: 1 : 100	číslo D.1.4.6 výkresu: