



Pozice v projektu Číslo nabídky	Zař.č.18- Prodejna PH-09-416	Odběratel Projekt	Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní medicíny	Datum	14.4.2011
------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---	-------	-----------


Odvodní ventilátor D 180 F Std.

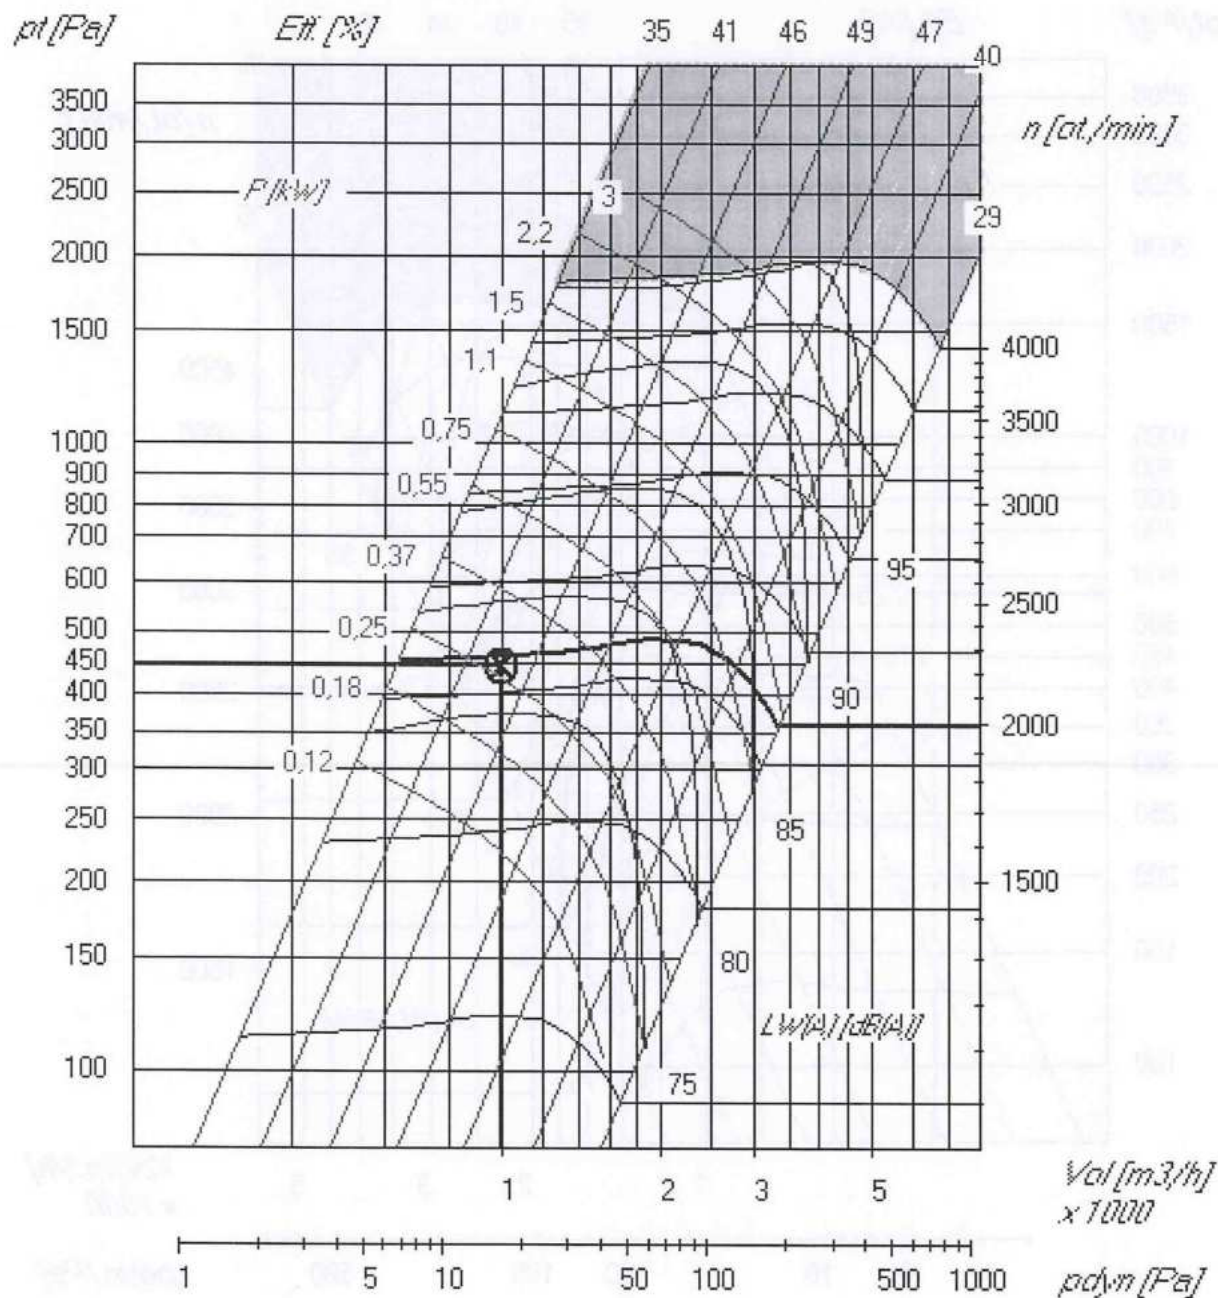

Přívodní ventilátor D 160 F Std.

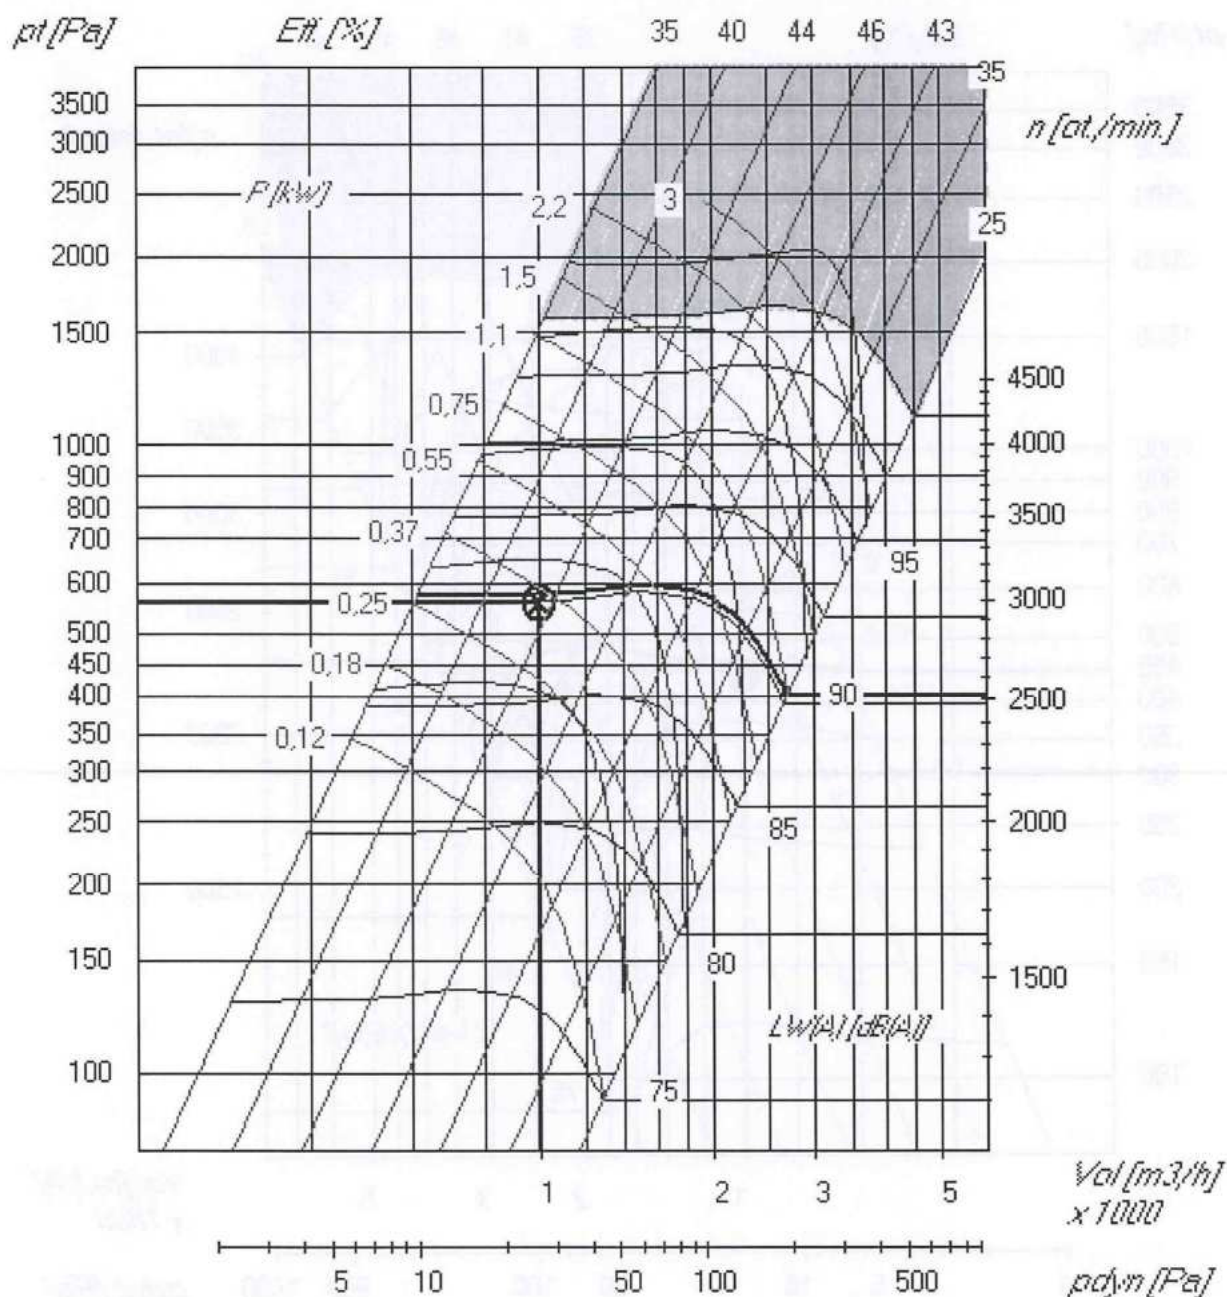

Nárys

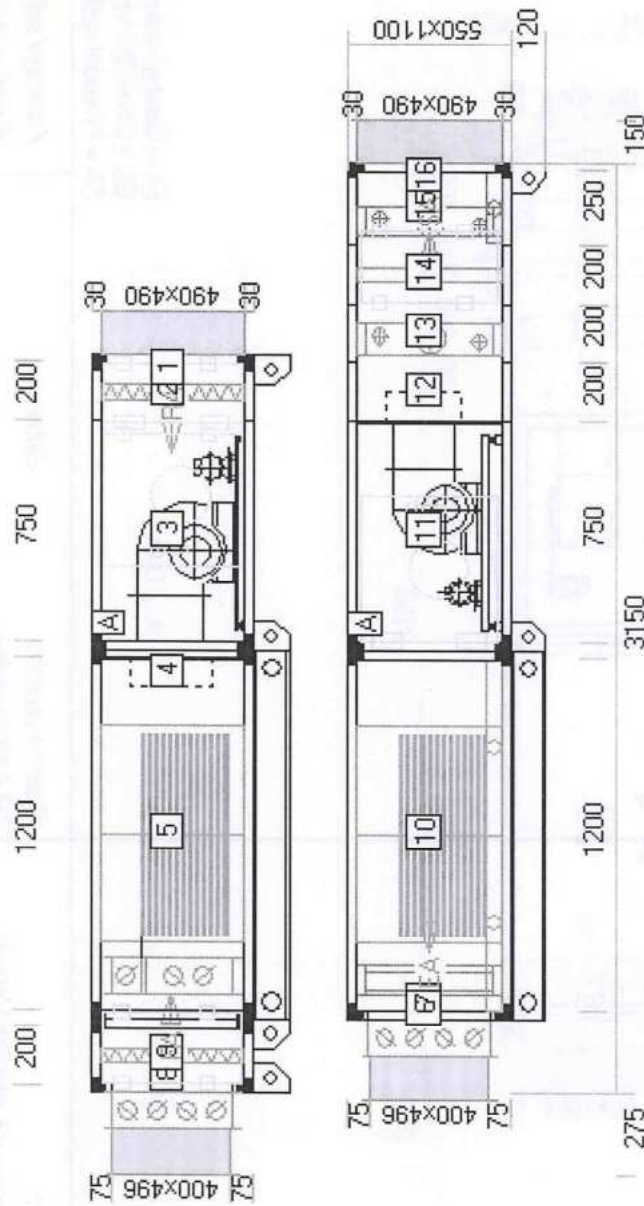

A.....Okno

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch
SA = Příivodní vzduch

Číslo nabídky

PH-09-416

Velikost jednotky

KLM 02

Projekt

Nemocnice v Karlových Varech ...

Fiditak odvod / příivod

1000/1000 m3/h = 0,28/0,28 m3/s

Realizace v projektu

Zař.č.18-Prodějna

Rychlost ve vnitřním průřezu

1,1/1,1 m/s

Oděhářatel


Datum

14.4.2011

Realizace v realizaci

Realizace v realizaci

Půdorys

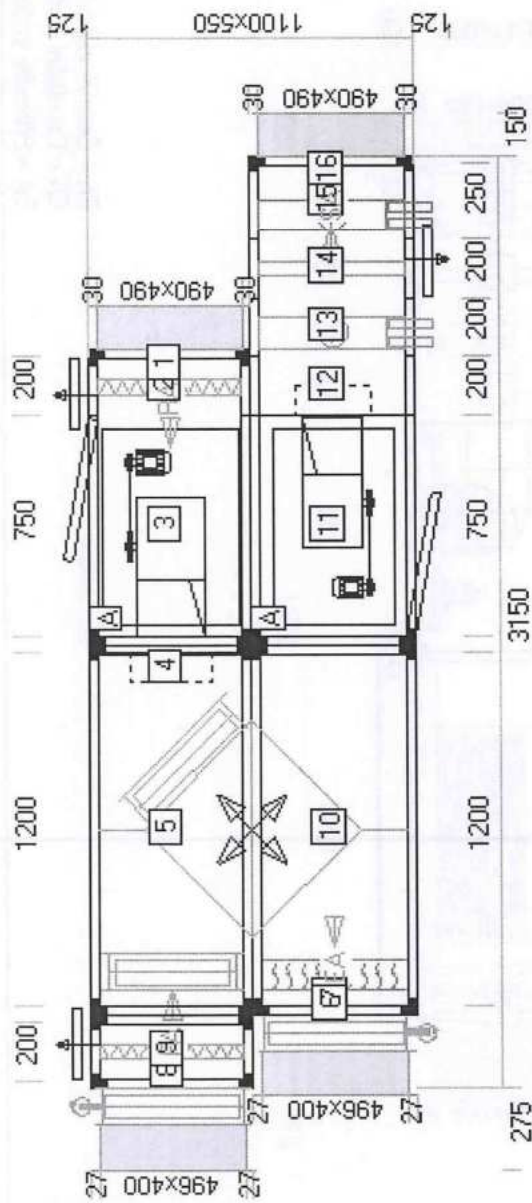

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch
SA = Přívodní vzduch

<p>Číslo nábídky PH-09-416</p> <p>Velikost jednotky KLM 02</p>	<p>Projekt Nemocnice v Karlových Varech ...</p> <p>Filtrací odvod / přívod 1000/1000 m3/h = 0,28/0,28 m3/s</p>	<p>Revize v projektu Zař. č. 18-Prodělna</p> <p>Rychlost ve vlném průřezu 1,1/1,1 m/s</p>	<p>Odtěhováč Datum 14.4.2011</p>	<p>Realizace odtěhováče Rozpis a rozřik</p>
--	--	---	--	---