

[Odpovědět](#)

[Odp. všem](#)

[Přeposlat](#)

[Smazat](#)

[Nahlásit spam](#)

**Předmět** existence sítí - Jindřichovice

[Zpět na výpis](#)[Tisknout](#)

**Od:**Inplan CZ - Ing. Radoslav Zach

[Zobrazit podrobnosti](#)

**Komu:** <odouz.pha@centrum.cz>

**Datum:** Dnes 11:02

**Přílohy:** [lokalizace-mapy.JPG](#) (101 kB) [Uložit](#) [zájmové území.pdf](#) (103 kB) [Uložit](#) [Uložit vše](#)

[Zobrazit zprávu jako text](#)

Dobrý den,  
prosím o stanovisko k existenci sítí v Jindřichovicích okres Sokolov.  
Název akce je: **Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky**  
Děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem  
**Ing. Radoslav Zach**  
✉ [radek.zach@inplan.cz](mailto:radek.zach@inplan.cz)  
☎ +420 739 001 074  
**Inplan CZ s.r.o.**  
Majakovského 707/29  
360 05 Karlovy Vary  
[www.inplan.cz](http://www.inplan.cz)



**1 obrázková příloha:** [Uložit vše](#) [Zobrazit všechny přílohy](#)



**lokalizace-mapy.JPG** 101 kB

[Zobrazit](#) [Uložit](#)

[Odpovědět](#)


[Odp. všem](#)

[Přeposlat](#)

[Smazat](#)

[Nahlásit spam](#)

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary. K.ú.: Jindřichovice Krušných horách.

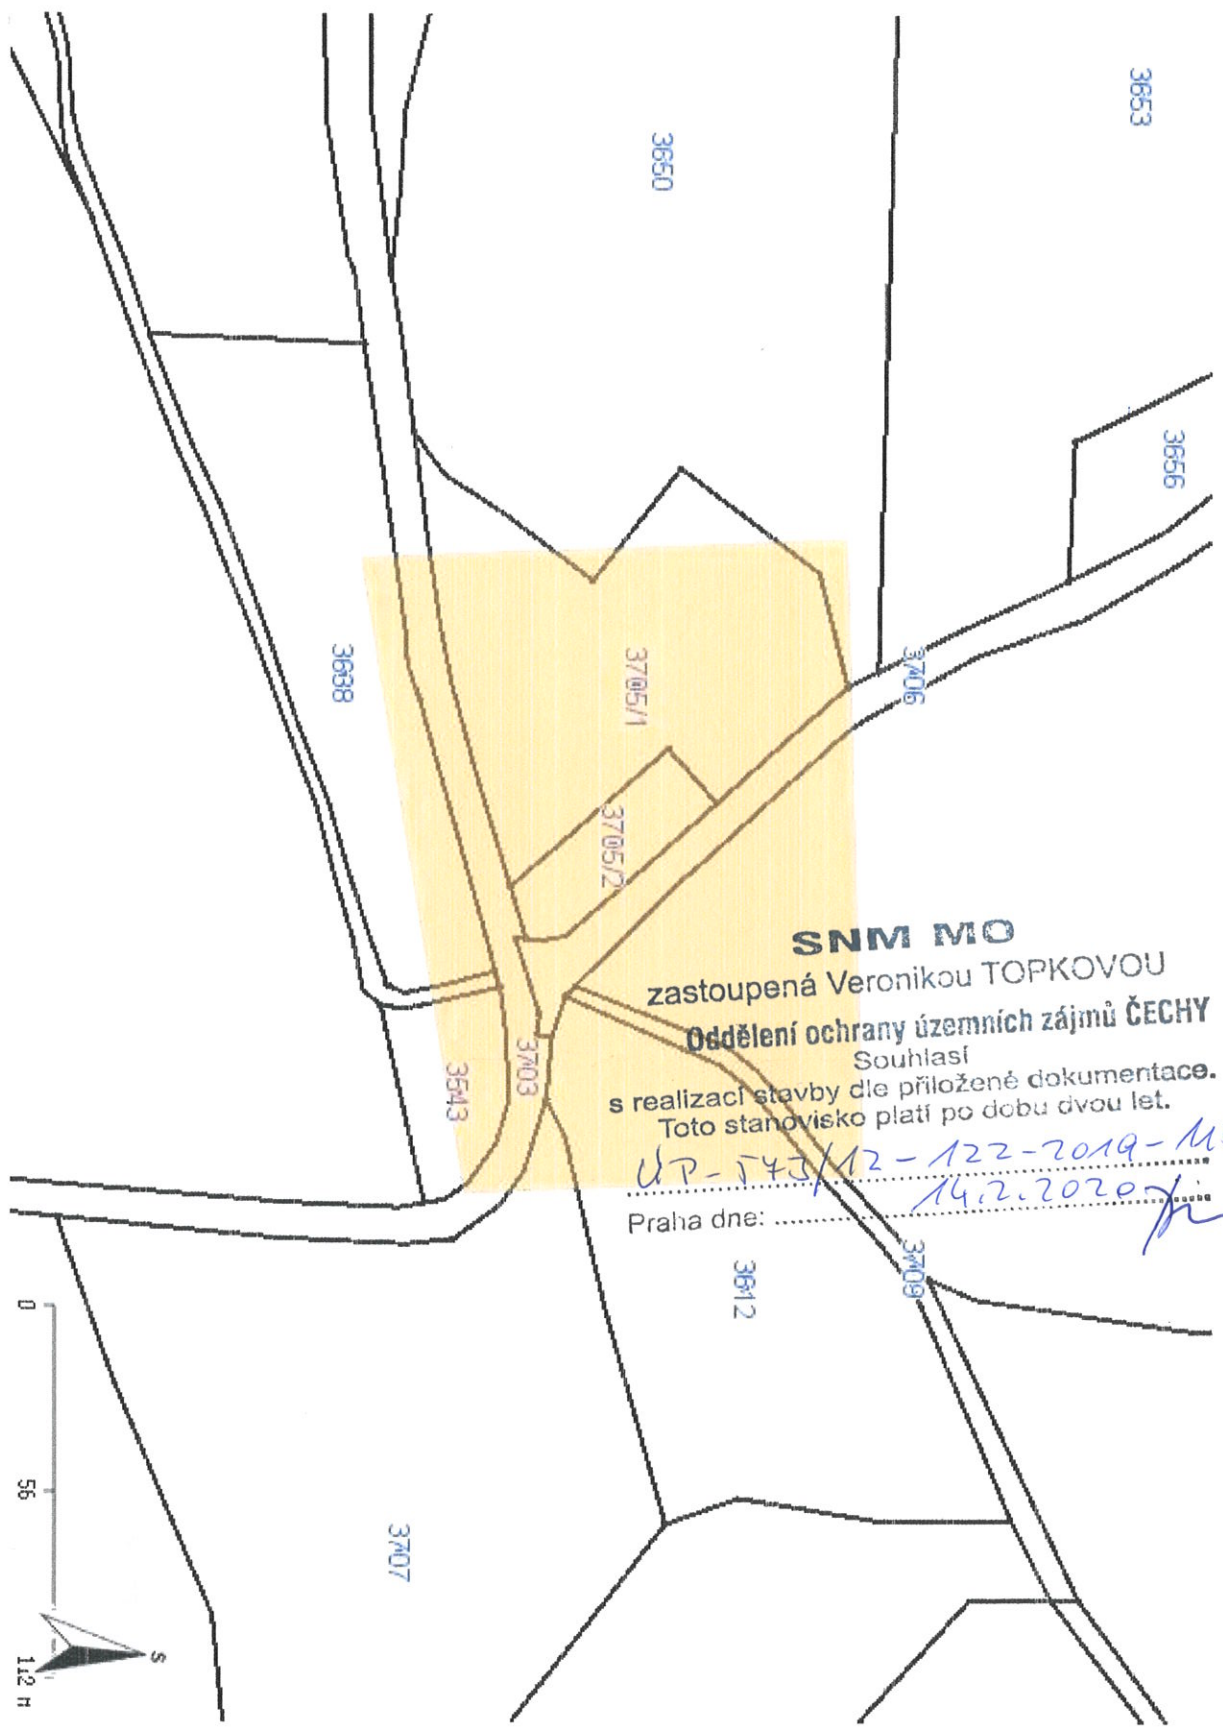

Legenda:

	NTL	linie plynovodu
	STL	
	VTL	
	WTL	
		nefunkční
		plánovaná stavba před realizací
		ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice	
	ochranné zařízení	
	kabel	
	elektroodpíjka	
	kabel protikoroziní ochrany	
	anodové uzemnění	
	stanice katodové ochrany	
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)	