


DOPLNĚNÍ RD6.5.

RD6.5.

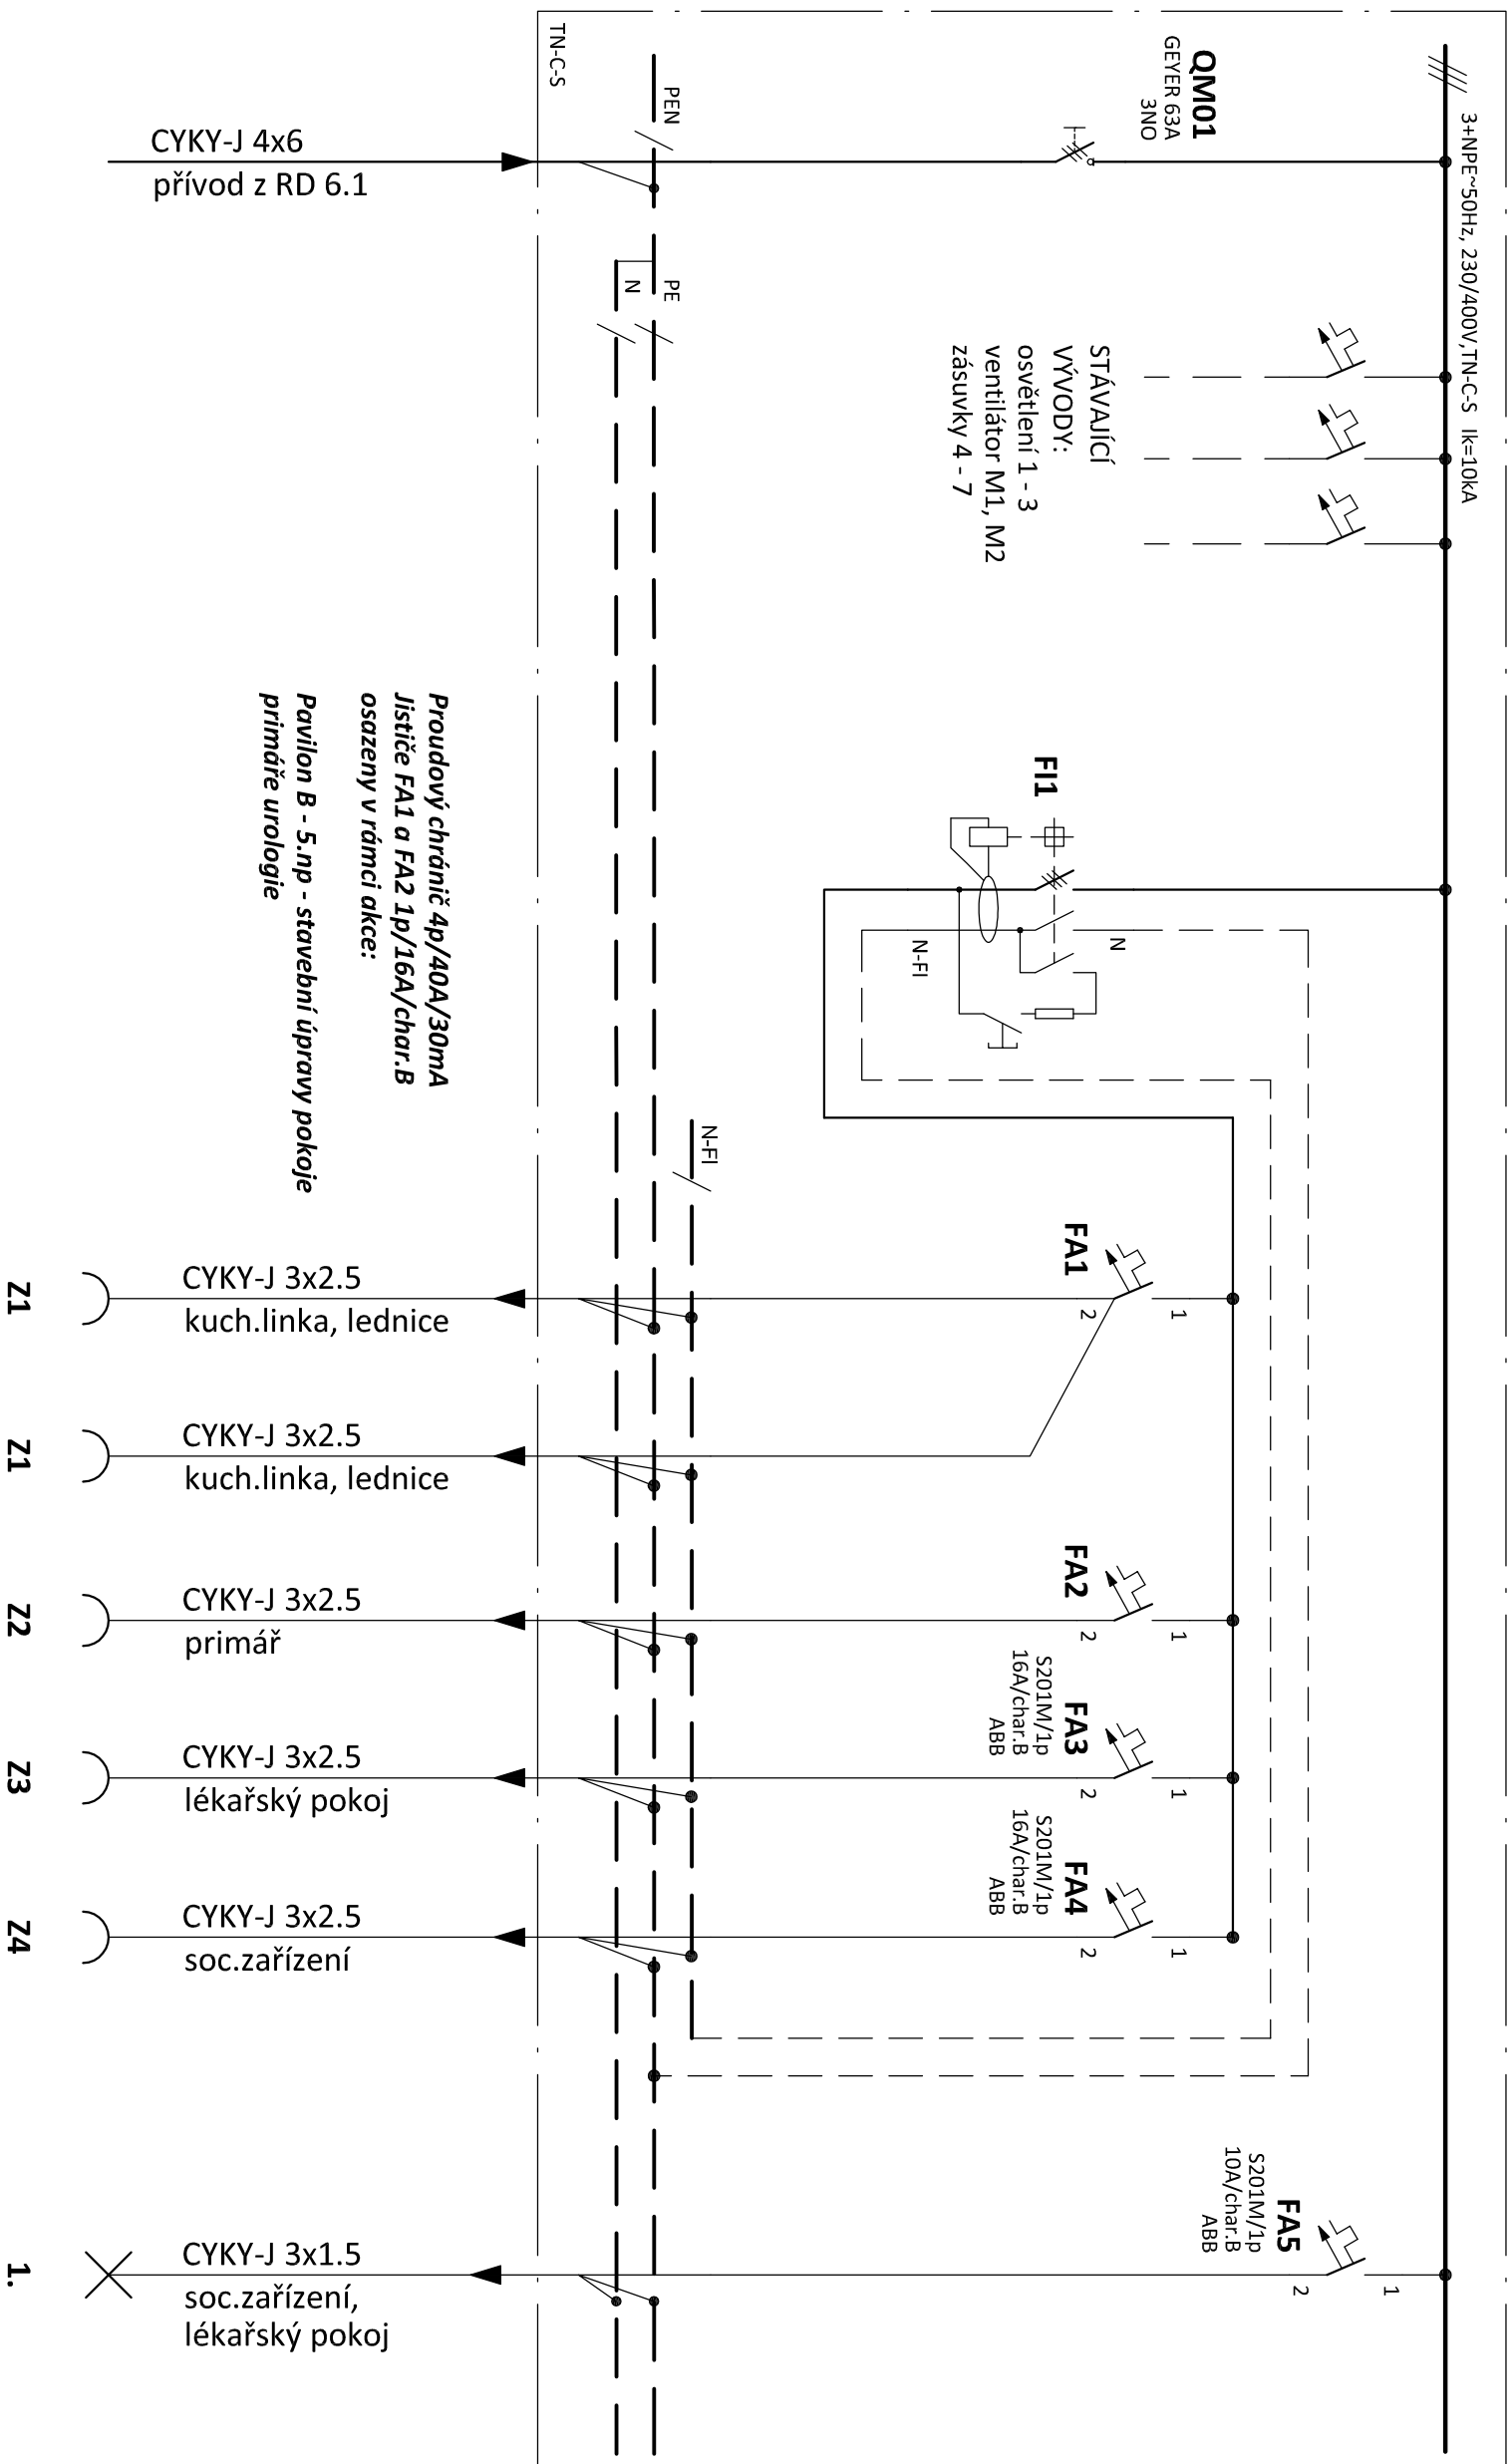

Stávající plastová rozvodnice
pod omítku s plnými dveřmi
2.řady, 24 modulů
Krytí: IP30/20


POZNÁMKA:

Napětová soustava:

3+NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- automatickým odpojením při poruše
- proudovými chránci
- doplňujícím ochranným pospojováním

Zodpovědný projektant:		HIP	 PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Ing. J. Handšuhová Smutná	
Kraj:	Karlovarský	Stř: Karlovy Vary	
Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. URO - stavební úpravy sociálního zázemí lékařů	Formát: A3 Stupeň: DSP Č. zak.: E-200146 Datum: 06/2020 Měřiko: -	
Objekt:	D1.4a - Zařízení silnoprostudé elektrotechniky	Číslo výkresu:	D.1.4a / 3
Název:	DOPLNĚNÍ RD6.5.		