
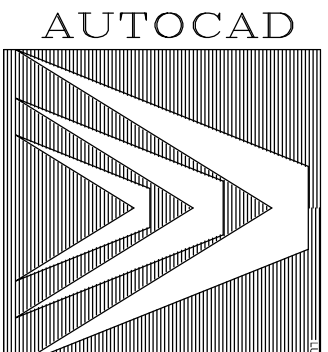


Trasy kabelů jsou informativní, Všechny kabely budou v provedení do výkopu.  
Kabely budou soustředěny ve dvou chráničkách KOPOFLEX 50 s rozestupem 300 mm.  
V jedné chráničce budou silové kabely a ve druhé pak datové.  
Šířka výkopu bude 400 mm a hloubka 700 mm, pískový obsyp a ochranná folie.  
Délka výkopu v asfaltu 5 metrů, v trávě 40 metrů, t.j. celkem 45 metrů.  
V objektu garáže v areálu Sokolík bude rozvod ve dvou lištách 40/40 mm dl. 15 metrů.

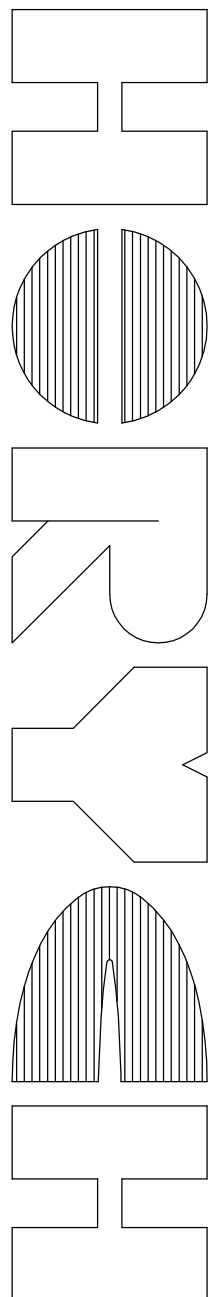

HIP:	ing.Ivo Horych	Zodp.projektant:	ing.Horych Ivo	<div></div> <div>PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB</div> <div>ING. IVO HORYCH</div> <div>Pod lesem 224, Královské Poříčí</div> <div>IČO: 49764250</div>	
Vypracoval:	ing.Ivo Horych	Ved.specialista:			
Investor:	DOZP SOKOLÍK v Sokolově – příspěvková organizace Sokolov, Slavičková 1701, 365 05	Datum:	březen 2022		
Akce:	Objekt Sokolík – vjezdové brány Sokolov, Slavičková 1701, IČ : 720 46 881 p.p.č. – 1492/194, k. ú. Sokolov	Účel:	DSP		
Obsah:	Zapojení Brány 2 Půdorysné montážní schema			Zakázka:	283/01/2022
				Výkres číslo: Měř.- 1 : 200	D.7.